




Yeni Mah. Çimen Sok. No:24
BAĞCILAR/İSTANBUL
Tel:0212 630 85 40 - 0 212 630 44 18
Faks:0212 630 36 04

**KAROT NUMUNESİ BASINÇ
DAYANIM RAPORU
(İLKE Rapor No: DR.11/A)**



Belge No:57

Belge No
12 300 0086

Proje Dayanımı (C)	C-25	Karot Alma Tarihi	26.05.2007
Alındığı Yer	A3 BLOK **Pafta 419 Ada 26Parsel B.ÇEKMECE/İSTANBUL	Laboratuvar	0161-İST
Proje Adı	SELİNKENT KOOP	Kayıt No	0161(KR)-1
Müteahhit/Müşteri Firma	VATAN YAPI	Rapor No	0161(KR)-1
		Rapor Tarihi	29.05.2007
		Deney Tarihi	29.05.2007

SİLİNDİR KAROT NUMUNELERİNE AIT BASINÇ DAYANIMLARI

Karot No	Karot Kırılma Tarihi	Ağır. (gr)	Ort. Karot Çapı (d) (mm)	Başlıklama Sonrası Yükseklik (h)(mm)	Karot Kırılma Yüğü (P) (kN)	Karot Dayanımı f _{Sil} 100 (N/mm ²)	Deney Ortalaması (N/mm ²)	Seri Mukavemetinin En Düşük Değeri (N/mm ²)	Num. Alındığı Yer
1	29.05.2007	999	83	83	159	29.36	29.77	25.5	TEMEL
2	29.05.2007	1005	83	82	176	32.47			
3	29.05.2007	1009	83	82	159	29.35			
4	29.05.2007	1028	83	82	163	30.17			
5	29.05.2007	988	83	82	143	26.48			
6	29.05.2007	1019	83	82	167	30.83			
1	29.05.2007	1021	83	82	155	28.67	31.08	25.5	BODRUM KAT
2	29.05.2007	1024	83	83	177	32.67			
3	29.05.2007	1017	83	83	168	31.14			
4	29.05.2007	1019	83	82	140	25.9			
5	29.05.2007	1026	83	83	182	33.55			
6	29.05.2007	1031	83	83	187	34.55			
1	29.05.2007	1034	83	83	136	25.05	28.51	25.5	ZEMİN KAT
14	29.05.2007	1025	83	82	151	27.84			
15	29.05.2007	1018	83	82	177	32.64			
16	29.05.2007	1035	83	83	183	33.82	32.29	25.5	1 NORMAL KAT
17	29.05.2007	1030	83	82	142	26.33			
18	29.05.2007	1027	83	83	199	36.71			
19	29.05.2007	1014	83	82	190	35.19	30.9	25.5	2 NORMAL KAT
20	29.05.2007	1020	83	82	171	31.65			
21	29.05.2007	1023	83	82	140	25.85			

ŞARTNAME LİMİTLERİ (TS 10465/Kasım 1992): $f_{Ek}=30 \text{ N/mm}^2$ $f_{Sk}>f_{Ek}+3=33 \text{ N/mm}^2$

AÇIKLAMALAR :

Not 1: Karotta F_{skort} 'nın % 85 'i Alınır.

Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir. Yapının geneli hakkında bir fikir vermez.

Not 3 : Bu Rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz,üzerinde değişiklik yapılamaz.

Not 4: Alman örneklerin (numunelerin) yüksekliğinin çapına eşit ($h=d$) veya yüksekliğin çapına göre en fazla + %10 içerisinde olması sağlanmıştır.

Not 5 : Karot Numunelerine ait tüm işlemler ile ilgili TS 10465 ve TS EN 12390-3 Nisan 2003 Standartlarının ön gördüğü kriterler içerisinde yapılmıştır.

Not 6 : Beton Test Çekici Deneyi Yapılmıştır.

DENEYİ YAPAN:

Mesut BOZKURT
İNŞ. MÜHENDİSİ

Deney Sorumlusu

ONAYLAYAN:


Nazım AYOĞIN

İnş. Müh.
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128



Yeni Mah. Çimen Sok. No:24
BAĞCILAR/İSTANBUL
Tel:0212 630 85 40 - 0 212 630 44 18
Faks:0212 630 36 04

**KAROT NUMUNESİ BASINÇ
DAYANIM RAPORU
(İLKE Rapor No: DR.11/A)**



Belge No:57

Belge No
12 300 0086

Proje Dayanımı (C)	C-25	Karot Alma Tarihi	26.05.2007
Alındığı Yer	A3 BLOK **Pafta 419 Ada 26Parsel B.ÇEKMECE/İSTANBUL	Laboratuvar	0161-IST
Proje Adı	SELİNKENT KOOP	Kayıt No	0161(KR)-1
Müteahhit/Müşteri Firma	VATAN YAPI	Rapor No	29.05.2007
		Rapor Tarihi	29.05.2007
		Denev Tarihi	29.05.2007

SİLİNDİR KAROT NUMUNELERİNE AIT BASINÇ DAYANIMLARI

Karot No	Karot Kırılma Tarihi	Ağır. (gr)	Ort. Karot Çapı (d) (mm)	Başlıklama Sonrası Yükseklik (h)(mm)	Karot Kırılma Yüğü (P) (kN)	Karot Dayanımı f _{Sil} 100 (N/mm ²)	Denev Ortalaması (N/mm ²)	Seri Mukavemetinin En Düşük Değeri (N/mm ²)	Num. Alındığı Yer
1	29.05.2007	999	83	83	159	29.36	29.77	25.5	5-A-B AKSI TEMEL
2	29.05.2007	1005	83	82	176	32.47			2-3-F-G AKSI TEMEL
3	29.05.2007	1009	83	82	159	29.35			7-8-E-F AKSI TEMEL
4	29.05.2007	1028	83	82	163	30.17			9-10-E-F AKSI TEMEL
5	29.05.2007	988	83	82	143	26.48			9-10-A-B AKS TEMEL
6	29.05.2007	1019	83	82	167	30.83			4-5-A-B AKSI TEMEL
1	29.05.2007	1021	83	82	155	28.67	31.08	25.5	6-F AKSI PERDE
2	29.05.2007	1024	83	83	177	32.67			6-F-G AKSI KIRIŞ
3	29.05.2007	1017	83	83	168	31.14			10-13-A AKSI PERDE
4	29.05.2007	1019	83	82	140	25.9			7-D AKSI PERDE
5	29.05.2007	1026	83	83	182	33.55			8-F AKSI PERDE
6	29.05.2007	1031	83	83	187	34.55			10-D AKSI PERDE
1	29.05.2007	1034	83	83	136	25.05	28.51	25.5	10-D AKSI KOLON
14	29.05.2007	1025	83	82	151	27.84			4-F AKSI KOLON
15	29.05.2007	1018	83	82	177	32.64			6-E-F AKSI KIRIŞ
16	29.05.2007	1035	83	83	183	33.82	32.29	25.5	8-A AKSI KOLON
17	29.05.2007	1030	83	82	142	26.33			1-D AKSI KOLON
18	29.05.2007	1027	83	83	199	36.71			6-E-F AKSI KIRIŞ
19	29.05.2007	1014	83	82	190	35.19	30.9	25.5	7-D AKSI PERDE
20	29.05.2007	1020	83	82	171	31.65			6-F -E AKSI KIRIŞ
21	29.05.2007	1023	83	82	140	25.85			1-D AKSI KOLON

ŞARTNAME LİMİTLERİ (TS 10465/Kasım 1992): $f_{Ek} = 30 \text{ N/mm}^2$ $f_{Sk} > f_{Ek} + 3 = 33 \text{ N/mm}^2$

AÇIKLAMALAR :

Not 1: Karotta F_{akt} 'nm % 85 'i Almır.

Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir. Yapının geneli hakkında bir fikir vermez.

Not 3 : Bu Rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz.

Not 4: Alman örneklerin (numunelerin) yüksekliğinin çapına eşit (h=d) veya yüksekliğinin çapına göre en fazla + %10 içerisinde olması sağlanmıştır.

Not 5 : Karot Numunelerine ait tüm işlemler ile ilgili TS 10465 ve TS EN 12390-3 Nisan 2003 Standartlarının ön gördüğü kriterler içerisinde yapılmıştır.

Not 6 : Beton Test Çekici Deneyi Yapılmıştır.

DENEYİ YAPAN:

Mesut BOZKURT
İNŞ. MÜHENDİSİ

Deney Sorumlusu

ONAYLAYAN:


Nazım AYDIN

İnş. Müh.
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128



Yeni Mah. Çimen Sok. No:24
BAĞCILAR/İSTANBUL
Tel:0212 630 85 40 - 0 212 630 44 18
Faks:0212 630 36 04

**KAROT NUMUNESİ BASINÇ
DAYANIM RAPORU
(İLKE Rapor No: DR.11/A)**



Belge No:57

Belge No
17 300 0086

Proje Dayanımı (C)	C-25	Karot Alma Tarihi	26.05.2007
	A3 BLOK	Laboratuvar	0161-İST
Alındığı Yer	** Pafta 419 Ada 26Parsel	Kayıt No	
	B.ÇEKMECE/İSTANBUL	Rapor No	0161(KR)-(2)
Proje Adı	SELİNKENT KOOP	Rapor Tarihi	29.05.2007
Müteahhit/Müşteri Firma	VATAN YAPI	Deney Tarihi	29.05.2007

SİLİNDİR KAROT NUMUNELERİNE AİT BASINÇ DAYANIMLARI

Karot No	Karot Kırılma Tarihi	Ağır. (gr)	Ort. Karot Çapı (d) (mm)	Başlıklama Sonrası Yükseklik (h)(mm)	Karot Kırılma Yüğü (P) (kN)	Karot Dayanımı f _{Sil.100} (N/mm ²)	Deney Ortalaması (N/mm ²)	Seri Mukavemetinin En Düşük Değeri (N/mm ²)	Num. Alındığı Yer
1	29.05.2007	1042	83	83	151	27.88	31.11	25.5	3.KAT
2	29.05.2007	1033	83	83	166	30.63			6-E-F AKSI KIRIŞ
3	29.05.2007	1024	83	82	188	34.81			4-D AKSI KOLON
									7-D AKSI KOLON
1	29.05.2007	1027	83	82	195	36.08	31.85	25.5	4.KAT
2	29.05.2007	1036	83	83	167	30.88			10-A AKSI KOLON
3	29.05.2007	1033	83	83	155	28.6			8-E-F AKSI KIRIŞ
									4-D AKSI KOLON
1	29.05.2007	1031	83	83	158	29.25	30.59	25.5	5.KAT
2	29.05.2007	1043	83	83	138	25.51			8-A AKSI KOLON
3	29.05.2007	1026	83	82	200	37			6-B AKSI KOLON
									6-E-F AKSI KIRIŞ
1									
2									
3									
1									
2									
3									
4									

ŞARTNAME LİMİTLERİ (TS 10465/Kasım 1992): $f_{Ek} = 30 \text{ N/mm}^2$ $f_{Sk} > f_{Ek} + 3 = 33 \text{ N/mm}^2$

AÇIKLAMALAR :

Not 1: Karotta F_{skort} 'nın % 85 'i Alınır.

Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir. Yapının geneli hakkında bir fikir vermez.

Not 3 : Bu Rapor firmamızın izni olmadan çoğaltamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz.

Not 4: Alman örneklerin (numunelerin) yüksekliğinin çapına eşit ($h=d$) veya yüksekliğin çapına göre en fazla + %10 içerisinde olması sağlanmıştır.

Not 5 : Karot Numunelerine ait tüm işlemler ile ilgili TS 10465 ve TS EN 12390-3 Nisan 2003 Standartlarının ön gördüğü kriterler içerisinde yapılmıştır.

Not 6 : Beton Test Çekici Deneyi Yapılmıştır.

DENEYİ YAPAN:

Mesut BOZKURT
İNS.MÜHENDİSİ

Deney Sorumlusu

ONAYLAYAN:

Nazım AYDIN
İnş. Müh.
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128



Yeni Mah. Çimen Sok. No:24
BAĞCILAR-İSTANBUL
Tel:0212 630 85 40 - 0 212 630 44 18
Faks:0212 630 36 04

**KAROT NUMUNESİ BASINÇ
DAYANIM RAPORU
(İLKE Rapor No: DR.11/A)**



Belge No:57

Belge No
17 300 0086

Proje Dayanımı (C)	C-25	Karot Alma Tarihi	26.05.2007
Alındığı Yer	A3 BLOK	Laboratuvar	0161-İST
	** Pafta 419 Ada 26Parsel	Kavıt No	
	B.ÇEKMECE/İSTANBUL	Rapor No	0161(KR)-(2)
Proje Adı	SELİNKENT KOOP	Rapor Tarihi	29.05.2007
Müteahhit/Müşteri Firma	VATAN YAPI	Deney Tarihi	29.05.2007

SİLİNDİR KAROT NUMUNELERİNE AIT BASINÇ DAYANIMLARI

Karot No	Karot Kırılma Tarihi	Ağır. (gr)	Ort. Karot Çapı (d) (mm)	Başlıklama Sonrası Yükseklik (h)(mm)	Karot Kırılma Yüğü (P) (kN)	Karot Dayanımı fSil.100 (N/mm ²)	Deney Ortalaması (N/mm ²)	Seri Mukavemetinin En Düşük Değeri (N/mm ²)	Num. Alındığı Yer
1	29.05.2007	1042	83	83	151	27.88	31.11	25.5	3.KAT
2	29.05.2007	1033	83	83	166	30.63			6-E-F AKSI KIRIŞ
3	29.05.2007	1024	83	82	188	34.81			4-D AKSI KOLON
1	29.05.2007	1027	83	82	195	36.08	31.85	25.5	4.KAT
2	29.05.2007	1036	83	83	167	30.88			7-D AKSI KOLON
3	29.05.2007	1033	83	83	155	28.6			10-A AKSI KOLON
1	29.05.2007	1031	83	83	158	29.25	30.59	25.5	6.KAT
2	29.05.2007	1043	83	83	138	25.51			8-E-F AKSI KIRIŞ
3	29.05.2007	1026	83	82	200	37			4-D AKSI KOLON
1									8-A AKSI KOLON
2									6-B AKSI KOLON
3									6-E-F AKSI KIRIŞ
1									
2									
3									
1									
2									
3									
4									

SARTNAME LİMİTLERİ (TS 10465/Kasım 1992): $f_{Ek} = 30 \text{ N/mm}^2$ $f_{Sk} > f_{Ek} + 3 = 33 \text{ N/mm}^2$

AÇIKLAMALAR :

Not 1: Karotta F_{skort} 'nın % 85 'i Alınır.

Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir. Yapının geneli hakkında bir fikir vermez.

Not 3 : Bu Rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz.

Not 4: Alınan örneklerin (numunelerin) yüksekliğinin çapına eşit ($h=d$) veya yüksekliğinin çapına göre en fazla + %10 içerisinde olması sağlanmıştır.

Not 5 : Karot Numunelerine ait tüm işlemler ile ilgili TS 10465 ve TS EN 12390-3 Nisan 2003 Standartlarının ön gördüğü kriterler içerisinde yapılmıştır.

Not 6 : Beton Test Çekici Deneyi Yapılmıştır.

DENEYİ YAPAN:

Mesut BOZKURT
İNŞ. MÜHENDİSİ

Deney Sorumlusu

ONAYLAYAN:

Nazim AYDIN

İnş. Müh.
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128

İLKE ARAŞTIRMA TEST MERKEZİ
İSTANBUL

Basınç Deneyi Raporu

Numune Bilgileri :

Rapor Tarihi : 28.05.2007

Klasör : X:\2007KA~2\KAROT_~1\SELNKE~1\

Yapı Sahibi : SELİNKENT EVLERİ

Adres : YAKUPLU/B.ÇEKMECE

Katki :

Kullanıldığı Yer: A3 BLOK TEMEL(LABNO:0161KR)

Hazır Beton : **


Beton Cinsi : C-25

Numune Ebadı: 83 x 82 Silindir

Deney Sonuçları :

Nr.	Kesit cm2.	Hacim cm3.	Ağırlık gr.	Birim Ağır. kg/dm3	Yaş gün	Alınış Tarihi	Test Tarihi	Kırılma Yüğü kN.	Mukavemet N/mm2	Beton Sıc.	
4	54.1	443.67	1028.	2.32		26/05/07	29/05/07	163	30.17		
5	54.1	443.67	988.	2.23		26/05/07	29/05/07	143	26.48		
6	54.1	443.67	1019.	2.3		26/05/07	29/05/07	167	30.83		
Ortalama:								158	29.16		

Deney Grafiği

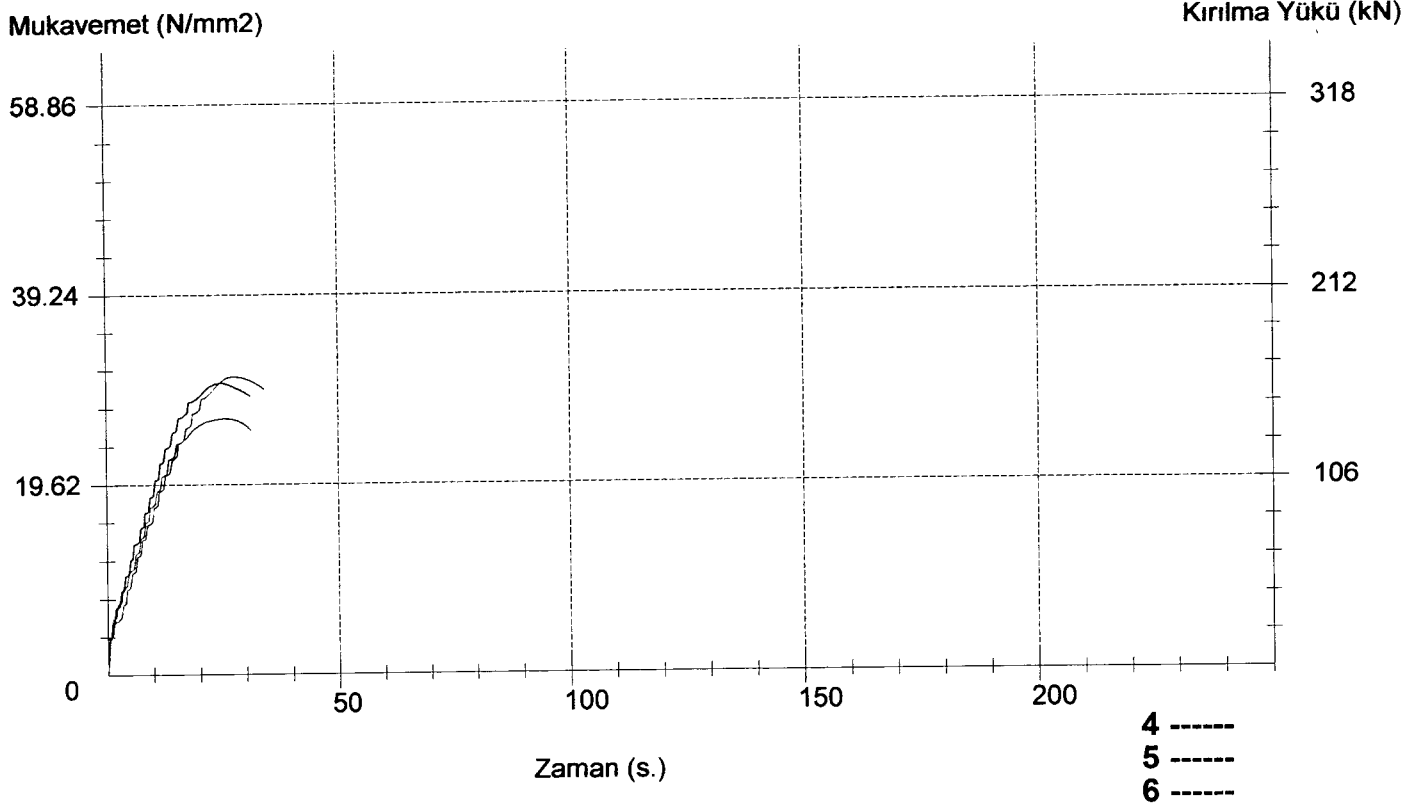

Açıklamalar:

Deneyi Yapan

MESUT BOZKURT
İNŞ. MÜHENDİSİ

Onaylayan

NAZIM AYDIN
İNŞ. MÜH.

Not 1: Bu rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz.
Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir.

Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128

İLKE ARAŞTIRMA TEST MERKEZİ
İSTANBUL
Basınç Deneyi Raporu

Numune Bilgileri :

Rapor Tarihi : 28.05.2007

Klasör : X:\2007KA~2\KAROT_~1\SELNKE~1\

Yapı Sahibi : SELİNKENT EVLERİ
Adres : YAKUPLU/B.ÇEKMECE
Katki :
Kullanıldığı Yer: A3 BLOK TEMEL(LABNO:0161KR)


Hazır Beton : **
Beton Cinsi : C-25

Numune Ebadi: 83 x 82 Silindir

Deney Sonuçları :

Nr.	Kesit cm2.	Hacim cm3.	Ağırlık gr.	Birim Ağır. kg/dm3	Yaş gün	Alınış Tarihi	Test Tarihi	Kırılma Yüğü kN.	Mukavemet N/mm2	Beton Sıc.
1	54.1	443.67	999.	2.25		26/05/07	29/05/07	159	29.36	
2	54.1	443.67	1005.	2.27		26/05/07	29/05/07	176	32.47	
3	54.1	443.67	1009.	2.27		26/05/07	29/05/07	159	29.35	
Ortalama:								164	30.39	

Deney Grafiğı

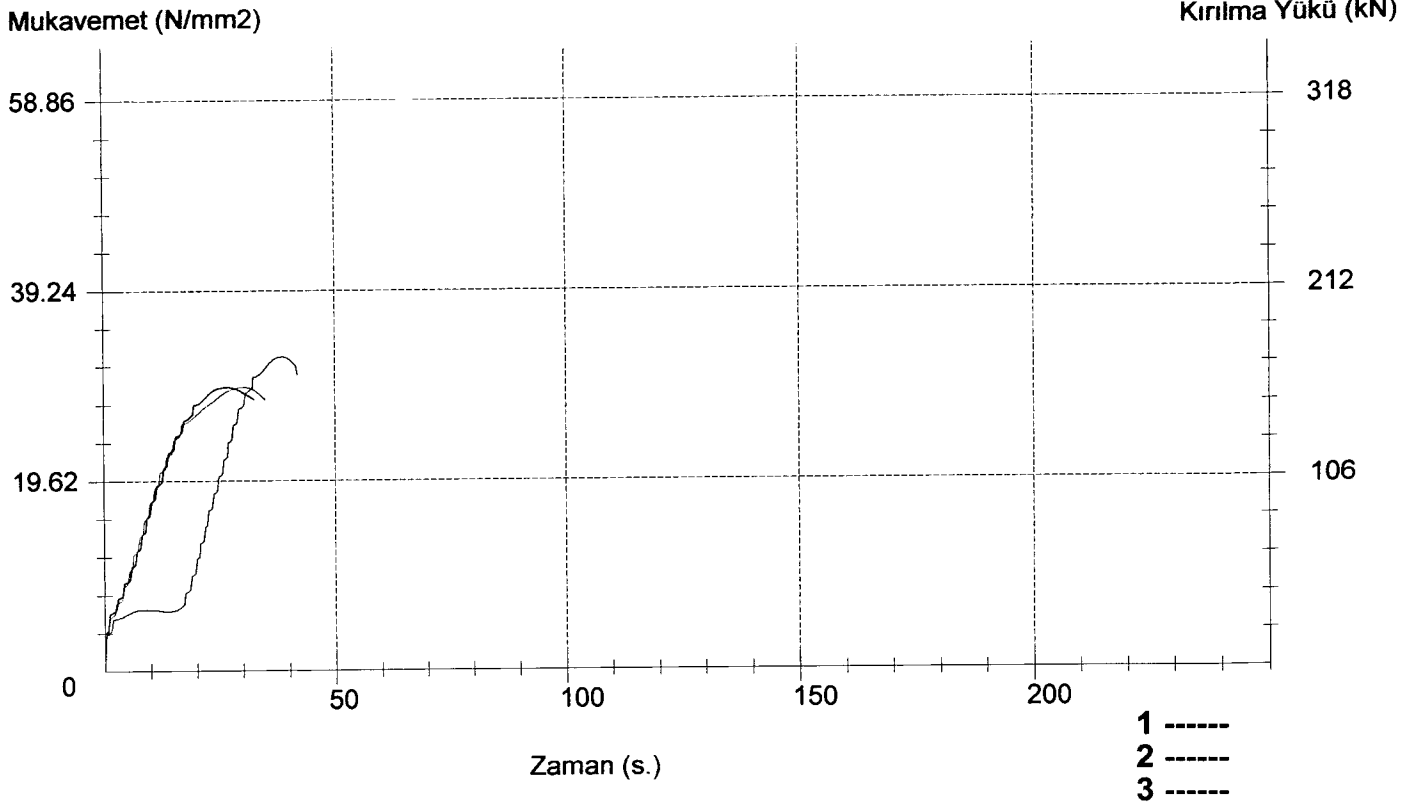

Açıklamalar:

Deneyi Yapan

Mesut BOZKUL
İNŞ. MÜHENDİSİ

Onaylayan

Nazım AYDIN
İNŞ. MÜH.
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128

Not 1: Bu rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz.
Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir.

İLKE ARAŞTIRMA TEST MERKEZİ
İSTANBUL
Basınç Deneyi Raporu

Numune Bilgileri :

Rapor Tarihi : 29.05.2007

Klasör : X:\2007KA~2\KAROT_~1\SELNKE~1\

Yapı Sahibi : SELİNKENT EVLERİ
Adres : YAKUPLU/B.ÇEKMECE
Katkı : **

Hazır Beton : **
Beton Cinsi : C-25


Kullanıldığı Yer: A-3 BLOK BODRUM KAT SEVİYE (LABNO:0161 KR)

Numune Ebadı: 83 x 82 Silindir

Deney Sonuçları :

Nr.	Kesit cm ² .	Hacim cm ³ .	Ağırlık gr.	Birim Ağır. kg/dm ³	Yaş gün	Alınış Tarihi	Test Tarihi	Kırılma Yüğü kN.	Mukavemet N/mm ²	Beton Sıc.
4	54.1	443.67	1019.	2.3		26/05/07	29/05/07	140	25.9	
5	54.1	443.67	1026.	2.28		26/05/07	29/05/07	182	33.55	
6	54.1	443.67	1031.	2.3		26/05/07	29/05/07	187	34.55	
Ortalama:								170	31.33	

Deney Grafiği

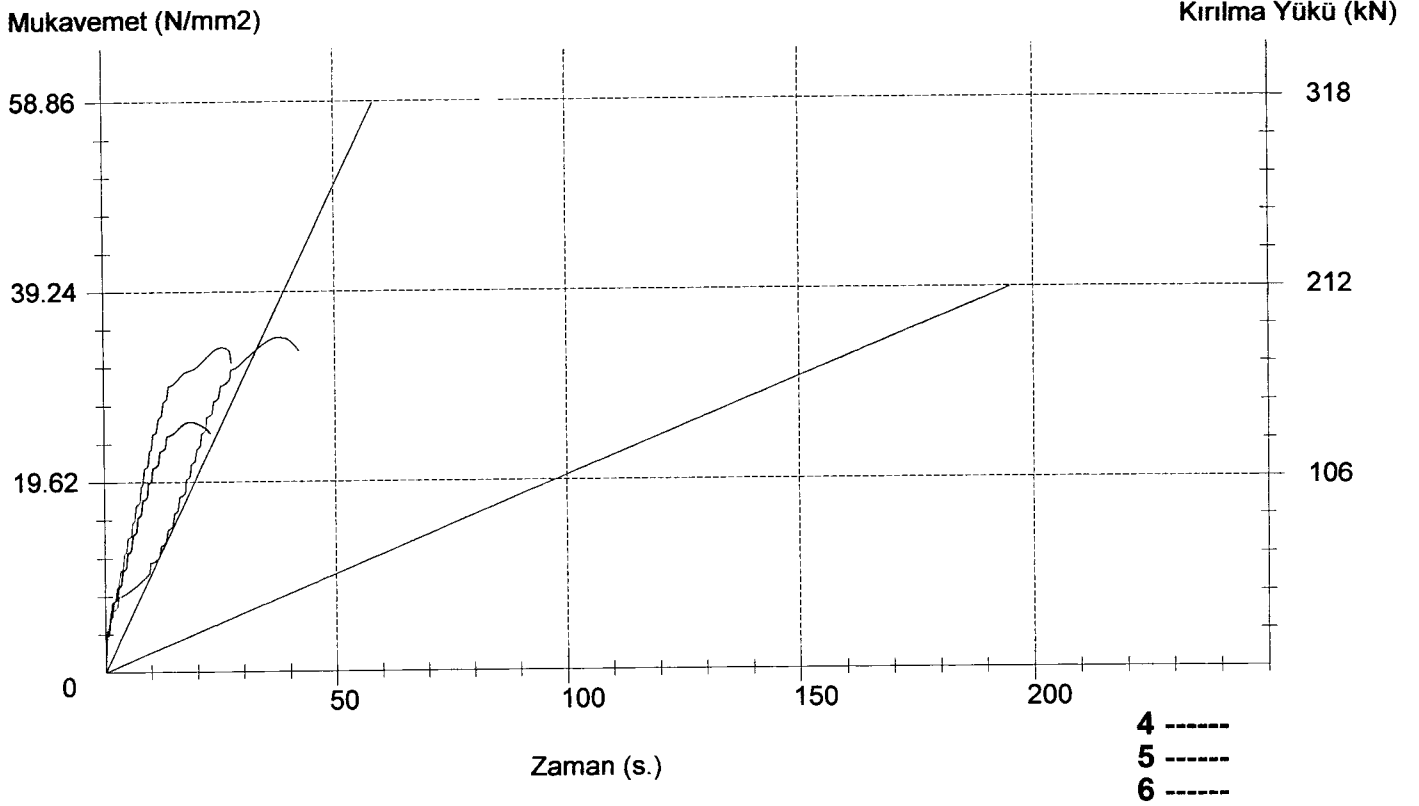

Açıklamalar:

Deneyi Yapan

MESUT BOZKURT
İNŞ. MÜHENDİSİ

Onaylayan

Nazım AYDIN
İNŞ. MÜH.

Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128

Not 1: Bu rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz.
Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir.

İLKE ARAŞTIRMA TEST MERKEZİ
İSTANBUL
Basınç Deneyi Raporu

Numune Bilgileri :

Rapor Tarihi : 29.05.2007

Klasör : X:\2007KA~2\KAROT_~1\SELNKE~1\

Yapı Sahibi : SELİNKENT EVLERİ
Adres : YAKUPLU/B.ÇEKMECE
Katkı : **

Hazır Beton : **
Beton Cinsi : C-25


Kullanıldığı Yer: A-3 BLOK BODRUM KAT SEVİYE (LABNO:0161 KR)

Numune Ebadi: 83 x 82 Silindir

Deney Sonuçları :

Nr.	Kesit cm ² .	Hacim cm ³ .	Ağırlık gr.	Birim Ağır. kg/dm ³	Yaş gün	Alınış Tarihi	Test Tarihi	Kırılma Yüğü kN.	Mukavemet N/mm ²	Beton Sıc.
1	54.1	443.62	1021.	2.3		26/05/07	29/05/07	155	28.67	
2	54.1	443.67	1024.	2.28		26/05/07	29/05/07	177	32.67	
3	54.1	443.67	1017.	2.29		26/05/07	29/05/07	168	31.14	
Ortalama:								167	30.83	

Deney Grafiği

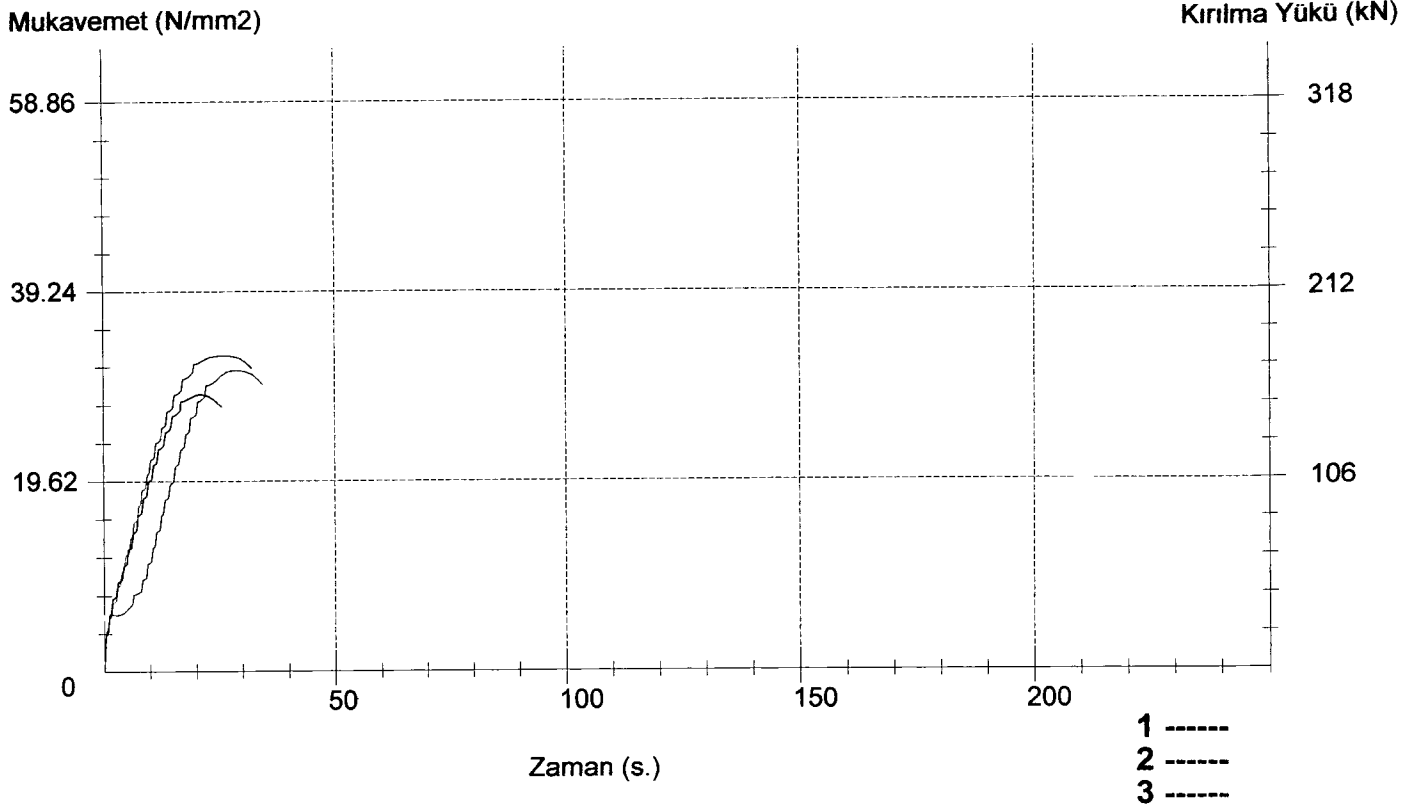

Açıklamalar:

Deneyi Yapan

Masut Bozkurt
MASUT BOZKURT
İNŞ. MÜHENDİSİ

Onaylayan

Nazım Aydın
Nazım AYDIN
İNŞ. MÜH.

Not 1: Bu rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz.
Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir.

Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128

İLKE ARAŞTIRMA TEST MERKEZİ
İSTANBUL

Basınç Deneyi Raporu

Numune Bilgileri :

Rapor Tarihi : 29.05.2007

Klasör : X:\2007KA~2\KAROT_~1\SELNKE~1\

Yapı Sahibi : SELİNKENT EVLERİ

Adres : YAKUPLU/B.ÇEKMECE

Katkı : ***

Kullanıldığı Yer: A-3 BLOK ZEMİN KAT SEVİYE (LABNO:0161 KR)

Hazır Beton : ***


Beton Cinsi : C-25

Numune Ebadı: 83 x 83 Silindir

Deney Sonuçları :

Nr.	Kesit cm ² .	Hacim cm ³ .	Ağırlık gr.	Birim Ağır. kg/dm ³	Yaş gün	Alınış Tarihi	Test Tarihi	Kırılma Yüğü kN.	Mukavemet N/mm ²	Beton Sıc.
1	54.1	449.03	1034.	2.3		26/05/07	29/05/07	136	25.05	
2	54.1	449.03	1025.	2.31		26/05/07	29/05/07	151	27.84	
3	54.1	449.03	1018.	2.29		26/05/07	29/05/07	177	32.64	
Ortalama:								154	28.51	

Deney Grafiği

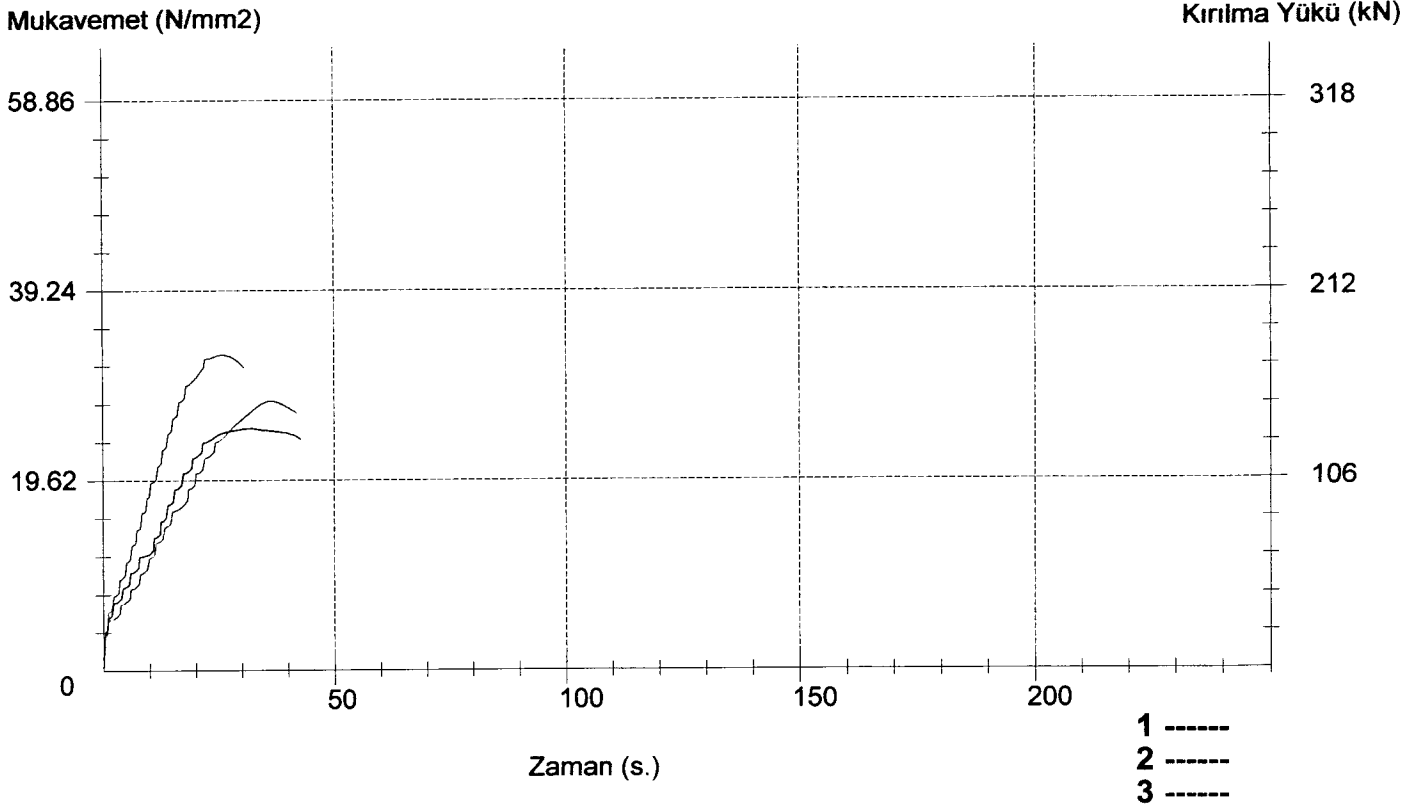

Açıklamalar:

Açıklama :

Deneyi Yapan

Mesut BOZKURT
İNŞ. MÜHENDİSİ

Onaylayan

Nazım AYDIN

Nazım AYDIN

İNŞ. MÜH.

Laboratuvar Denetçisi:

Belge No: 5128

Not 1: Bu rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz.
Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir.

İLKE ARAŞTIRMA TEST MERKEZİ
İSTANBUL

Basınç Deneyi Raporu

Numune Bilgileri :

Rapor Tarihi : 29.05.2007

Klasör : X:\2007KA~2\KAROT_~1\SELNKE~1\

Yapı Sahibi : SELİNKENT EVLERİ
Adres : YAKUPLU/B.ÇEKMECE
Katkı : **

Hazır Beton : **
Beton Cinsi : C-25


Kullanıldığı Yer: A-3 BLOK 1.NORMAL KAT SEVİYE (LABNO:0161 KR)

Numune Ebadi: 83 x 83 Silindir

Deney Sonuçları :

Nr.	Kesit cm2.	Hacim cm3.	Ağırlık gr.	Birim Ağır. kg/dm3	Yaş gün	Alınış Tarihi	Test Tarihi	Kırılma Yüğü kN.	Mukavemet N/mm2	Beton Sıc.
1	54.1	449.08	1035.	2.3		26/05/07	29/05/07	183	33.82	
2	54.1	449.08	1030.	2.32		26/05/07	29/05/07	142	26.33	
3	54.1	449.08	1027.	2.29		26/05/07	29/05/07	199	36.71	
Ortalama:								175	32.29	

Deney Grafiği

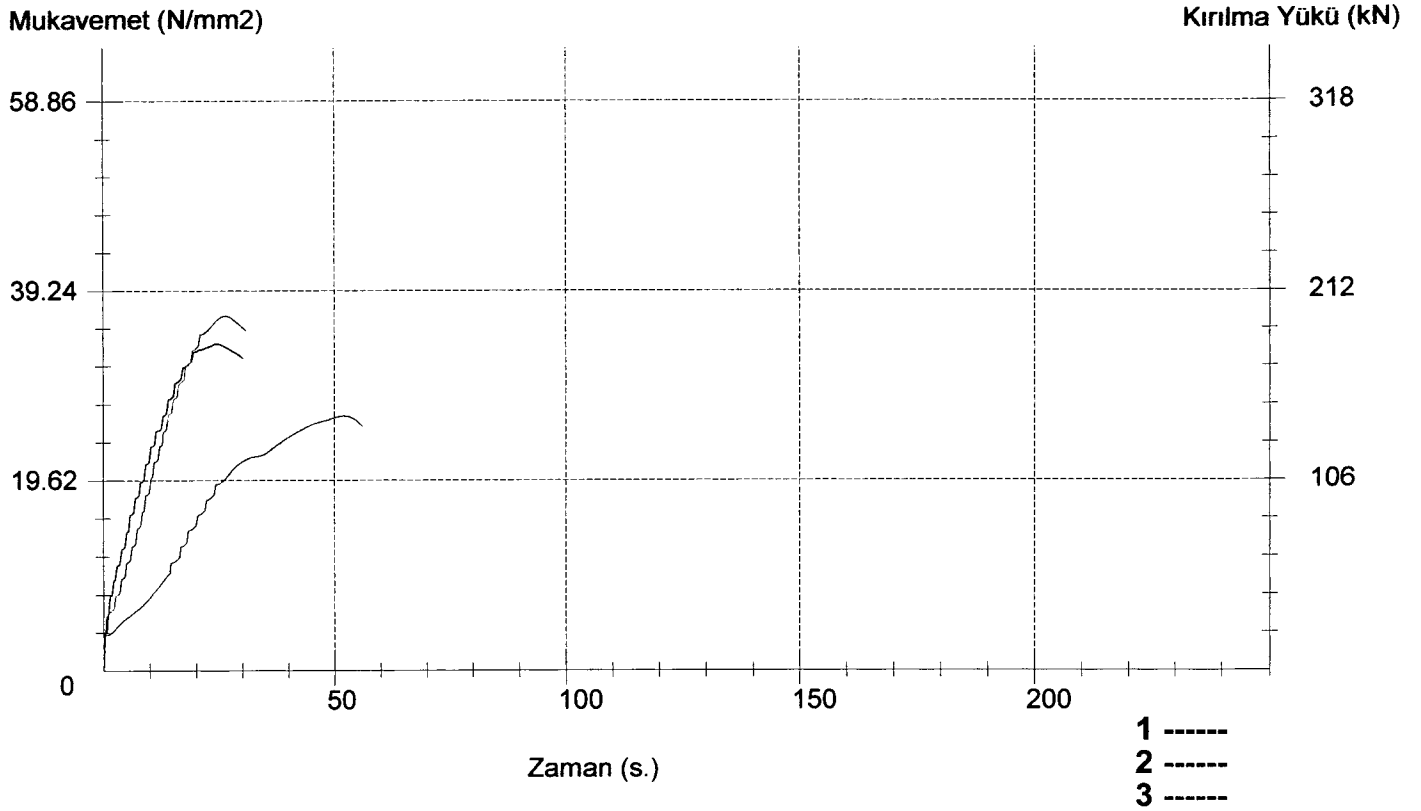

Açıklamalar:

Açıklama :

Deneyi Yapan

Mesut BOZKURT
İNŞ.MÜHENDİSİ

Onaylayan

Nazım AYDIN
İNŞ. Müh.

Not 1: Bu rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz.

Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir.

Laboratuvar Denetçis
Belge No: 5128

İLKE ARAŞTIRMA TEST MERKEZİ
İSTANBUL
Basınç Deneyi Raporu

Numune Bilgileri :

Rapor Tarihi : 29.05.2007

Klasör : X:\2007KA~2\KAROT_~1\SELNKE~1\

Yapı Sahibi : SELİNKENT EVLERİ
Adres : YAKUPLU/B.ÇEKMECE
Katkı : ***

Hazır Beton : **
Beton Cinsi : C-25


Kullanıldığı Yer: A-3 BLOK 2.NORMAL KAT SEVİYE (LABNO:0161 KR)

Numune Ebadı: 83 x 82 Silindir

Deney Sonuçları :

Nr.	Kesit cm ² .	Hacim cm ³ .	Ağırlık gr.	Birim Ağır. kg/dm ³	Yaş gün	Alınış Tarihi	Test Tarihi	Kırılma Yüğü kN.	Mukavemet N/mm ²	Beton Sıc.
1	54.1	443.67	1014.	2.29		26/05/07	29/05/07	190	35.19	
2	54.1	443.67	1020.	2.3		26/05/07	29/05/07	171	31.65	
3	54.1	443.67	1023.	2.31		26/05/07	29/05/07	140	25.85	
Ortalama:								167	30.9	

Deney Grafiği

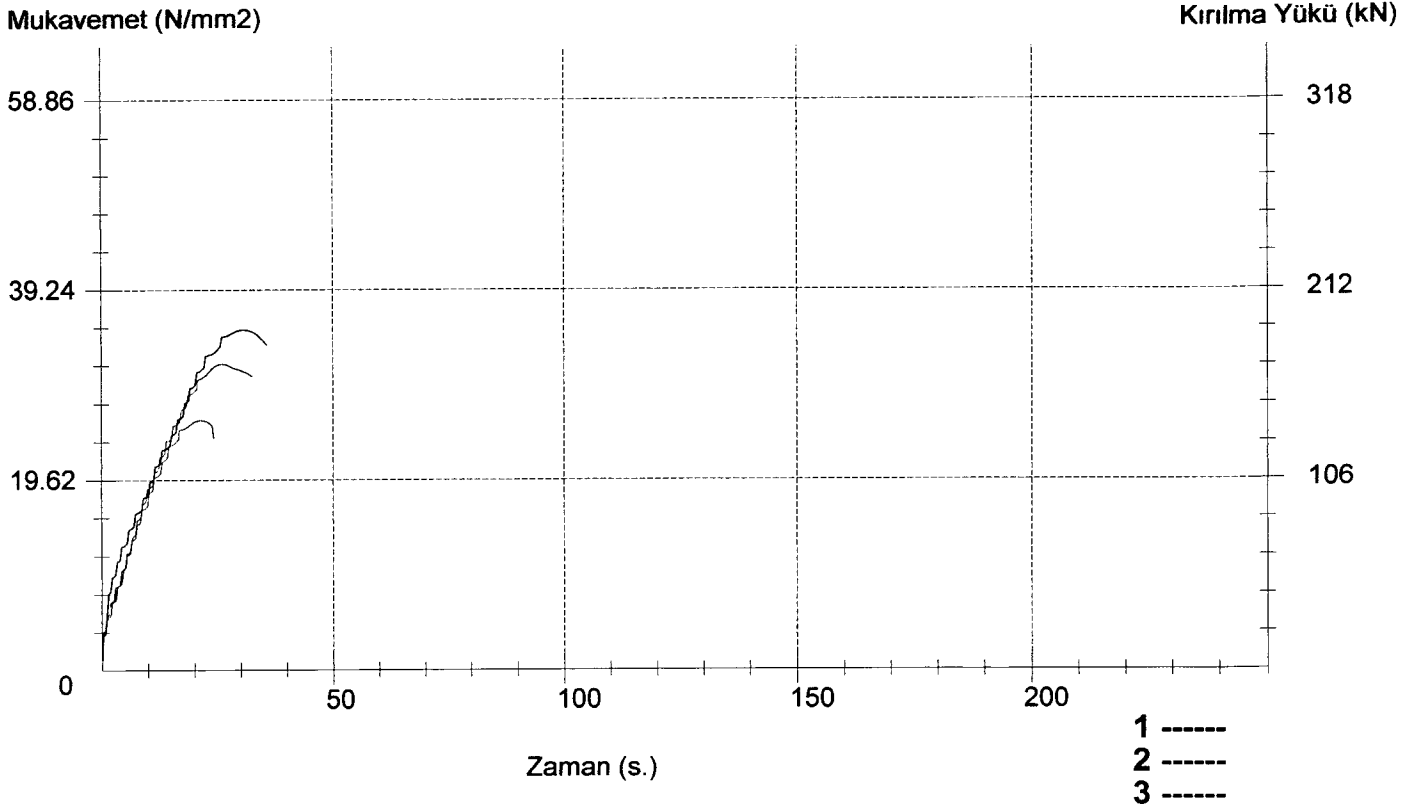

Açıklamalar:

Açıklama :

Deneyi Yapan

Mesut Bozkurt
Mesut BOZKURT
İNŞ.MÜHENDİSİ

Onaylayan

Nazım Aydın

Nazım AYDIN

İnş. Müh.

Laboratuvar Denetçisi

Belge No: 5128

Not 1: Bu rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz.

Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir.

İLKE ARAŞTIRMA TEST MERKEZİ
İSTANBUL

Basınç Deneyi Raporu

Numune Bilgileri :

Rapor Tarihi : 29.05.2007

Klasör : X:\2007KA~2\KAROT_~1\SELNKE~1\

Yapı Sahibi : SELİNKENT EVLERİ
Adres : YAKUPLU/B.ÇEKMECE
Katkı : ***

Hazır Beton : **
Beton Cinsi : C-25


Kullanıldığı Yer: A-3 BLOK 3.NORMAL KAT SEVİYE (LABNO:0161 KR)

Numune Ebadi: 83 x 83 Silindir

Deney Sonuçları :

Nr.	Kesit cm2.	Hacim cm3.	Ağırlık gr.	Birim Ağır. kg/dm3	Yaş gün	Alınış Tarihi	Test Tarihi	Kırılma Yüğü kN.	Mukavemet N/mm2	Beton Sic.
1	54.1	449.03	1042.	2.32		26/05/07	29/05/07	151	27.88	
2	54.1	449.03	1033.	2.3		26/05/07	29/05/07	166	30.63	
3	54.1	449.03	1024.	2.31		26/05/07	29/05/07	188	34.81	
Ortalama:								168	31.11	

Deney Grafiği

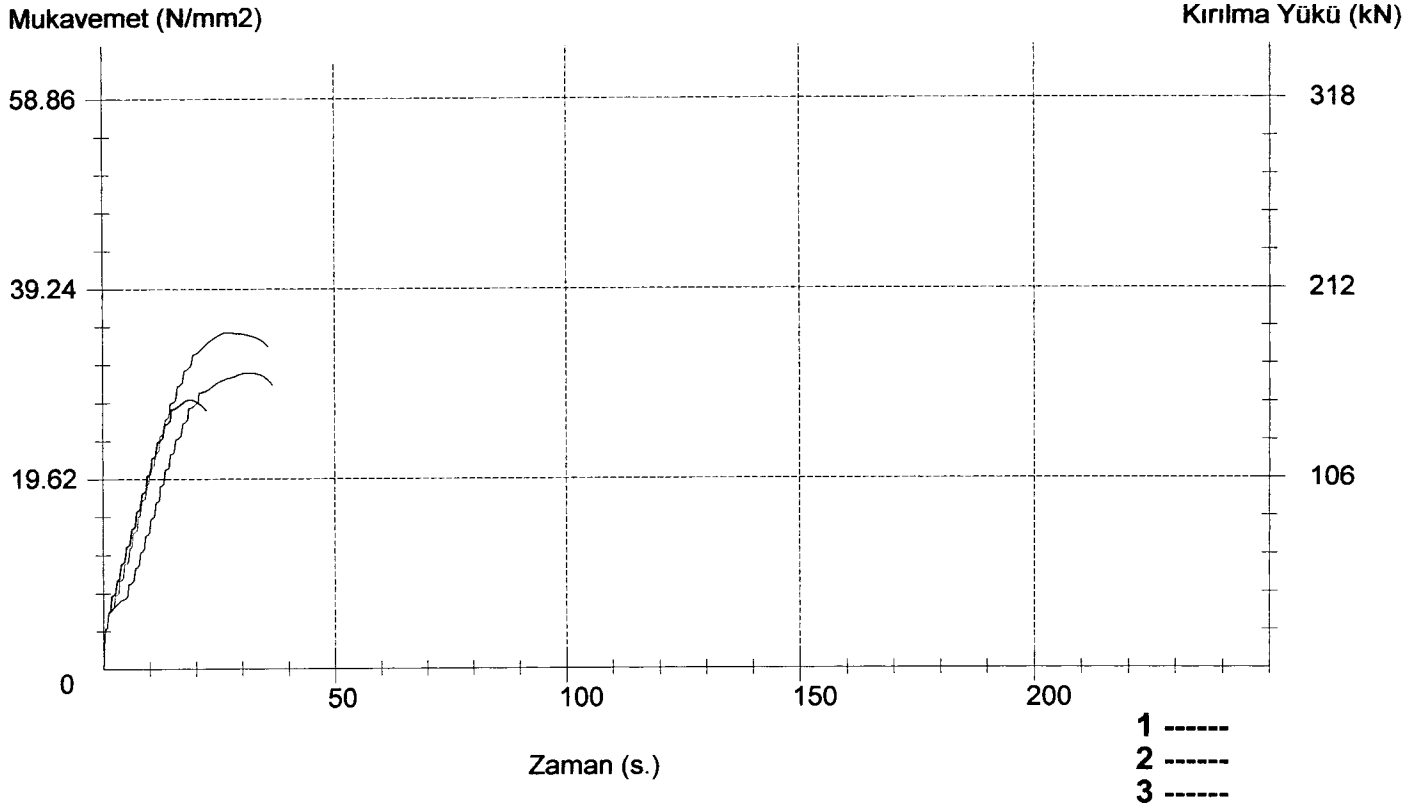

Açıklamalar:

Açıklama :

Deneyi Yapan

Mesut BOZKURT
İNŞ. MÜHENDİSİ

Onaylayan

Nazım AYDIN
İNŞ. MÜH.

Laboratuvar Denetçisi:
Belge No: 5128

Not 1: Bu rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz.
Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir.

İLKE ARAŞTIRMA TEST MERKEZİ
İSTANBUL

Basınç Deneyi Raporu

Numune Bilgileri :

Rapor Tarihi : 29.05.2007

Klasör : X:\2007KA~2\KAROT_~1\SELNKE~1\

Yapı Sahibi : SELİNKENT EVLERİ
Adres : YAKUPLU/B.ÇEKMECE
Katkı : **

Hazır Beton : ***
Beton Cinsi : C-25


Kullanıldığı Yer: A-3 BLOK 4.NORMAL KAT SEVİYE (LABNO:161 KR)

Numune Ebadi: 83 x 82 Silindir

Deney Sonuçları :

Nr.	Kesit cm2.	Hacim cm3.	Ağırlık gr.	Birim Ağır. kg/dm3	Yaş gün	Alınış Tarihi	Test Tarihi	Kırılma Yüğü kN.	Mukavemet N/mm2	Beton Sic.
1	54.1	443.67	1027.	2.31		26/05/07	29/05/07	195	36.08	
2	54.1	443.67	1036.	2.31		26/05/07	29/05/07	167	30.88	
3	54.1	443.67	1033.	2.3		26/05/07	29/05/07	155	28.6	
Ortalama:								172	31.85	

Deney Grafiği

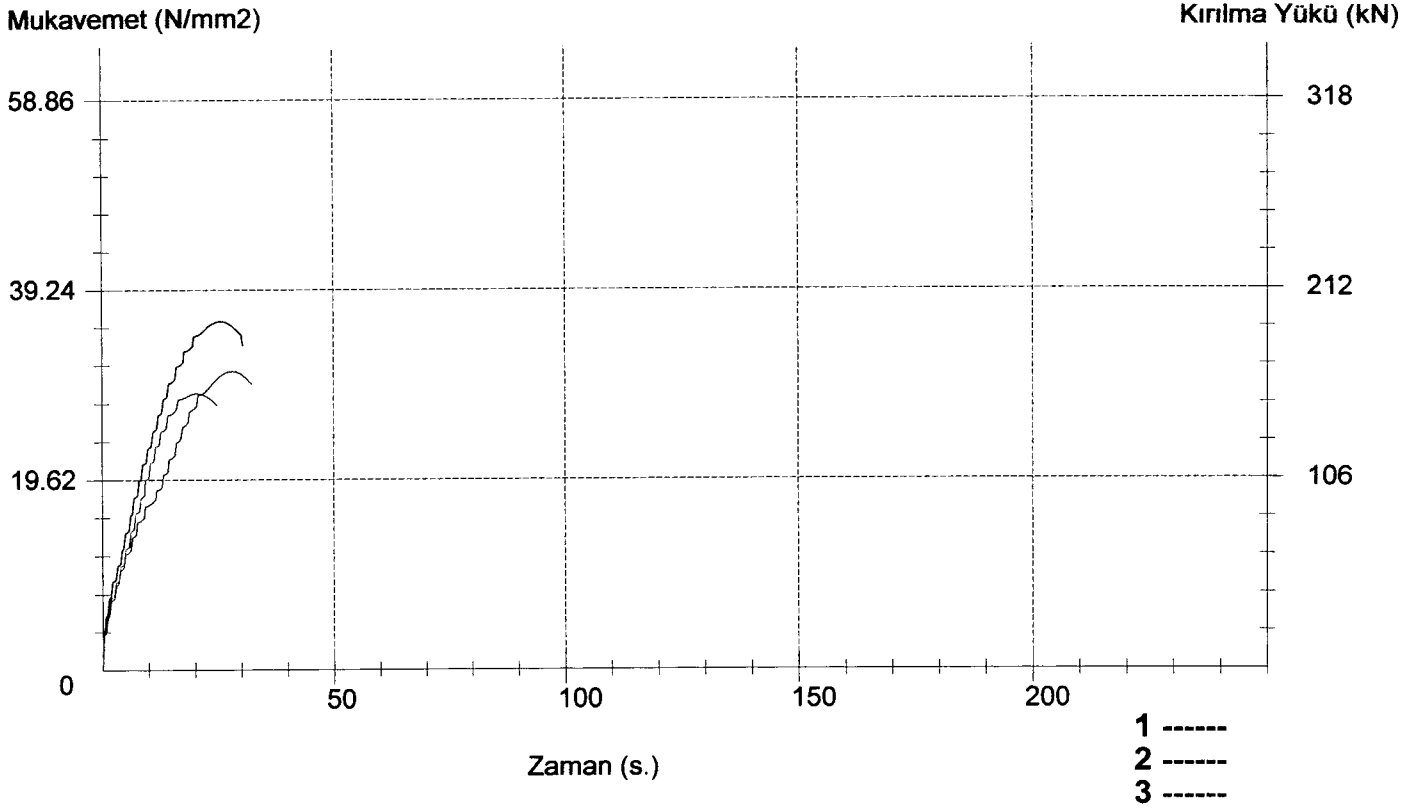

Açıklamalar:

Açıklama :

Deneyi Yapan

Mesut BOZKURT
İNŞ. MÜHENDİSİ

Onaylayan

Nazım AYDIN

İNŞ. MÜH.

Laboratuvar Denetçisi

Belge No: 5128

Not 1: Bu rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz.

Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir.

İLKE ARAŞTIRMA TEST MERKEZİ
İSTANBUL

Basınç Deneyi Raporu

Numune Bilgileri :

Rapor Tarihi : 29.05.2007

Klasör : X:\2007KA~2\KAROT_~1\SELNKE~1\

Yapı Sahibi : SELİNKENT EVLERİ
Adres : YAKUPLU/B.ÇEKMECE
Katkı : **

Hazır Beton : **
Beton Cinsi : C-25


Kullanıldığı Yer: A-3 BLOK 5.NORMAL KAT SEVİYE (LABNO:0161KR)

Numune Ebadi: 83 x 83 Silindir

Deney Sonuçları :

Nr.	Kesit cm2.	Hacim cm3.	Ağırlık gr.	Birim Ağır. kg/dm3	Yaş gün	Alınış Tarihi	Test Tarihi	Kırılma Yüğü kN.	Mukavemet N/mm2	Beton Sıc.
1	54.1	449.08	1031.	2.3		26/05/07	29/05/07	158	29.25	
2	54.1	449.08	1043.	2.32		26/05/07	29/05/07	138	25.51	
3	54.1	449.08	1026.	2.31		26/05/07	29/05/07	200	37.	
Ortalama:								165	30.59	

Deney Grafiği

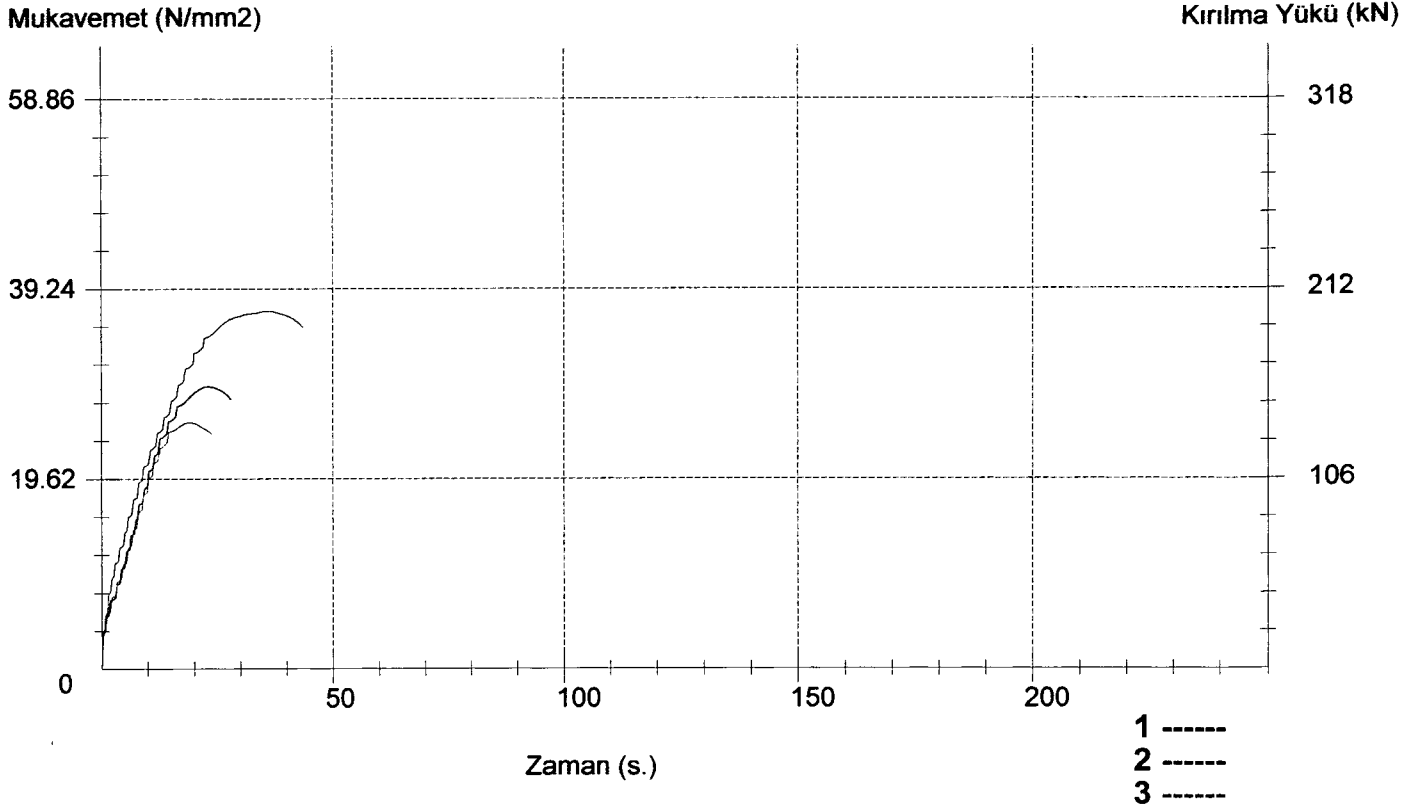

Açıklamalar:

Açıklama :

Deneyi Yapan

Mesut BOZKUL
İNŞ. MÜHENDİSİ

Onaylayan

Nazım AYDIN
İNŞ. MÜH.


Laboratuvar Denetçisi:
Belge No: 5128

Not 1: Bu rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz.
Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir.




Yeni Mah Çimen Sok. No:24
Bağcılar/İSTANBUL
Tel:(0212) 630 85 40 - 630 44 18
Fax:(0212) 630 36 04

**BETON
TEST ÇEKİCİ
DENEY RAPORU
(İLKE Form No: DF.25)**



Belge No:57



Belge No
12 300 0086

Proje Dayanımı (C)	C-25	Deney Tarihi	26.05.2007
Deneyin Yapıldığı Yer	A3 BLOK TEMEL	Laboratuvar Kayıt No	0161-İST
Proje Adı	SELİNKENT	Rapor No	0161 KR
Müteahhit/Müşteri Firma	VATAN YAPI	Rapor Tarihi	29.05.2007

ÖLÇÜM YERİ VE BOYUTLARI

Sıra No	Betonarme Elemanın Adı	Beton Yaşı Gün	Vuruş Açısı (°)	(R) Geri Tepme Sayıları												R _{ort}	Ortalama Basınç Dayanımı (N/mm ²)
1	5-6-A-B AKSI TEMEL	380	0	41	38	39	40	39	39	38	38	39	37	39	40	41	35.00
2	3-4-A-B AKSI TEMEL	380	0	40	38	36	38	37	39	38	39	38	40	38	36	38	39.00
3	2-3-A-B AKSI TEMEL	380	0	35	36	38	36	38	39	36	38	38	37	36	35	37	37.00
4	3-4-B-C AKSI TEMEL	380	0	36	38	37	36	35	38	35	36	36	38	37	36	36	35.00
5	9-10-A-B AKSI TEMEL	380	0	38	36	38	36	35	36	35	34	36	35	36	38	36	35.00
6	4-5-A-B AKSI TEMEL	380	0	38	39	38	36	39	36	33	37	38	39	38	39	37	37.00
7	7-8-E-F AKSI TEMEL	380	0	36	35	34	33	35	36	38	36	35	34	36	35	35	34.00
8	5-6-E-F AKSI TEMEL	380	0	35	36	38	36	38	38	37	36	35	36	33	34	35	34.00
9	1-2-B-C AKSI TEMEL	380	0	38	39	35	36	37	39	37	36	39	33	36	38	37	37.00

AÇIKLAMALAR:

1. Ortalama Eşdeğer (150x150x150 mm) Küp Mukavemeti: 26.8 N/mm²

2. Standart Sapma :1.83N/mm²

Not 1: N Tipi Prosect İsveç Mah Beton Test Çekici Üzerindeki Tablo Değeri Yaş Faktörü 0.748 Güvenlik Kat Sayısı İle Çarpılarak Dayanımları Belirlenmiştir.

Not 2: Deneyler 3260/ Eylül 1978 göre yapılmıştır.

HAZIRLAYAN:

Mesut BOZKURT

Mesut BOZKURT
İNŞ. MÜHENDİSİ

ONAYLAYAN:

Nazım AYDIN
Şube Müdürü

Nazım AYDIN

Nazım AYDIN
İnş. Müh.
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5123



Yeni Mah Çimen Sok. No:24
Bağcılar/İSTANBUL
Tel:(0212) 630 85 40 - 630 44 18
Fax:(0212) 630 36 04

**BETON
TEST ÇEKİCİ
DENEY RAPORU
(İLKE Form No: DF.25)**



Belge No:57



Belge No
12 300 0086

Proje Dayanımı (C)	C-25	Deney Tarihi	26.05.2007
Deneyin Yapıldığı Yer	A3 BLOK BODRUM KAT	Laboratuvar Kayıt No	161KR
Proje Adı	SELİNKENT	Rapor No	0161 KR
Müteahhit/Müşteri Firma	VATAN YAPI	Rapor Tarihi	29.05.2007

ÖLÇÜM YERİ VE BOYUTLARI

Sıra No	Betonarme Elemanın Adı	Beton Yaşı Gün	Vuruş Açısı (°)	(R) Geri Tepme Sayıları												R _{ort.}	Ortalama Basınç Dayanımı (N/mm ²)
1	4-A AKSI KOLON	360	0	38	39	38	39	38	37	39	38	41	42	38	39	38	39.00
2	8-A AKSI KOLON	360	0	39	40	42	41	40	42	40	39	38	39	40	41	39	41.00
3	3-F AKSI KOLON	360	0	39	40	40	41	43	41	39	42	42	40	40	41	39	41.00
4	8-D AKSI KOLON	360	0	39	40	39	38	40	41	42	39	40	42	42	43	40	43.00
5	8-A AKSI KOLON	360	0	41	42	40	43	42	41	40	43	40	39	39	40	41	44.00
6	10-A AKSI KOLON	360	0	39	39	41	40	43	39	41	38	40	39	38	38	39	41.00
7	11-F AKSI KOLON	360	0	39	39	40	43	41	38	39	40	40	41	40	39	39	41.00
8	13-D AKSI KOLON	360	0	40	39	38	40	43	38	40	38	40	38	38	39	38	39.00
9	13-A AKSI KOLON	360	0	38	39	40	39	38	38	40	37	38	37	42	41	38	39.00

AÇIKLAMALAR:

1. Ortalama Eşdeğer (150x150x150 mm) Küp Mukavemeti: 30.9 N/mm²

2. Standart Sapma :1N/mm²

Not 1: N Tipi Prosect İsveç Malı Beton Test Çekici Üzerindeki Tablo Değeri Yaş Faktörü 0.756 Güvenlik Kat Sayısı İle Çarpılarak Dayanımları Belirlenmiştir.

Not 2: Deneyler 3260/ Eylül 1978 göre yapılmıştır.

HAZIRLAYAN:

Mesut BOZKURT
İNŞ. MÜHENDİSİ

ONAYLAYAN:

Nazım AYDIN
İnş. Müh.
Laboratuvar Denetçisi:
Belge No: 5128



Yeni Mah Çimen Sok. No:24
Bağcılar/İSTANBUL
Tel:(0212) 630 85 40 - 630 44 18
Fax:(0212) 630 36 04

**BETON
TEST ÇEKİCİ
DENEY RAPORU
(İLKE Form No: DF.25)**



Belge No:57



Belge No
12 300 0086

Proje Dayanımı (C)	C-25	Deney Tarihi	26.05.2007
Deneyin Yapıldığı Yer	A3 BLOK ZEMİN KAT	Laboratuvar Kayıt No	0161-İST
Proje Adı	SELİNKENT KOOP	Rapor No	0161 KR
Müteahhit/Müşteri Firma	VATAN YAPI	Rapor Tarihi	29.05.2007

ÖLÇÜM YERİ VE BOYUTLARI

Sıra No	Betonarme Elemanın Adı	Beton Yaşı Gün	Vuruş Açısı (°)	(R) Geri Tepme Sayıları												R _{ort.}	Ortalama Basınç Dayanımı (N/mm ²)
1	1-F AKS KOLON	320	0	37	36	38	39	38	37	36	38	37	36	38	39	37	37.00
2	4-D AKS KOLON	320	0	36	35	36	38	36	35	36	39	38	36	38	36	36	35.00
3	6-A AKS KOLON	320	0	35	36	38	36	38	37	36	38	36	35	39	38	36	35.00
4	6-B AKS KOLON	320	0	36	35	36	38	36	38	37	36	39	38	36	38	37	37.00
5	7-D AKS KOLON	320	0	37	38	36	39	38	37	36	38	36	38	39	38	37	37.00
6	8-A AKS KOLON	320	0	36	38	39	38	37	36	39	38	39	38	39	38	37	37.00
7	11-F AKS KOLON	320	0	38	37	36	38	36	38	39	38	37	39	40	39	36	35.00
8	13-G AKS KOLON	320	0	39	38	35	36	34	36	35	38	37	38	37	35	36	35.00
9	4-A AKS KOLON	320	0	35	36	34	36	35	38	37	36	35	36	36	34	35	34.00

AÇIKLAMALAR:

1. Ortalama Eşdeğer (150x150x150 mm) Küp Mukavemeti: 27.62 N/mm²

2. Standart Sapma :1.47N/mm²

Not 1: N Tipi Prosect İsveç Malı Beton Test Çekici Üzerindeki Tablo Değeri Yaş Faktörü 0.772 Güvenlik Kat Sayısı İle Çarpılarak Dayanımları Belirlenmiştir.

Not 2: Deneyler 3260/ Eylül 1978 göre yapılmıştır.

HAZIRLAYAN:

Mesut BOZKURT
İNŞ. MÜHENDİSİ

ONAYLAYAN:

Nazım AYDIN

İnş. Müh.
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128




Yeni Mah Çimen Sok. No:24
Bağcılar/İSTANBUL
Tel:(0212) 630 85 40 - 630 44 18
Fax:(0212) 630 36 04

**BETON
TEST ÇEKİCİ
DENEY RAPORU
(İLKE Form No: DF.25)**



Belge No:57



Belge No
12 300 0086

Proje Dayanımı (C)	C-25	Deney Tarihi	26.05.2007
Deneyin Yapıldığı Yer	A3 BLOK 1.KAT	Laboratuvar Kayıt No	0161-İST
Proje Adı	SELİNKENT EVLERİ	Rapor No	0161 KR
Müteahhit/Müşteri Firma	VATAN YAPI	Rapor Tarihi	29.05.2007

ÖLÇÜM YERİ VE BOYUTLARI

Sıra No	Betonarme Elemanın Adı	Beton Yaşı Gün	Vuruş Açısı (°)	(R) Geri Tepme Sayıları												R _{ort}	Ortalama Basınç Dayanımı (N/mm ²)
1	1-G AKSI KOLON	300	0	38	39	37	38	39	38	39	40	41	39	38	40	38	39.00
2	1-A AKSI KOLON	300	0	39	40	42	41	40	39	38	39	38	37	39	38	39	41.00
3	3-F AKSI KOLON	300	0	39	38	37	38	39	40	39	40	39	38	39	38	38	39.00
4	2-G AKSI KOLON	300	0	38	39	38	39	37	39	38	38	40	41	39	40	39	41.00
5	4-A AKSI KOLON	300	0	40	42	41	40	39	38	39	38	39	37	38	39	38	39.00
6	8-A AKSI KOLON	300	0	40	39	38	39	38	37	39	38	37	39	38	39	38	39.00
7	8-F AKSI KOLON	300	0	41	40	39	38	39	38	41	40	39	40	39	38	39	41.00
8	10-A AKSI KOLON	300	0	39	40	39	38	40	42	41	40	39	38	39	38	39	41.00
9	10-D AKSI KOLON	300	0	40	42	43	41	40	39	38	39	38	40	41	40	39	41.00

AÇIKLAMALAR:

1. Ortalama Eşdeğer (150x150x150 mm) Küp Mukavemeti: 31.2 N/mm²

2. Standart Sapma :0.52N/mm²

Not 1: N Tipi Prosect İsveç Malı Beton Test Çekici Üzerindeki Tablo Değeri Yaş Faktörü 0.780 Güvenlik Kat Sayısı İle Çarpılarak Dayanımları Belirlenmiştir.

Not 2: Deneyler 3260/ Eylül 1978 göre yapılmıştır.

HAZIRLAYAN:

Mesut BOZKURT
İNŞ.MÜHENDİSİ


ONAYLAYAN:

Nazım AYDIN
İnş. Müh
Laboratuvar Denetçis.
Belge No: 5128



Yeni Mah Çimen Sok. No:24
Bağcılar/İSTANBUL
Tel:(0212) 630 85 40 - 630 44 18
Fax:(0212) 630 36 04

**BETON
TEST ÇEKİCİ
DENEY RAPORU
(İLKE Form No: DF.25)**



Belge No:57

Belge No
12 300 0086

Proje Dayanımı (C)	C-25	Deney Tarihi	26.05.2007
Deneyin Yapıldığı Yer	A3 BLOK 2.KAT	Laboratuvar Kayıt No	0161-İST
Proje Adı	SELİNKENT	Rapor No	0161 KR
Müteahhit/Müşteri Firma	VATAN YAPI	Rapor Tarihi	29.05.2007

ÖLÇÜM YERİ VE BOYUTLARI

Sıra No	Betonarme Elemanın Adı	Beton Yaşı Gün	Vuruş Açısı (°)	(R) Geri Tepme Sayıları												R _{ort.}	Ortalama Basınç Dayanımı (N/mm ²)
1	4-A AKSI KOLON	200	0	34	35	36	38	34	35	35	37	36	34	35	38	36	35.00
2	2-G AKSI KOLON	200	0	35	36	34	35	36	37	34	35	36	36	35	37	36	35.00
3	6-G AKSI KOLON	200	0	37	36	38	35	36	38	36	38	36	38	37	36	36	35.00
4	8-D AKSI KOLON	200	0	36	38	36	38	37	36	38	39	38	37	38	39	37	37.00
5	8-A AKSI KOLON	200	0	39	38	36	38	37	37	38	36	38	36	38	39	36	35.00
6	8-F AKSI KOLON	200	0	38	37	38	39	38	37	36	39	38	39	38	37	37	37.00
7	1-A AKSI KOLON	200	0	35	36	35	36	35	35	35	35	36	38	36	35	36	35.00
8	1-F AKSI KOLON	200	0	37	38	36	39	38	36	38	37	36	39	36	38	36	35.00
9	10-D AKSI KOLON	200	0	38	36	37	36	36	39	36	38	37	39	36	38	37	37.00

AÇIKLAMALAR:

1. Ortalama Eşdeğer (150x150x150 mm) Küp Mukavemeti: 30.6N/mm²

2. Standart Sapma :0.5N/mm²

Not 1: N Tipi Prosect İsveç Malı Beton Test Çekici Üzerindeki Tablo Değeri Yaş Faktörü 0.86 Güvenlik Kat Sayısı İle Çarpılarak Dayanımları Belirlenmiştir.

Not 2: Deneyler 3260/ Eylül 1978 göre yapılmıştır.

HAZIRLAYAN:

Urali

Mesut BOZKURT
İNŞ.MÜHENDİSİ

ONAYLAYAN:

AA

Nazım AYDIN

İnş. Müh
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5123




Yeni Mah Çimen Sok. No:24
Bağcılar/İSTANBUL
Tel:(0212) 630 85 40 - 630 44 18
Fax:(0212) 630 36 04

**BETON
TEST ÇEKİCİ
DENEY RAPORU**
(İLKE Form No: DF.25)



Belge No:57



Belge No
12 300 0086

Proje Dayanımı (C)	C-25	Deney Tarihi	26.05.2007
Deneyin Yapıldığı Yer	A3 BLOK 3.KAT	Laboratuvar Kayıt No	0161-İST
Proje Adı	SELİNKENT	Rapor No	0161 KR
Müteahhit/Müşteri Firma	VATAN YAPI	Rapor Tarihi	29.05.2007

ÖLÇÜM YERİ VE BOYUTLARI

Sıra No	Betonarme Elemanın Adı	Beton Yaşı Gün	Vuruş Açısı (°)	(R) Geri Tepme Sayıları												R _{ort}	Ortalama Basınç Dayanımı (N/mm ²)
1	1-A AKSI KOLON	160	0	35	36	34	35	36	35	36	35	34	36	35	34	35	34.00
2	1-G AKSI KOLON	160	0	34	35	33	35	36	34	35	36	35	34	33	34	35	34.00
3	4-D AKSI KOLON	160	0	35	36	35	34	32	33	35	34	36	35	35	36	34	32.00
4	6-A AKSI KOLON	160	0	33	34	35	36	33	35	34	35	34	33	35	36	34	32.00
5	7-D AKSI KOLON	160	0	34	35	36	35	36	34	36	35	33	34	36	35	34	32.00
6	8-D AKSI KOLON	160	0	33	35	34	32	33	35	36	35	36	35	36	35	34	32.00
7	8-F AKSI KOLON	160	0	36	35	36	35	36	35	36	35	36	33	35	36	35	34.00
8	8-G AKSI KOLON	160	0	33	35	34	36	35	36	33	35	32	36	35	34	34	34.00
9	11-F AKSI KOLON	160	0	33	32	33	36	35	34	35	36	32	33	35	36	34	34.00

AÇIKLAMALAR:

1. Ortalama Eşdeğer (150x150x150 mm) Küp Mukavemeti: 29.6N/mm²

2. Standart Sapma :0.5N/mm²

Not 1: N Tipi Prosect İsveç Malı Beton Test Çekici Üzerindeki Tablo Değeri Yaş Faktörü 0.896 Güvenlik Kat Sayısı İle Çarpılarak Dayanımları Belirlenmiştir.

Not 2: Deneyler 3260/ Eylül 1978 göre yapılmıştır.

HAZIRLAYAN:

Mesut BOZKURT
İNŞ.MÜHENDİSİ

ONAYLAYAN:


Nazım AYDIN

İnş. Müh.
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128



Yeni Mah Çimen Sok. No:24
Bağcılar/İSTANBUL
Tel:(0212) 630 85 40 - 630 44 18
Fax:(0212) 630 36 04

**BETON
TEST ÇEKİCİ
DENEY RAPORU
(İLKE Form No: DF.25)**



Belge No:57



Belge No
12 300 0086

Proje Dayanımı (C)	C-25	Deney Tarihi	26.05.2007
Deneyin Yapıldığı Yer	A3 blok 4.KAT	Laboratuvar Kayıt No	0161-İST
Proje Adı	SELİNKENT	Rapor No	0161 KR
Müteahhit/Müşteri Firma	VTAN YAPI	Rapor Tarihi	29.05.2007

ÖLÇÜM YERİ VE BOYUTLARI

Sıra No	Betonarme Elemanın Adı	Beton Yaşı Gün	Vuruş Açısı (°)	(R) Geri Tepme Sayıları												R _{ort.}	Ortalama Basınç Dayanımı (N/mm ²)
1	4-A AKSI KOLON	120	0	36	35	36	38	36	38	36	35	34	36	35	34	35	34.00
2	1-F AKSI KOLON	120	0	35	36	34	35	36	35	34	36	34	35	36	35	35	34.00
3	6-A AKSI KOLON	120	0	33	34	35	36	35	34	33	35	34	36	35	33	34	32.00
4	6-G AKSI KOLON	120	0	32	35	34	35	36	35	34	33	35	36	35	34	34	32.00
5	7-D AKSI KOLON	120	0	35	36	35	36	35	36	35	34	36	35	36	35	35	34.00
6	8-A AKSI KOLON	120	0	36	34	38	36	35	36	35	36	35	36	35	36	35	34.00
7	8-F AKSI KOLON	120	0	35	36	34	35	36	35	36	33	35	34	36	35	34	32.00
8	8-G AKSI KOLON	120	0	34	35	36	32	33	35	38	36	35	36	35	36	34	32.00
9	12-G AKSI KOLON	120	0	33	33	34	35	36	33	35	34	33	35	34	38	34	32.00

AÇIKLAMALAR:

1. Ortalama Eşdeğer (150x150x150 mm) Küp Mukavemeti: 30.6 N/mm²

2. Standart Sapma :0.52N/mm²

Not 1: N Tipi Prosect İsveç Malı Beton Test Çekici Üzerindeki Tablo Değeri Yaş Faktörü 0.932 Güvenlik Kat Sayısı İle Çarpılarak Dayanımları Belirlenmiştir.

Not 2: Deneyler 3260/ Eylül 1978 göre yapılmıştır.

HAZIRLAYAN:

Mesut BOZKURT

Mesut BOZKURT
İNŞ.MÜHENDİSİ

ONAYLAYAN:

Nazım AYDIN
Şube Müdürü

Nazım AYDIN

Nazım AYDIN

İnş. Müh.
Laboratuvar Denetçisi:
Belge No: 5128



Yeni Mah Çimen Sok. No:24
Bağcılar/İSTANBUL
Tel:(0212) 630 85 40 - 630 44 18
Fax:(0212) 630 36 04

**BETON
TEST ÇEKİCİ
DENEY RAPORU
(İLKE Form No: DF.25)**



Belge No:57



Belge No
12 300 0086

Proje Dayanımı (C)	C-25	Deney Tarihi	26.05.2007
Deneyin Yapıldığı Yer	A3 blok 5.KAT	Laboratuvar Kayıt No	0161-İST
Proje Adı	SELİNKENT	Rapor No	0161 KR
Müteahhit/Müşteri Firma	VATAN YAPI	Rapor Tarihi	29.05.2007

ÖLÇÜM YERİ VE BOYUTLARI

Sıra No	Betonarme Elemanın Adı	Beton Yaşı Gün	Vuruş Açısı (°)	(R) Geri Tepme Sayıları												R _{ort}	Ortalama Basınç Dayanımı (N/mm ²)
1	1-A AKSI KOLON	70	0	33	34	32	35	32	33	32	32	33	32	33	32	32	28.00
2	3-F AKSI KOLON	70	0	33	32	34	33	32	35	32	33	32	31	32	30	32	28.00
3	6-A AKSI KOLON	70	0	32	30	32	31	32	33	32	31	32	30	32	32	31	27.00
4	8-D AKSI KOLON	70	0	33	32	31	32	32	31	30	32	31	33	32	30	31	27.00
5	7-D AKSI KOLON	70	0	32	31	32	30	32	33	32	31	30	33	32	33	31	27.00
6	8-A AKSI KOLON	70	0	31	32	30	32	33	32	32	33	32	30	33	32	32	28.00
7	10-A AKSI KOLON	70	0	32	33	33	34	32	32	30	32	33	32	34	32	32	28.00
8	8-B AKSI KOLON	70	0	32	32	33	32	31	33	32	31	30	33	32	31	32	28.00
9	13-F AKSI KOLON	70	0	31	34	32	33	32	30	32	31	32	33	32	31	32	28.00

AÇIKLAMALAR:

1. Ortalama Eşdeğer (150x150x150 mm) Küp Mukavemeti: 26.78 N/mm²

2. Standart Sapma :0.5N/mm²

Not 1: N Tipi Prosect İsvç Malı Beton Test Çekici Üzerindeki Tablo Değeri Yaş Faktörü 0.968 Güvenlik Kat Sayısı İle Çarpılarak Dayanımları Belirlenmiştir.

Not 2: Deneyler 3260/ Eylül 1978 göre yapılmıştır.

HAZIRLAYAN:

Mesut BOZKURT

Mesut BOZKURT
İNS.MÜHENDİSİ

ONAYLAYAN:

Nazım AYDIN

Nazım AYDIN
İnş. Müh.
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128