




BETON ÇELİK ve ZEMİN LABORATUVARI

Merkez: Tatlı kuyu Mah. Şehit Numan Dede Sanayi Sitesi
No: 14 (Askerlik Şb. Karşısı) GEBZE / KOCAELİ
Tel: 0262 644 14 77-78 Faks: 0262 644 14 79
İSTANBUL Şb.: Yeni Mah. Çimen Sok. No:24
BAĞCILAR/İSTANBUL
Tel:0212 630 85 40 - 0 212 630 44 18
Faks:0212 6303604

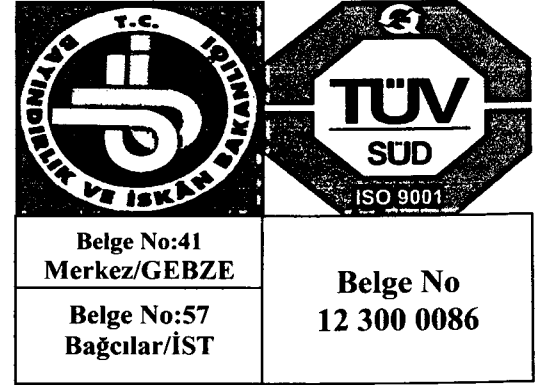

Kod No : 90-34-01-061L-KR-0162
KONU : Karot Test Sonuçları

29 MAYIS 2007

VATAN YAPI DENETİMİ.
BEYLİKDÜZÜ /İSTANBUL

İLGİ: 27.05.07 Tarihli Yazınız

Yapı denetimini yürüttüğünüz; mal sahibi 'SELİNKENT.SİTESİ YAKUPLU MEVKİ ait.**Pafta 419Ada 26Parsel B.çekmece/İSTANBUL inşaatının ' A7 BLOK TEMEL BODRUM ZEMİN 1,2,3,4,5,6 KAT Beton imalatında 27,05,07 Tarihinde Takriben 8,3 cm Çapında aldığımız 33(OtuzÜÇ) Adet karot numunelerine yapılan basınç dayanımı test sonuçları ve Beton test çekici raporu ekte gönderilmiştir..

Bilgilerinize arz ederim.

Nazım AYDIN

İstanbul Şube Müdürü

EKLER : (2 ad) Karot Numunesi Test Raporu
(9 Ad.) Karot Deney Raporu
(9 Ad.) Beton Test Çekici Raporu




Yeni Mah. Çimen Sok. No:24
BAĞCILAR-İSTANBUL
Tel:0212 630 85 40 - 0 212 630 44 18
Faks:0212 630 36 04

**KAROT NUMUNESİ BASINÇ
DAYANIM RAPORU
(İLKE Rapor No: DR.11/A)**



Belge No:57



Belge No
12 300 0086

Proje Dayanımı (C)	C-25	Karot Alma Tarihi	27.05.2007
Alındığı Yer	A7 BLOK	Laboratuvar	0162-İST
	**Pafta 419 Ada 26Parsel	Kayıt No	
	B.ÇEKMECE/İSTANBUL	Rapor No	0162(KR)-1
Proje Adı	SELİNKENT KOOP	Rapor Tarihi	29.05.2007
Müteahhit/Müşteri Firma	VATAN YAPI	Denev Tarihi	29.05.2007

SİLİNDİR KAROT NUMUNELERİNE AIT BASINÇ DAYANIMLARI

Karot No	Karot Kırılma Tarihi	Ağırlık (gr)	Ort. Karot Çapı (d) (mm)	Başlıklama Sonrası Yükseklik (h)(mm)	Karot Kırılma Yüğü (P) (kN)	Karot Dayanımı f _{Sil} 100 (N/mm ²)	Denev Ortalaması (N/mm ²)	Seri Mukavemetinin En Düşük Değeri (N/mm ²)	Num. Alındığı Yer
1	29.05.2007	1020	83	82	170	31.49	30.86	25.5	TEMEL
2	29.05.2007	1014	83	82	142	26.29			
3	29.05.2007	1054	83	83	200	37.02			
4	29.05.2007	1052	83	82	179	33.04			
5	29.05.2007	1015	83	82	153	28.22			
6	29.05.2007	1043	83	82	158	29.14			
1	29.05.2007	1012	83	82	148	27.26	29.51	25.5	BODRUM KAT
2	29.05.2007	1026	83	82	165	30.46			
3	29.05.2007	1034	83	82	148	27.41			
4	29.05.2007	1022	83	82	181	33.52			
5	29.05.2007	1008	83	82	177	32.75			
6	29.05.2007	1031	83	83	139	25.68			
1	29.05.2007	1055	83	83	213	39.34	31.92	25.5	ZEMİN KAT
14	29.05.2007	1030	83	83	157	29.07			
15	29.05.2007	1018	83	82	148	27.36			
16	29.05.2007	1054	83	83	173	32.07	28.43	25.5	1 NORMAL KAT
17	29.05.2007	1059	83	83	138	25.51			
18	29.05.2007	1049	83	83	150	27.7			
19	29.05.2007	1052	83	82	164	30.4	28.13	25.5	2 NORMAL KAT
20	29.05.2007	1042	83	83	142	26.33			
21	29.05.2007	1011	83	82	150	27.65			

ŞARTNAME LİMİTLERİ (TS 10465/Kasım 1992): $f_{Ek}=30 \text{ N/mm}^2$ $f_{Sk}>f_{Ek}+3=33 \text{ N/mm}^2$

AÇIKLAMALAR :

Not 1: Karotta F_{skort} 'nın % 85 'i Alınır.

Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir. Yapının geneli hakkında bir fikir vermez.

Not 3 : Bu Rapor firmamızın izni olmadan çoğaltamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz.

Not 4: Alman örneklerin (numunelerin) yüksekliğinin çapına eşit ($h=d$) veya yüksekliğin çapına göre en fazla + %10 içerisinde olması sağlanmıştır.

Not 5 : Karot Numunelerine ait tüm işlemler ile ilgili TS 10465 ve TS EN 12390-3 Nisan 2003 Standartlarının ön gördüğü kriterler içerisinde yapılmıştır.

Not 6 : Beton Test Çekici Deneyi Yapılmıştır.

DENEYİ YAPAN:

Mesut BOZKURT
İNŞ. MÜHENDİSİ

Deney Sorumlusu

ONAYLAYAN:

Nazım AYDIN

İnş. Müh.
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5123




Yeni Mah. Çimen Sok. No:24
BAĞCILAR-İSTANBUL
Tel:0212 630 85 40 - 0 212 630 44 18
Faks:0212 630 36 04

**KAROT NUMUNESİ BASINÇ
DAYANIM RAPORU
(İLKE Rapor No: DR.11/A)**



Belge No:57



Belge No
12 300 0086

Proje Dayanımı (C)	C-25	Karot Alma Tarihi	27.05.2007
Alındığı Yer	A7 BLOK	Laboratuvar	0162-İST
	**Pafta 419 Ada 26Parsel	Kayıt No	
	B.ÇEKMECE/İSTANBUL	Rapor No	0162(KR)-1
Proje Adı	SELİNKENT KOOP	Rapor Tarihi	29.05.2007
Müteahhit/Müşteri Firma	VATAN YAPI	Deney Tarihi	29.05.2007

SİLİNDİR KAROT NUMUNELERİNE AIT BASINÇ DAYANIMLARI

Karot No	Karot Kırılma Tarihi	Ağır. (gr)	Ort. Karot Çapı (d) (mm)	Başlıklama Sonrası Yükseklik (h)(mm)	Karot Kırılma Yüğü (P) (kN)	Karot-Dayanımı f _{Sil.100} (N/mm ²)	Deney Ortalaması (N/mm ²)	Seri Mukavemetinin En Düşük Değeri (N/mm ²)	Num. Alındığı Yer
1	29.05.2007	1020	83	82	170	31.49	30.86	25.5	TEMEL
2	29.05.2007	1014	83	82	142	26.29			
3	29.05.2007	1054	83	83	200	37.02			
4	29.05.2007	1052	83	82	179	33.04			
5	29.05.2007	1015	83	82	153	28.22			
6	29.05.2007	1043	83	82	158	29.14			
1	29.05.2007	1012	83	82	148	27.26	29.51	25.5	BODRUM KAT
2	29.05.2007	1026	83	82	165	30.46			
3	29.05.2007	1034	83	82	148	27.41			
4	29.05.2007	1022	83	82	181	33.52			
5	29.05.2007	1008	83	82	177	32.75			
6	29.05.2007	1031	83	83	139	25.68			
1	29.05.2007	1055	83	83	213	39.34	31.92	25.5	ZEMİN KAT
14	29.05.2007	1030	83	83	157	29.07			
15	29.05.2007	1018	83	82	148	27.36			
16	29.05.2007	1054	83	83	173	32.07	28.43	25.5	1 NORMAL KAT
17	29.05.2007	1059	83	83	138	25.51			
18	29.05.2007	1049	83	83	150	27.7			
19	29.05.2007	1052	83	82	164	30.4	28.13	25.5	2 NORMAL KAT
20	29.05.2007	1042	83	83	142	26.33			
21	29.05.2007	1011	83	82	150	27.65			

ŞARTNAME LİMİTLERİ (TS 10465/Kasım 1992): $f_{Ek}=30 \text{ N/mm}^2$ $f_{Sk}>f_{Ek}+3=33 \text{ N/mm}^2$

AÇIKLAMALAR :

Not 1: Karotta F_{skort} 'nın % 85 'i Alınır.

Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir. Yapının geneli hakkında bir fikir vermez.

Not 3 : Bu Rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz.

Not 4: Alınan örneklerin (numunelerin) yüksekliğinin çapına eşit ($h=d$) veya yüksekliğinin çapına göre en fazla + %10 içerisinde olması sağlanmıştır.

Not 5 : Karot Numunelerine ait tüm işlemler ile ilgili TS 10465 ve TS EN 12390-3 Nisan 2003 Standartlarının ön gördüğü kriterler içerisinde yapılmıştır.

Not 6 : Beton Test Çekici Deneyi Yapılmıştır.

DENEYİ YAPAN:

Mesut BOZKURT
İNŞ. MÜHENDİSİ

Deney Sorumlusu


ONAYLAYAN:

Nazım AYDIN
İnş. Müh.
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128



Yeni Mah. Çimen Sok. No:24
BAĞCILAR İSTANBUL
Tel:0212 630 85 40 - 0 212 630 44 18
Faks:0212 630 36 04

**KAROT NUMUNESİ BASINÇ
DAYANIM RAPORU
(İLKE Rapor No: DR.11/A)**



Belge No:57

Belge No
17 300 0086

Proje Dayanımı (C)	C-25	Karot Alma Tarihi	27.05.2007
Alındığı Yer	A 7 BLOK	Laboratuvar	0162-İST
	** Pafta 419 Ada 26Parsel	Kavıt No	
	B.ÇEKMECE/İSTANBUL	Rapor No	0162(KR)-(2)
Proje Adı	SELİNKENT KOOP	Rapor Tarihi	29.05.2007
Müteahhit/Müşteri Firma	VATANYAPI	Deney Tarihi	29.05.2007

SİLİNDİR KAROT NUMUNELERİNE AIT BASINÇ DAYANIMLARI

Karot No	Karot - Kırılma Tarihi	Ağır. (gr)	Ort. Karot Çapı (d) (mm)	Başlıklama Sonrası Yükseklik (h)(mm)	Karot Kırılma Yükü (P) (kN)	Karot Dayanımı f _{Sil.100} (N/mm ²)	Deney Ortalaması (N/mm ²)	Seri Mukavemetinin En Düşük Değeri (N/mm ²)	Num. Alındığı Yer
1	29.05.2007	1023	83	82	171	31.67	33.72	25.5	3.KAT
2	29.05.2007	1018	83	82	180	33.25			
3	29.05.2007	1036	83	83	196	36.23			
1	29.05.2007	1025	83	82	137	25.41	28.36	25.5	4.KAT
2	29.05.2007	1024	83	83	158	29.25			
3	29.05.2007	1009	83	82	164	30.4			
1	29.05.2007	1060	83	83	165	30.5	31.82	25.5	5.KAT
2	29.05.2007	1026	83	82	189	34.88			
3	29.05.2007	1021	83	82	163	30.08			
1	29.05.2007	1028	83	82	142	26.2	28.84	25.5	6.KAT
2	29.05.2007	1044	83	83	161	29.8			
3	29.05.2007	1033	83	82	165	30.54			
1									
2									
3									
4									

ŞARTNAME LİMİTLERİ (TS 10465/Kasım 1992): $f_{Ek} = 30 \text{ N/mm}^2$ $f_{Sk} > f_{Ek} + 3 = 33 \text{ N/mm}^2$

AÇIKLAMALAR :

Not 1: Karotta F_{skort} 'nın % 85 'i Alınır.

Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir. Yapının geneli hakkında bir fikir vermez.

Not 3 : Bu Rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz.

Not 4: Alınan örneklerin (numunelerin) yüksekliğinin çapına eşit ($h=d$) veya yüksekliğinin çapına göre en fazla + %10 içerisinde olması sağlanmıştır.

Not 5 : Karot Numunelerine ait tüm işlemler ile ilgili TS 10465 ve TS EN 12390-3 Nisan 2003 Standartlarının ön gördüğü kriterler içerisinde yapılmıştır.

Not 6 : Beton Test Çekici Deneyi Yapılmıştır.

DENEYİ YAPAN:

Mesut BOZKURT
İNŞ. MÜHENDİSİ

Deney Sorumlusu

ONAYLAYAN:


Nazım AYDIN

İnş. Müh.
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128



Yeni Mah. Çimen Sok. No:24
BAĞCILAR İSTANBUL
Tel:0212 630 85 40 - 0 212 630 44 18
Faks:0212 630 36 04

**KAROT NUMUNESİ BASINÇ
DAYANIM RAPORU
(İLKE Rapor No: DR.11/A)**



Belge No:57

Belge No
12 300 0086

Proje Dayanımı (C)	C-25	Karot Alma Tarihi	27.05.2007
Alındığı Yer	A 7 BLOK	Laboratuvar	0162-İST
	** Pafta 419 Ada 26Parsel	Kayıt No	
	B.ÇEKMECE/İSTANBUL	Rapor No	0162(KR)-(2)
Proje Adı	SELİNKENT KOOP	Rapor Tarihi	29.05.2007
Müteahhit/Müşteri Firma	VATANYAPI	Deney Tarihi	29.05.2007

SİLİNDİR KAROT NUMUNELERİNE AIT BASINÇ DAYANIMLARI

Karot No	Karot Kırılma Tarihi	Ağırlık (gr)	Ort. Karot Çapı (d) (mm)	Başlıklama Sonrası Yükseklik (h)(mm)	Karot Kırılma Yüklü (P) (kN)	Karot Dayanımı f _{Sil.100} (N/mm ²)	Deney Ortalaması (N/mm ²)	Seri Mukavemetinin En Düşük Değeri (N/mm ²)	Num. Alındığı Yer
1	29.05.2007	1023	83	82	171	31.67	33.72	25.5	3.KAT
2	29.05.2007	1018	83	82	180	33.25			
3	29.05.2007	1036	83	83	196	36.23			
1	29.05.2007	1025	83	82	137	25.41	28.36	25.5	4.KAT
2	29.05.2007	1024	83	83	158	29.25			
3	29.05.2007	1009	83	82	164	30.4			
1	29.05.2007	1060	83	83	165	30.5	31.82	25.5	5.KAT
2	29.05.2007	1026	83	82	189	34.88			
3	29.05.2007	1021	83	82	163	30.08			
1	29.05.2007	1028	83	82	142	26.2	28.84	25.5	6.KAT
2	29.05.2007	1044	83	83	161	29.8			
3	29.05.2007	1033	83	82	165	30.54			
1									
2									
3									
4									

ŞARTNAME LİMİTLERİ (TS 10465/Kasım 1992): $f_{Ek} = 30 \text{ N/mm}^2$ $f_{Sk} > f_{Ek} + 3 = 33 \text{ N/mm}^2$

AÇIKLAMALAR :

Not 1: Karotta F_{skort} 'nın % 85 'i Alınır.

Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir. Yapının geneli hakkında bir fikir vermez.

Not 3 : Bu Rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz.

Not 4: Alınan örneklerin (numunelerin) yüksekliğinin çapına eşit ($h=d$) veya yüksekliğin çapına göre en fazla + %10 içerisinde olması sağlanmıştır.

Not 5 : Karot Numunelerine ait tüm işlemler ile ilgili TS 10465 ve TS EN 12390-3 Nisan 2003 Standartlarının ön gördüğü kriterler içerisinde yapılmıştır.

Not 6 : Beton Test Çekici Deneyi Yapılmıştır.

DENEYİ YAPAN:

Mesut BOZKURT
İNŞ. MÜHENDİSİ

Deney Sorumlusu

ONAYLAYAN:

Nazım AYDIN

İnş. Müh.
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128

İLKE ARAŞTIRMA TEST MERKEZİ
İSTANBUL

Basınç Deneyi Raporu

Numune Bilgileri :

Rapor Tarihi : 29.05.2007

Klasör : X:\2007KA~2\KAROT_~1\SELNKE~1\

Yapı Sahibi : SELİNKENT EVLERİ

Adres : YAKUPLU/B.ÇEKMECE

Katkı : **

Kullanıldığı Yer: A-7 BLOK TEMEL (LABNO:0162 KR)

Hazır Beton : **


Beton Cinsi : C-25

Numune Ebadı: 83 x 82 Silindir

Deney Sonuçları :

Nr.	Kesit cm2.	Hacim cm3.	Ağırlık gr.	Birim Ağır. kg/dm3	Yaş gün	Alınış Tarihi	Test Tarihi	Kırılma Yüğü kN.	Mukavemet N/mm2	Beton Sıc.
4	54.1	443.67	1052	2.37	—	27/05/07	29/05/07	179	33.04	—
5	54.1	443.67	1015	2.29	—	27/05/07	29/05/07	153	28.22	—
6	54.1	443.67	1043	2.35	—	27/05/07	29/05/07	158	29.14	—
Ortalama:								163	30.14	

Deney Grafiği

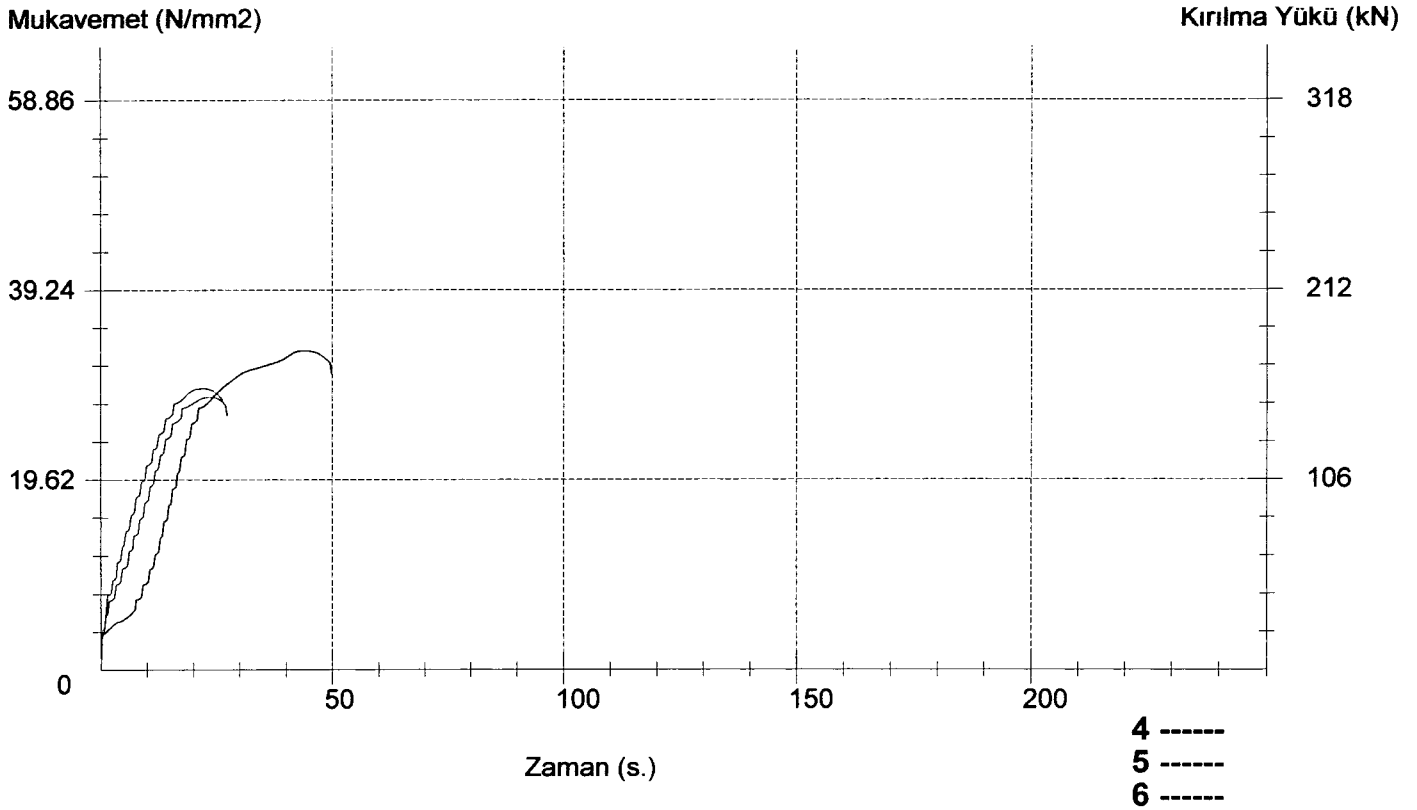

Açıklamalar:

Açıklama :

Deneyi Yapan

Mesut BOZKURT
İNŞ. MÜHÜRÜ

Onaylayan

Nazım AYDIN

İnş. Müh.

Laboratuvar Denetçisi

Belge No: 5123

Not 1: Bu rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz.

Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir.

İLKE ARAŞTIRMA TEST MERKEZİ
İSTANBUL

Basınç Deneyi Raporu

Numune Bilgileri :

Rapor Tarihi : 29.05.2007

Klasör : X:\2007KA~2\KAROT_~1\SELNKE~1\

Yapı Sahibi : SELİNKENT EVLERİ

Adres : YAKUPLU/B.ÇEKMECE

Katkı : **

Kullanıldığı Yer: A-7 BLOK TEMEL (LABNO:0162 KR)

Hazır Beton : **


Beton Cinsi : C-25

Numune Ebadi: 83 x 82 Silindir

Deney Sonuçları :

Nr.	Kesit cm2.	Hacim cm3.	Ağırlık gr.	Birim Ağır. kg/dm3	Yaş gün	Alınış Tarihi	Test Tarihi	Kırılma Yüğü kN.	Mukavemet N/mm2	Beton Sıc.
1	54.1	443.67	1020	2.3		27/05/07	29/05/07	170	31.49	
2	54.1	443.67	1014	2.29		27/05/07	29/05/07	142	26.29	
3	54.1	443.67	1054	2.35		27/05/07	29/05/07	200	37.02	
Ortalama:								171	31.6	

Deney Grafiği

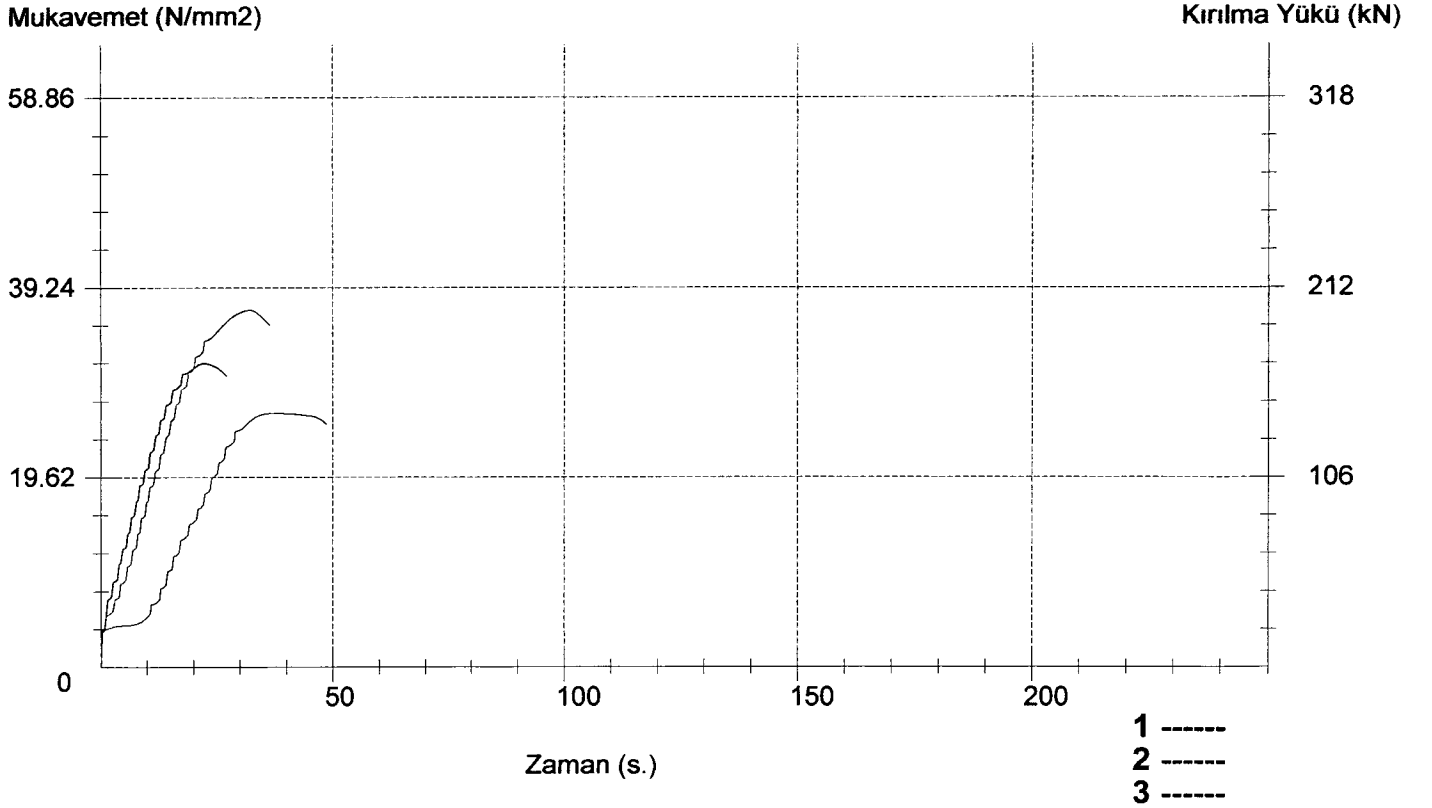

Açıklamalar:

Açıklama :

Deneyi Yapan

Mesut BOZKURT
İNŞ. MÜHENDİSİ

Onaylayan

Nazım AYDIN

İNŞ. MÜH.

Laboratuvar Denetçisi

Belge No: 5128

Not 1: Bu rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz.

Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir.

**İLKE ARAŞTIRMA TEST MERKEZİ
İSTANBUL**

Basınç Deneyi Raporu

Numune Bilgileri :

Rapor Tarihi : 29.05.2007

Klasör : Y:\2007KA~2\KAROT_~1\SELNKE~1\

Yapı Sahibi : SELINKENT EVLERİ

Adres : YAKUPLU/B.ÇEKMECE

Katkı : **

Kullanıldığı Yer: A-7 BLOK BODRUM KAT SEVİYE (LABNO:0162KR)

Hazır Beton : **


Beton Cinsi : C-25

Numune Ebadı: 83 x 82 Silindir

Deney Sonuçları :

Nr.	Kesit cm ² .	Hacim cm ³ .	Ağırlık gr.	Birim Ağır. kg/dm ³	Yaş gün	Alınış Tarihi	Test Tarihi	Kırılma Yüğü kN.	Mukavemet N/mm ²	Beton Sıc.
4	54.1	443.67	1022.	2.3		27/05/07	29/05/07	181	33.52	
5	54.1	443.67	1008.	2.27		27/05/07	29/05/07	177	32.75	
6	54.1	443.67	1031.	2.3		27/05/07	29/05/07	139	25.68	
Ortalama:								166	30.65	

Deney Grafiği

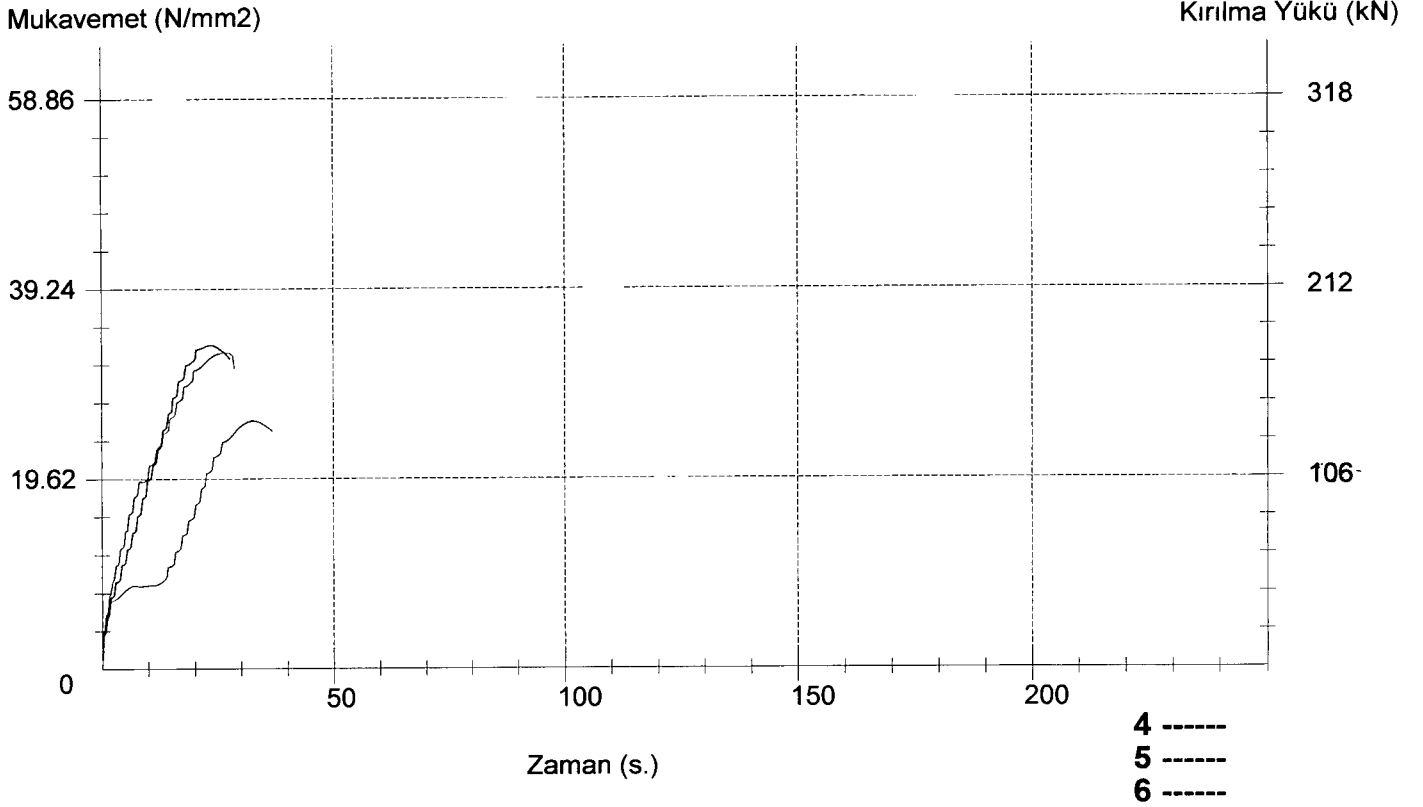

Açıklamalar:

Açıklama :

Deneyi Yapan

Mesut BOZKURT
İNŞ. MÜHENDİSİ

Onaylayan

Nazım AYDIN

İNŞ. MÜH.

Laboratuvar Denetçisi

Belge No: 5128

Not 1: Bu rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz.

Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir.

İLKE ARAŞTIRMA TEST MERKEZİ
İSTANBUL

Basınç Deneyi Raporu

Numune Bilgileri :

Rapor Tarihi : 29.05.2007

Klasör : Y:\2007KA~2\KAROT_~1\SELNKE~1\

Yapı Sahibi : SELINKENT EVLERİ

Adres : YAKUPLU/B.ÇEKMECE

Katkı : **

Kullanıldığı Yer: A-7 BLOK BODRUM KAT SEVİYE (LABNO:0162KR)

Hazır Beton : **


Beton Cinsi : C-25

Numune Ebadi: 83 x 82 Silindir

Deney Sonuçları :

Nr.	Kesit cm ² .	Hacim cm ³ .	Ağırlık gr.	Birim Ağır. kg/dm ³	Yaş gün	Alınış Tarihi	Test Tarihi	Kırılma Yüğü kN.	Mukavemet N/mm ²	Beton Sıc.
1	54.1	443.67	1012	2.28		27/05/07	29/05/07	148	27.26	
2	54.1	443.67	1026	2.31		27/05/07	29/05/07	165	30.46	
3	54.1	443.67	1034	2.33		27/05/07	29/05/07	148	27.41	
Ortalama:								154	28.38	

Deney Grafiği

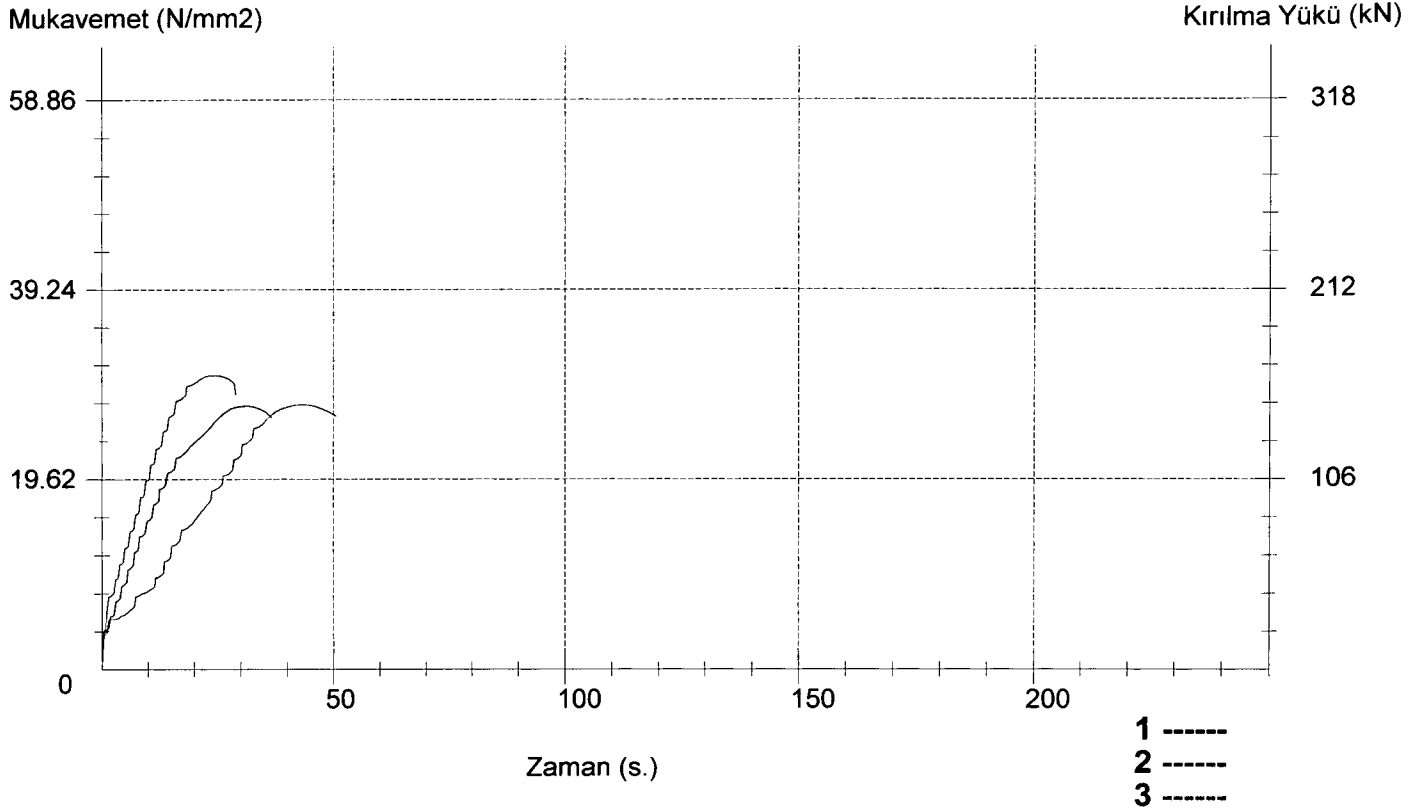

Açıklamalar:

Açıklama :

Deneyi Yapan

Mesut BOZKURT
İNŞ. MÜHENDİSİ

Onaylayan

Nazım AYDIN

İNŞ. MÜH.
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128

Not 1: Bu rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz.

Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir.

İLKE ARAŞTIRMA TEST MERKEZİ
İSTANBUL

Basınç Deneyi Raporu

Numune Bilgileri :

Rapor Tarihi : 29.05.2007

Klasör : X:\2007KA~2\KAROT_~1\SELNKE~1\

Yapı Sahibi : SELİNKENT EVLERİ

Adres : YAKUPLU/B.ÇEKMECE

Katkı : **

Kullanıldığı Yer: A-7 BLOK ZEMİN KAT SEVİYE (LABNO:0162 KR)

Hazır Beton : **


Beton Cinsi : C-25

Numune Ebadı: 83 x 83 Silindir

Deney Sonuçları :

Nr.	Kesit cm2.	Hacim cm3.	Ağırlık gr.	Birim Ağır. kg/dm3	Yaş gün	Alınış Tarihi	Test Tarihi	Kırılma Yüğü kN.	Mukavemet N/mm2	Beton Sıc.
1	54.1	449.03	1055	2.35		27/05/07	29/05/07	213	39.34	
2	54.1	449.03	1030	2.29		27/05/07	29/05/07	157	29.07	
3	54.1	449.03	1018	2.29		27/05/07	29/05/07	148	27.36	
Ortalama:								173	31.92	

Deney Grafiği

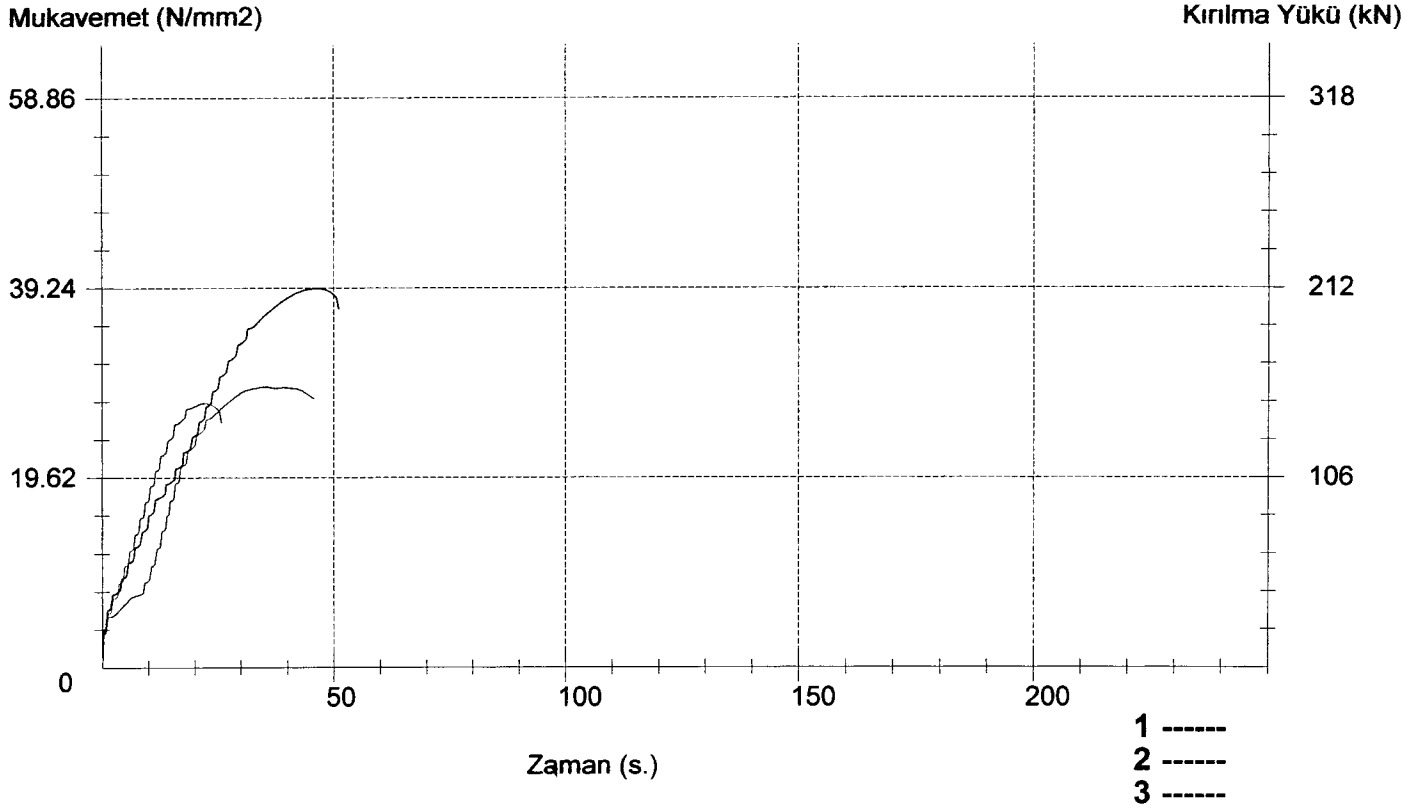

Açıklamalar:

Açıklama :

Deneyi Yapan

Mesut BOZKURT
İNŞ. MÜHENDİSİ

Onaylayan

Nazım AYDIN
İNŞ. MÜH.

Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128

Not 1: Bu rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz.

Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir.

İLKE ARAŞTIRMA TEST MERKEZİ
İSTANBUL

Basınç Deneyi Raporu

Numune Bilgileri :

Rapor Tarihi : 29.05.2007

Klasör : Y:\2007KA~2\KAROT_~1\SELNKE~1\

Yapı Sahibi : SELİNKENT EVLERİ
Adres : YAKUPLU/B.ÇEKMECE
Katkı : **

Hazır Beton : **
Beton Cinsi : C-25


Kullanıldığı Yer: A-7 BLOK 1.NORMAL KAT SEVİYE (LABNO:0162 KR)

Numune Ebadi: 83 x 83 Silindir

Deney Sonuçları :

Nr.	Kesit cm2.	Hacim cm3.	Ağırlık gr.	Birim Ağır. kg/dm3	Yaş gün	Alınış Tarihi	Test Tarihi	Kırılma Yüğü kN.	Mukavemet N/mm2	Beton Sıc.
1	54.1	449.03	1054.	2.35		27/05/07	29/05/07	173	32.07	
2	54.1	449.03	1059.	2.36		27/05/07	29/05/07	138	25.51	
3	54.1	449.03	1049.	2.34		27/05/07	29/05/07	150	27.7	
Ortalama:								154	28.43	

Deney Grafiği

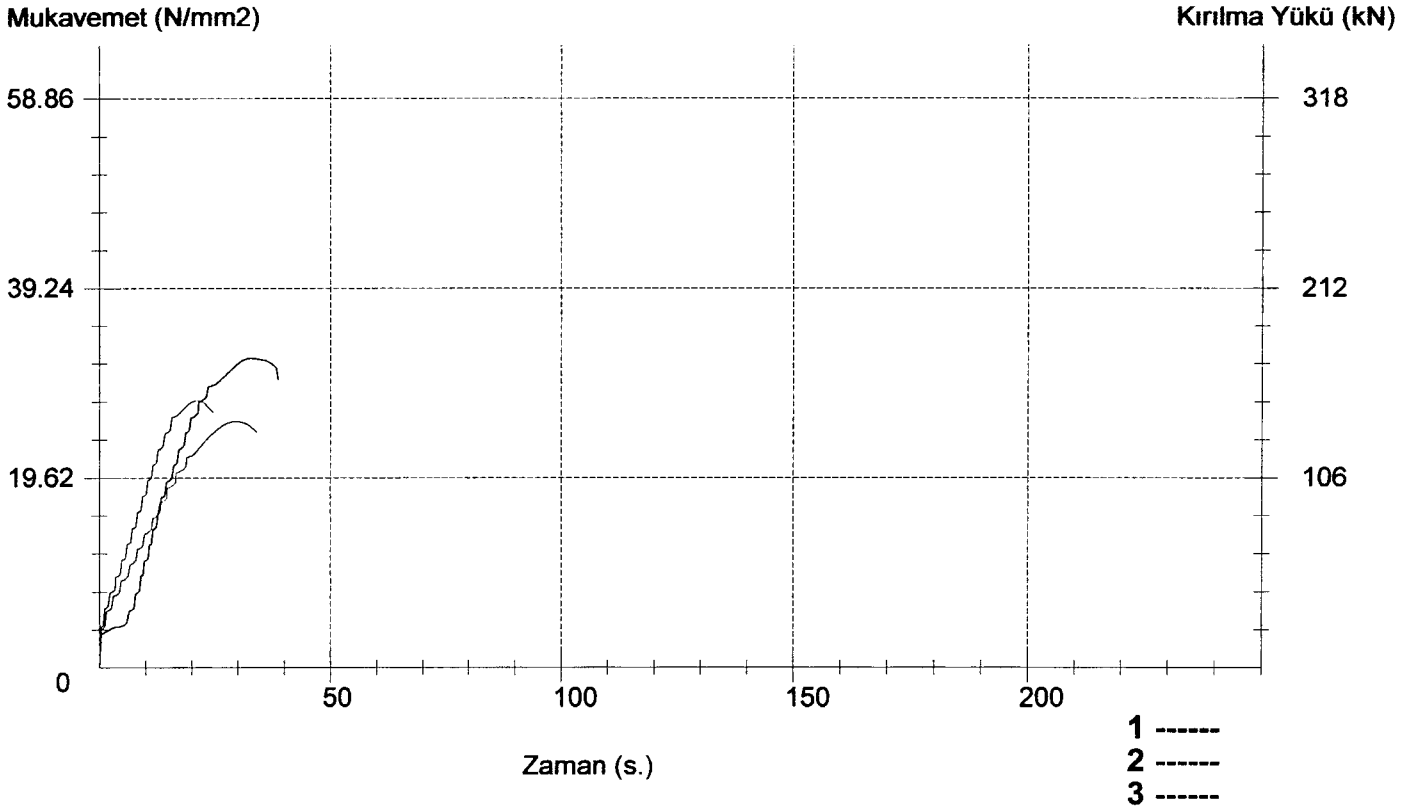

Açıklamalar:

Açıklama :

Deneyi Yapan

Mesut BOZKURT
İNŞ. MÜHENDİSİ

Onaylayan

Nazım AYDIN

İNŞ. MÜH.

Laboratuvar Denetçisi

Belge No: 5128

Not 1: Bu rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz.

Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir.

İLKE ARAŞTIRMA TEST MERKEZİ
İSTANBUL

Basınç Deneyi Raporu

Numune Bilgileri :

Rapor Tarihi : 29.05.2007

Klasör : X:\2007KA~2\KAROT_~1\SELNKE~1\

Yapı Sahibi : SELİNKENT EVLERİ

Adres : YAKUPLU/B.ÇEKMECE

Katkı : **

Kullanıldığı Yer: A-7 BLOK 2.NORMAL KAT SEVİYE (LABNO:0162 KR)

Hazır Beton : **


Beton Cinsi : C-25

Numune Ebadi: 83 x 82 Silindir

Deney Sonuçları :

Nr.	Kesit cm ² .	Hacim cm ³ .	Ağırlık gr.	Birim Ağır. kg/dm ³	Yaş gün	Alınış Tarihi	Test Tarihi	Kırılma Yüğü kN.	Mukavemet N/mm ²	Beton Sıc.
1	54.1	443.67	1052.	2.37		27/5/07	29/05/07	164	30.4	-
2	54.1	443.67	1042.	2.32		27/5/07	29/05/07	142	26.33	
3	54.1	443.67	1011.	2.28		27/5/07	29/05/07	150	27.65	
Ortalama:								152	28.13	

Deney Grafiği

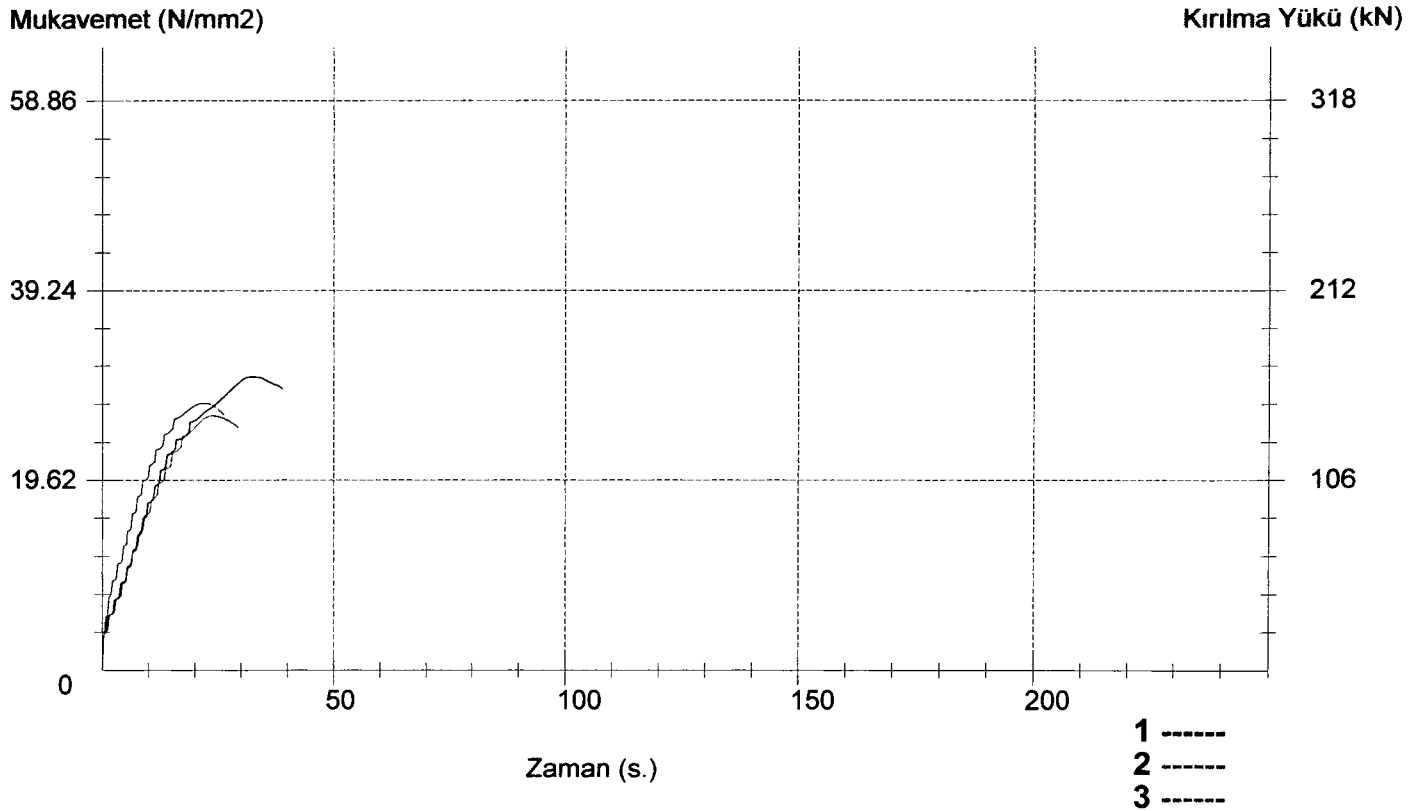

Açıklamalar:

Açıklama :

Deneyi Yapan

Mesut BOZKURT
İNŞ. MÜHENDİSİ

Onaylayan

Nazım AYDIN

İnş. Müh.

Laboratuvar Denetçisi

Belge No: 5128

Not 1: Bu rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz.

Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir.

İLKE ARAŞTIRMA TEST MERKEZİ
İSTANBUL

Basınç Deneyi Raporu

Numune Bilgileri :

Rapor Tarihi : 29.05.2007

Klasör : Y:\2007KA~2\KAROT_~1\SELNKE~1\

Yapı Sahibi : SELİNKENT EVLERİ

Adres : YAKUPLU/B.ÇEKMECE

Katkı : **

Kullanıldığı Yer: A-7 BLOK 3.NORMAL KAT SEVİYE (LABNO:0162 KR)

Hazır Beton : **


Beton Cinsi : C-25

Numune Ebadı: 83 x 82 Silindir

Deney Sonuçları :

Nr.	Kesit cm2.	Hacim cm3.	Ağırlık gr.	Birim Ağır. kg/dm3	Yaş gün	Alınış Tarihi	Test Tarihi	Kırılma Yüğü kN.	Mukavemet N/mm2	Beton Sıc.
1	54.1	443.67	1023.	2.31	-	27/05/07	29/05/07	171	31.67	-
2	54.1	443.67	1018.	2.29	-	27/05/07	29/05/07	180	33.25	-
3	54.1	443.67	1036.	2.31	-	27/05/07	29/05/07	196	36.23	-
Ortalama:								182	33.72	-

Deney Grafiğı

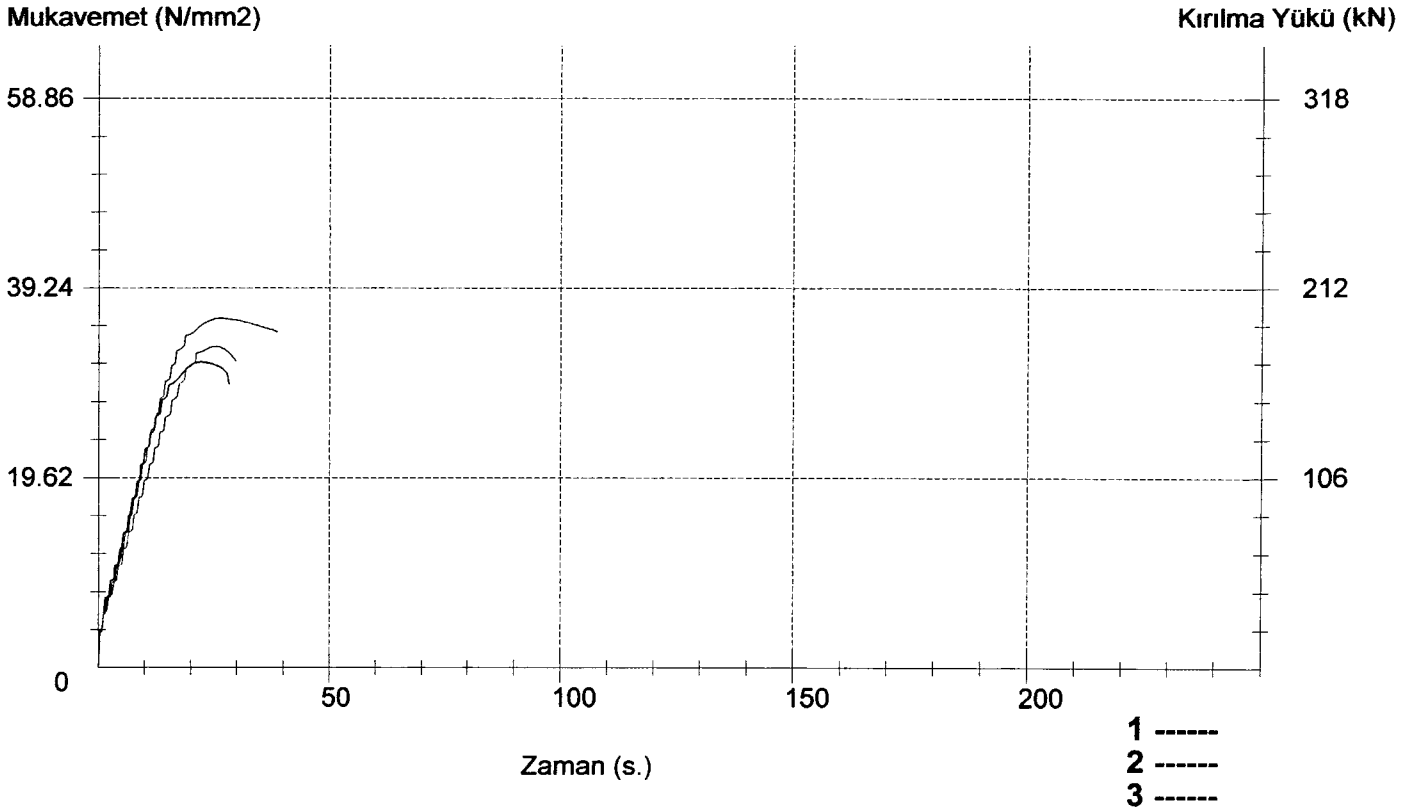

Açıklamalar:

Açıklama :

Deneyi Yapan

Mesut BOZKURT
İNŞ. MÜHENDİSİ

Onaylayan

Nazım AYDIN
İNŞ. MÜH.

Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128

Not 1: Bu rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz, üzerinde değışiklik yapılamaz.

Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir.

İLKE ARAŞTIRMA TEST MERKEZİ
İSTANBUL

Basınç Deneyi Raporu

Numune Bilgileri :

Rapor Tarihi : 29.05.2007

Klasör : Y:\2007KA~2\KAROT_~1\SELNKE~1\

Yapı Sahibi : SELİNKENT EVLERİ
Adres : YAKUPLU/B.ÇEKMECE
Katki : **

Hazır Beton : **
Beton Cinsi : C-25


Kullanıldığı Yer: A-7 BLOK 4.NORMAL KAT SEVİYE (LABNO:0162 KR)

Numune Ebadı: 83 x 82 Silindir

Deney Sonuçları :

Nr.	Kesit cm2.	Hacim cm3.	Ağırlık gr.	Birim Ağır. kg/dm3	Yaş gün	Alınış Tarihi	Test Tarihi	Kırılma Yüğü kN.	Mukavemet N/mm2	Beton Sıc.
1	54.1	443.67	1025.	2.31	—	27/05/07	29/05/07	137	25.41	—
2	54.1	443.67	1024.	2.28	—	27/05/07	29/05/07	158	29.25	—
3	54.1	443.67	1009.	2.27	—	27/05/07	29/05/07	164	30.4	—
Ortalama:								153	28.36	

Deney Grafiğı

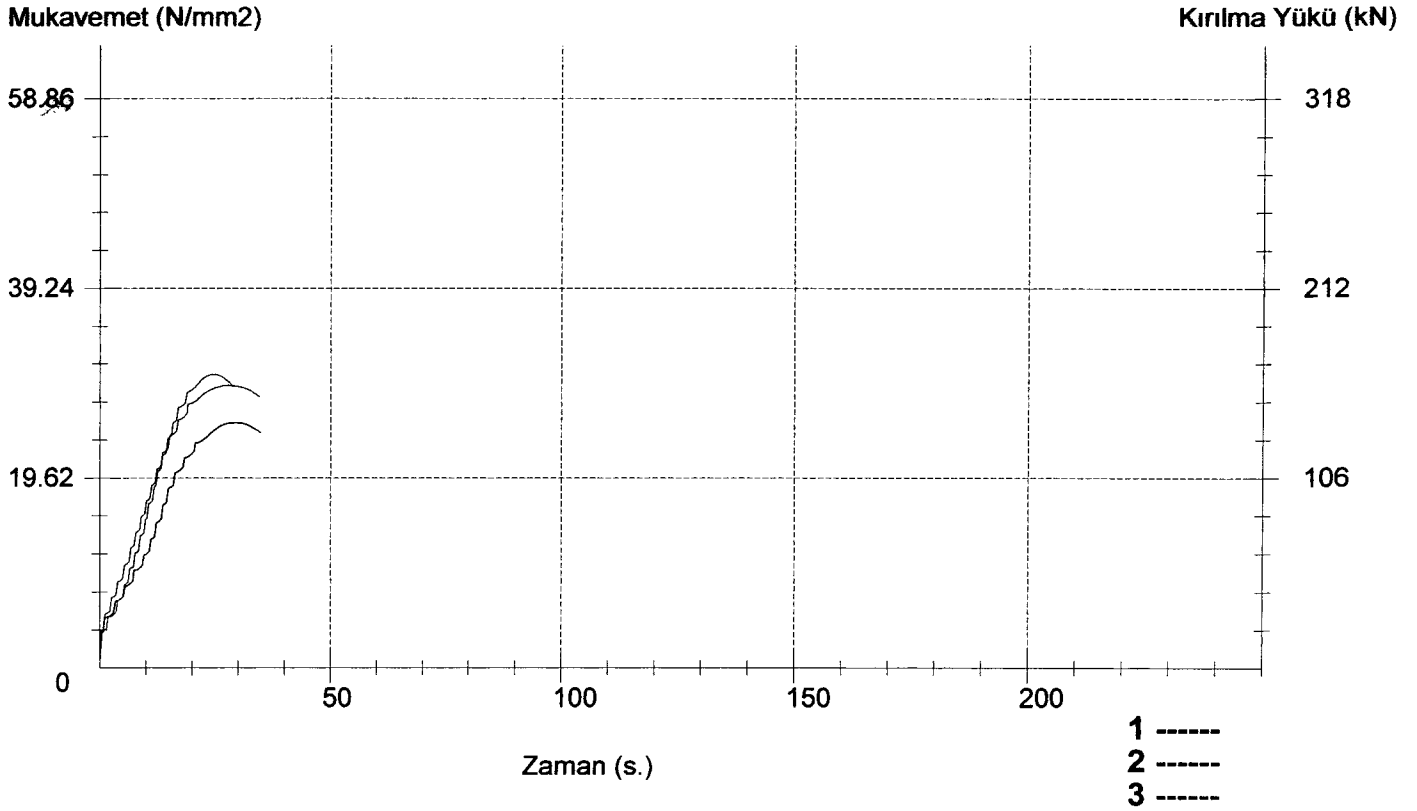

Açıklamalar:

Deneyi Yapan

Mesut BOZKURT
İNŞ. MÜHENDİSİ

Onaylayan

Nazım AYDIN

İNŞ. MÜH
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128

Not 1: Bu rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz.
Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir.

İLKE ARAŞTIRMA TEST MERKEZİ
İSTANBUL

Basınç Deneyi Raporu

Numune Bilgileri :

Rapor Tarihi : 29.05.2007

Klasör : X:\2007KA~2\KAROT_~1\SELNKE~1\

Yapı Sahibi : SELİNKENT EVLERİ

Adres : YAKUPLU/B.ÇEKMECE

Katkı : **

Kullanıldığı Yer: A-7 BLOK 5.NORMAL KAT SEVİYE (LABNO:0162 KR)

Hazır Beton : **


Beton Cinsi : C-25

Numune Ebadı: 83 x 83 Silindir

Deney Sonuçları :

Nr.	Kesit cm2.	Hacim cm3.	Ağırlık gr.	Birim Ağır. kg/dm3	Yaş gün	Alınış Tarihi	Test Tarihi	Kırılma Yüğü kN.	Mukavemet N/mm2	Beton Sıc.
1	54.1	449.03	1060.	2.36		27/05/07	29/05/07	165	30.5	
2	54.1	449.03	1026.	2.31		27/05/07	29/05/07	189	34.88	
3	54.1	449.03	1021.	2.3		27/05/07	29/05/07	163	30.08	
Ortalama:								172	31.82	

Deney Grafiği

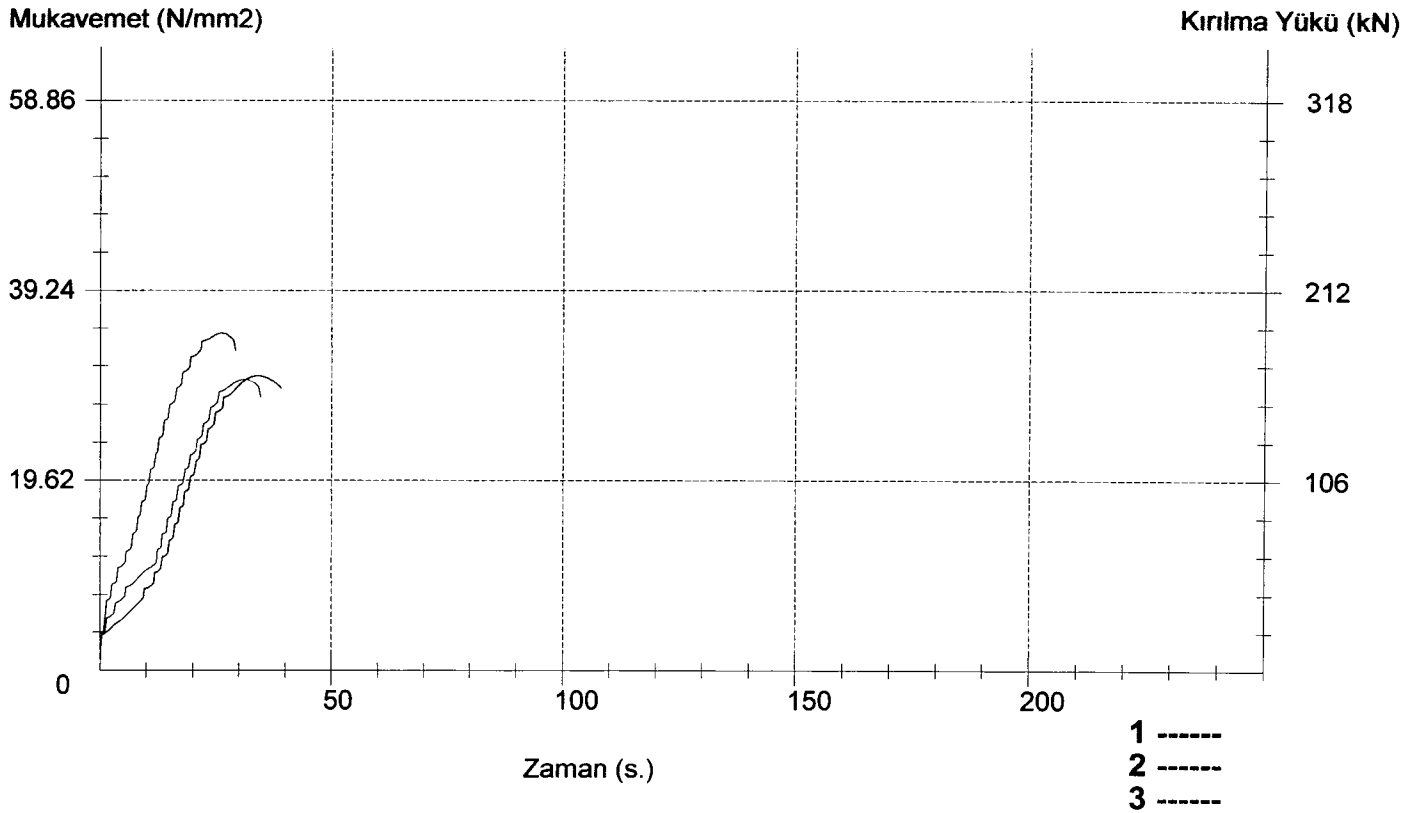

Açıklamalar:

Açıklama :

Deneyi Yapan

Mesut BOZKURT
İNŞ.MÜHENDİSİ

Not 1: Bu rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz.

Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir.

Onaylayan

Nazım AYDIN

İnş. Müh
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5123

İLKE ARAŞTIRMA TEST MERKEZİ
İSTANBUL
Basınç Deneyi Raporu

Numune Bilgileri :

Rapor Tarihi : 29.05.2007

Klasör : X:\2007KA~2\KAROT_~1\SELNKE~1\


Yapı Sahibi : SELINKENT EVLERİ
Adres : YAKUPLU/B.ÇEKMECE
Katkı : **
Kullanıldığı Yer: A-7 BLOK 6.NORMAL KAT SEVİYE (LABNO:162 KR)

Hazır Beton : **
Beton Cinsi : C-25
Numune Ebadi: 83 x 82 Silindir

Deney Sonuçları :

Nr.	Kesit cm2.	Hacim cm3.	Ağırlık gr.	Birim Ağır. kg/dm3	Yaş gün	Alınış Tarihi	Test Tarihi	Kırılma Yüğü kN.	Mukavemet N/mm2	Beton Sıc.	
1-	54.1	443.67	1028	2.32	---	27/05/07	29/05/07	142	26.2	---	---
2	54.1	443.67	1044	2.35	---	27/05/07	29/05/07	161	29.8	---	---
3	54.1	443.67	1033	2.33	---	27/05/07	29/05/07	165	30.54	---	---
Ortalama:								156	28.84		

Deney Grafiğı

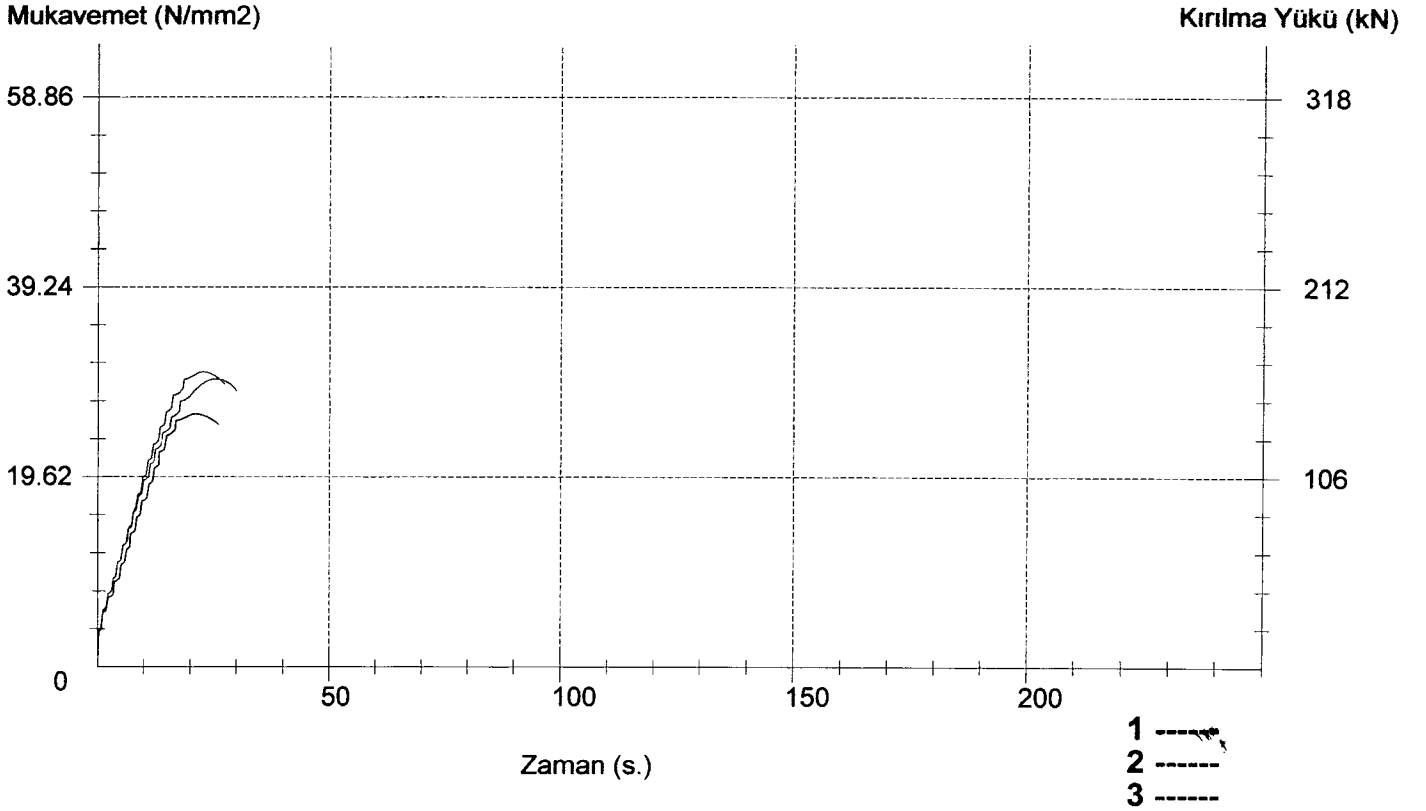

Açıklamalar:

Açıklama :

Deneyi Yapan

Onaylayan

Mesut BOZKURT
İNŞ.MÜHENDİSİ

Nazım AYDIN
İNŞ. Müh.

Not 1: Bu rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz.
Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir.

Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128




Yeni Mah Çimen Sok. No:24
Bağcılar/İSTANBUL
Tel:(0212) 630 85 40 - 630 44 18
Fax:(0212) 630 36 04

**BETON
TEST ÇEKİCİ
DENEY RAPORU**
(İLKE Form No: DF.25)



Belge No:57



Belge No
12 300 0086

Proje Dayanımı (C)	C-25	Deney Tarihi	27..05.07
Deneyin Yapıldığı Yer	A7 BLOK TEMEL	Laboratuvar Kayıt No	0162-İST
Proje Adı	SELİNKENT EVLERİ	Rapor No	0162 KR
Müteahhit/Müşteri Firma	VATAN YAPI	Rapor Tarihi	29.05.2007 - -

ÖLÇÜM YERİ VE BOYUTLARI

Sıra No	Betonarme Elemanın Adı	Beton Yaşı Gün	Vuruş Açısı (°)	(R) Geri Tepme Sayıları												R _{ort}	Ortalama Basınç Dayanımı (N/mm ²)
1	1-2-A-B AKSI TEMEL	350	0	37	38	38	39	38	36	38	37	38	39	38	37	37	37.00
2	1-2-D-C AKSI TEMEL	350	0	36	38	39	38	37	38	36	39	38	37	36	38	37	37.00
3	3-4-C-D AKSI TEMEL	350	0	35	39	38	36	38	37	36	38	38	36	38	35	36	35.00
4	6-7-D-C AKSI TEMEL	350	0	35	34	36	38	36	38	36	38	36	38	34	36	36	35.00
5	8-9-C-D AKSI TEMEL	350	0	36	38	37	36	38	39	38	36	38	36	38	36	36	35.00
6	8-9-A-B AKSI TEMEL	350	0	39	38	39	38	36	38	37	36	39	36	38	36	37	37.00
7	6-7-A-B AKSI TEMEL	350	0	37	38	39	38	36	38	39	38	37	36	38	35	37	37.00
8	3-4-A-B AKSI TEMEL	350	0	41	38	41	38	39	40	38	36	40	40	41	39	39	41.00
9	6-7-A-B AKSI TEMEL	350	0	38	39	38	40	38	38	39	38	36	40	39	38	39	41.00

AÇIKLAMALAR:

1. Ortalama Eşdeğer (150x150x150 mm) Küp Mukavemeti: 28.28 N/mm²

2. Standart Sapma :0.52N/mm²

Not 1: N Tipi Prosect İsveç Malı Beton Test Çekici Üzerindeki Tablo Değeri Yaş Faktörü 0.76 Güvenlik Kat Sayısı İle Çarpılarak Dayanımları Belirlenmiştir.

Not 2: Deneyler 3260/ Eylül 1978 göre yapılmıştır.

HAZIRLAYAN:

Mesut BOZKURT
İNŞ. MÜHENDİSİ


ONAYLAYAN:

Nazım AYDIN
İnş. Müh.
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128




Yeni Mah Çimen Sok. No:24
Bağcılar/İSTANBUL
Tel:(0212) 630 85 40 - 630 44 18
Fax:(0212) 630 36 04

**BETON
TEST ÇEKİCİ
DENEY RAPORU**
(İLKE Form No: DF.25)



Belge No:57



Belge No
12 300 0086

Proje Dayanımı (C)	C-25	Deney Tarihi	27.05.2007
Deneyin Yapıldığı Yer	A7 BLOK BODRUM KAT	Laboratuvar Kayıt No	0162-İST
Proje Adı	SELİNKENT	Rapor No	0162 KR
Müteahhit/Müşteri Firma	VATAN YAPI	Rapor Tarihi	29.05.2007.

ÖLÇÜM YERİ VE BOYUTLARI

Sıra No	Betonarme Elemanın Adı	Beton Yaşı Gün	Vuruş Açısı (°)	(R) Geri Tepme Sayıları												R _{ort}	Ortalama Basınç Dayanımı (N/mm ²)
1	1-A AKSI PERDE	300	0	37	38	39	38	36	38	39	36	38	36	38	39	38	39.00
2	3-A AKSI PERDE	300	0	38	39	36	38	39	36	38	37	36	39	38	39	38	39.00
3	6-A AKSI PERDE	300	0	36	38	39	38	36	39	38	37	39	37	36	39	38	39.00
4	8-A AKSI PERDE	300	0	37	39	38	36	38	39	38	36	38	36	38	39	37	37.00
5	9-A AKSI PERDE	300	0	36	38	39	37	39	38	39	38	38	39	36	38	37	37.00
6	1-D AKSI PERDE	300	0	39	39	38	37	39	39	36	38	40	38	39	37	37	37.00
7	6-D AKSI PERDE	300	0	40	39	38	39	38	37	39	38	40	39	38	40	39	39.00
8	2-D AKSI PERDE	300	0	39	38	39	37	39	38	39	38	40	39	40	39	39	39.00
9	4-C AKSI PERDE	300	0	40	39	38	39	40	39	38	37	39	40	41	39	39	39.00

AÇIKLAMALAR:

1. Ortalama Eşdeğer (150x150x150 mm) Küp Mukavemeti: 29.89 N/mm²

2. Standart Sapma :0.83N/mm²

Not 1: N Tipi Prosect İsveç Mah Beton Test Çekici Üzerindeki Tablo Değeri Yaş Faktörü 0.780 Güvenlik Kat Sayısı İle Çarpılarak Dayanımları Belirlenmiştir.

Not 2: Deneyler 3260/ Eylül 1978 göre yapılmıştır.

HAZIRLAYAN:

Mezot BOZKUFT
İNŞ. MÜHENDİSİ

ONAYLAYAN:

Nazım AYDIN

Nazım AYDIN


Nazım AYDIN

İnş. Müh.
Laboratuvar Denetçisi:
Belge No: 5128



Yeni Mah Çimen Sok. No:24
Bağcılar/İSTANBUL
Tel:(0212) 630 85 40 - 630 44 18
Fax:(0212) 630 36 04

**BETON
TEST ÇEKİCİ
DENEY RAPORU**
(İLKE Form No: DF.25)



Belge No:57



Belge No
12 300 0086

Proje Dayanımı (C)	C-25	Deney Tarihi	27.05.2007
Deneyin Yapıldığı Yer	A7 BLOK ZEMİN KAT	Laboratuvar Kayıt No	162KR
Proje Adı	SELİNKENT	Rapor No	0162 KR
Müteahhit/Müşteri Firma	VATAN-YAPI	Rapor Tarihi	29.05.2007

ÖLÇÜM YERİ VE BOYUTLARI

Sıra No	Betonarme Elemanın Adı	Beton Yaşı Gün	Vuruş Açısı (°)	(R) Geri Tepme Sayıları												R _{ort}	Ortalama Basınç Dayanımı (N/mm ²)
1	1-B AKSI PERDE	250	0	39	38	37	37	39	38	36	37	42	39	37	36	37	37.00
2	1-A AKSI PERDE	250	0	38	37	39	36	38	39	38	39	40	41	42	39	38	39.00
3	3-A AKSI PERDE	250	0	37	38	37	40	37	37	39	38	38	37	42	37	37	37.00
4	8-A AKSI PERDE	250	0	38	39	38	38	39	42	39	40	40	39	38	39	38	39.00
5	4-D AKSI PERDE	250	0	39	38	37	42	37	38	37	37	39	37	39	37	37	37.00
6	8-D AKSI PERDE	250	0	39	37	40	36	38	37	39	38	40	39	41	40	38	39.00
7	1-D AKSI PERDE	250	0	40	39	38	40	39	38	40	42	39	38	39	40	39	41.00
8	9-B AKSI PERDE	250	0	41	39	36	39	38	39	37	39	36	37	38	37	37	37.00
9	7-A AKSI PERDE	250	0	39	38	40	39	38	40	39	40	42	39	38	39	38	39.00

AÇIKLAMALAR:

1. Ortalama Eşdeğer (150x150x150 mm) Küp Mukavemeti: 31.4 N/mm²

2. Standart Sapma :0.707N/mm²

Not 1: N Tipi Prosect İsveç Mah Beton Test Çekici Üzerindeki Tablo Değeri Yaş Faktörü 0.820 Güvenlik Kat Sayısı İle Çarpılarak Dayanımları Belirlenmiştir.

Not 2: Deneyler 3260/ Eylül 1978 göre yapılmıştır.

HAZIRLAYAN:

Mesut BOZKURT
İNŞ. MÜHENDİSİ


ONAYLAYAN:

Nazım AYDIN
İnş. Müh.
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128



Yeni Mah Çimen Sok. No:24
Bağcılar/İSTANBUL
Tel:(0212) 630 85 40 - 630 44 18
Fax:(0212) 630 36 04

**BETON
TEST ÇEKİCİ
DENEY RAPORU**
(İLKE Form No: DF.25)



Belge No:57



Belge No
12 300 0086

Proje Dayanımı (C)	C-25	Deney Tarihi	27.05.2007
Deneyin Yapıldığı Yer	A7 BLOK 1.KAT	Laboratuvar Kayıt No	0162-İST
Proje Adı	SELİNKENT KOOP	Rapor No	0162 KR
Müteahhit/Müşteri Firma	VATAN YAPI	Rapor Tarihi	29.05.2007

ÖLÇÜM YERİ VE BOYUTLARI

Sıra No	Betonarme Elemanın Adı	Beton Yaşı Gün	Vuruş Açısı (°)	(R) Geri Tepme Sayıları												R _{ort.}	Ortalama Basınç Dayanımı (N/mm ²)
1	6-A AKSI PERDE	200	0	34	35	36	35		35	34	35	36	35	34	35	34	32.00
2	2-D AKSI PERDE	200	0	35	36	34	35	32	36	35	32	33	35	33	32	34	32.00
3	2-A AKSI PERDE	200	0	32	35	36	32	35	34	32	33	35	33	32	33	33	30.00
4	8-A AKSI PERDE	200	0	33	32	34	32	33	35	32	34	32	33	34	32	33	30.00
5	9-C AKSI PERDE	200	0	34	32	33	35	32	35	32	35	32	33	34	32	33	30.00
6	6-C AKSI PERDE	200	0	33	32	34	32	33	35	36	35	32	34	33	32	33	30.00
7	4-D AKSI PERDE	200	0	34	35	32	36	35	34	35	32	35	36	35	32	34	32.00
8	9-D AKSI PERDE	200	0	34	35	32	35	36	35	34	36	35	32	35	36	34	32.00
9	3-C AKSI PERDE	200	0	33	34	35	36	35	34	36	35	33	35	34	33	34	32.00

AÇIKLAMALAR:

1. Ortalama Eşdeğer (150x150x150 mm) Küp Mukavemeti: 26.75 N/mm²

2. Standart Sapma :0.52N/mm²

Not 1: N Tipi Prosect İsveç Mah Beton Test Çekici Üzerindeki Tablo Değeri Yaş Faktörü 0.860 Güvenlik Kat Sayısı İle Çarpılarak Dayanımları Belirlenmiştir.

Not 2: Deneyler 3260/ Eylül 1978 göre yapılmıştır.

HAZIRLAYAN:

Mesut BOZKURT
İNŞ. MÜHENDİSİ


ONAYLAYAN:

Nazım AYDIN
İnş. Müh
Laboratuvar Denetçisi:
Belge No: 5128



Yeni Mah Çimen Sok. No:24
Bağcılar/İSTANBUL
Tel:(0212) 630 85 40 - 630 44 18
Fax:(0212) 630 36 04

**BETON
TEST ÇEKİCİ
DENEY RAPORU**
(İLKE Form No: DF.25)



Belge No:57



Belge No
12 300 0086

Proje Dayanımı (C)	C-25	Deney Tarihi	27.05.2007
Deneyin Yapıldığı Yer	A7 BLOK 2.KAT	Laboratuvar Kayıt No	0162-İST
Proje Adı	SELİNKENT	Rapor No	0162 KR
Müteahhit/Müşteri Firma	VATAN YAPI	Rapor Tarihi	29.05.2007

ÖLÇÜM YERİ VE BOYUTLARI

Sıra No	Betonarme Elemanın Adı	Beton Yaşı Gün	Vuruş Açısı (°)	(R) Geri Tepme Sayıları												R _{ort}	Ortalama Basınç Dayanımı (N/mm ²)
1	4-A AKSI KOLON	180	0	32	31	32	30	32	31	32	33	32	31	32	33	32	28.00
2	7-A AKSI KOLON	180	0	31	32	30	32	33	32	31	32	33	32	31	30	31	27.00
3	3-C AKSI KOLON	180	0	33	32	35	34	32	32	30	32	31	33	35	36	32	28.00
4	8-A AKSI KOLON	180	0	34	35	32	33	35	34	32	35	32	35	33	34	32	28.00
5	9-A AKSI KOLON	180	0	33	35	36	35	34	36	35	34	36	33	35	32	33	30.00
6	8-D AKSI KOLON	180	0	32	33	35	36	32	35	34	36	35	32	36	35	33	30.00
7	2-D AKSI KOLON	180	0	33	35	32	34	36	35	32	35	36	33	35	32	34	32.00
8	1-D AKSI KOLON	180	0	32	34	35	36	35	36	36	32	35	36	36	35	33	30.00
9	6-A AKSI KOLON	180	0	33	35	34	36	35	36	34	36	35	32	36	35	34	32.00

AÇIKLAMALAR:

1. Ortalama Eşdeğer (150x150x150 mm) Küp Mukavemeti: 25.84N/mm²

2. Standart Sapma :1N/mm²

Not 1: N Tipi Prosect İsveç Mah Beton Test Çekici Üzerindeki Tablo Değeri Yaş Faktörü 0.878 Güvenlik Kat Sayısı İle Çarpılarak Dayanımları Belirlenmiştir.

Not 2: Deneyler 3260/ Eylül 1978 göre yapılmıştır.

HAZIRLAYAN:

Mesut BOZKURT
İNŞ.MÜHENDİSİ

ONAYLAYAN:

Nazım AYDIN
İnş. Müh
Laboratuvar Denetçisi:
Belge No: 5128



İLKE
ARASTIRMA & TEST MERKEZİ

Yeni Mah Çimen Sok. No:24
Bağcılar/İSTANBUL
Tel:(0212) 630 85 40 - 630 44 18
Fax:(0212) 630 36 04

**BETON
TEST ÇEKİCİ
DENEY RAPORU
(İLKE Form No: DF.25)**



Belge No:57



Belge No
12 300 0086

Proje Dayanımı (C)	C-25	Deney Tarihi	27.05.2007
Deneyin Yapıldığı Yer	A7 BLOK 3.KAT	Laboratuvar Kayıt No	0162-İST
Proje Adı	SELİNKENT	Rapor No	0162 KR
Müteahhit/Müşteri Firma	VATAN YAPI	Rapor Tarihi	29.05.2007

ÖLÇÜM YERİ VE BOYUTLARI

Sıra No	Betonarme Elemanın Adı	Beton Yaşı Gün	Vuruş Açısı (°)	(R) Geri Tepme Sayıları												R _{ort}	Ortalama Basınç Dayanımı (N/mm ²)
1	4-D AKSI PERDE	160	0	36	35	36	35	36	38	37	36	35	36	37	38	35	34.00
2	2-D AKSI PERDE	160	0	36	35	36	38	37	35	36	35	38	37	36	35	36	34.00
3	6-A AKSI PERDE	160	0	36	35	33	35	34	31	36	35	31	35	34	35	34	32.00
4	8-A AKSI PERDE	160	0	35	36	34	36	34	33	36	35	36	33	34	36	34	32.00
5	1-A AKSI PERDE	160	0	36	35	33	32	35	33	34	32	35	36	35	36	33	30.00
6	9-B AKSI PERDE	160	0	35	36	38	36	35	34	35	36	33	35	34	35	33	30.00
7	1-C AKSI PERDE	160	0	33	35	36	34	35	36	35	36	33	35	33	36	33	30.00
8	7-C AKSI KOLON	160	0	35	36	34	33	35	36	35	33	34	33	35	34	33	30.00
9	4-C AKSI KOLON	160	0	33	34	35	33	36	35	36	33	32	34	35	33	34	32.00

AÇIKLAMALAR:

1. Ortalama Eşdeğer (150x150x150 mm) Küp Mukavemeti: 28.27 N/mm²

2. Standart Sapma :1.054N/mm²

Not 1: N Tipi Prosect İsveç Mah Beton Test Çekici Üzerindeki Tablo Değeri Yaş Faktörü 0.896 Güvenlik Kat Sayısı İle Çarpılarak Dayanımları Belirlenmiştir.

Not 2: Deneyler 3260/ Eylül 1978 göre yapılmıştır.

HAZIRLAYAN:

Mesut BOZKURT
İNS. MÜHENDİSİ

ONAYLAYAN:

(Signature)

Nazım AYDIN
İnş. Müh.
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128



Yeni Mah Çimen Sok. No:24
Bağcılar/İSTANBUL
Tel:(0212) 630 85 40 - 630 44 18
Fax:(0212) 630 36 04

**BETON
TEST ÇEKİCİ
DENEY RAPORU
(İLKE Form No: DF.25)**



Belge No:57



Belge No
12 300 0086

Proje Dayanımı (C)	C-25	Deney Tarihi	27.05.2007
Deneyin Yapıldığı Yer	A7 blok 4.KAT	Laboratuvar Kayıt No	0162-İST
Proje Adı	SELİNKENT	Rapor No	0162 KR
Müteahhit/Müşteri Firma	YATAN YAPI	Rapor Tarihi	29.05.2007

ÖLÇÜM YERİ VE BOYUTLARI

Sıra No	Betonarme Elemanın Adı	Beton Yaşı Gün	Vuruş Açısı (°)	(R) Geri Tepme Sayıları												R _{ort}	Ortalama Basınç Dayanımı (N/mm ²)
1	9-D AKSI KOLON	140	0	35	34	32	33	35	34	32	35	32	36	35	32	33	30.00
2	8-D AKSI KOLON	140	0	32	35	36	38	35	36	35	34	32	33	35	32	34	32.00
3	6-D AKSI KOLON	140	0	33	32	35	36	34	32	35	32	36	35	32	33	33	30.00
4	2-D AKSI KOLON	140	0	32	33	35	36	32	34	36	35	32	35	36		33	30.00
5	1-B AKSI KOLON	140	0	33	35	36	32	34	35	36	32	35	32	33	32	33	30.00
6	4-D AKSI KOLON	140	0	33	36	35	36	33	35	34	36	35	32	35	32	34	32.00
7	8-D AKSI KOLON	140	0	34	35	36	32	35	36	32	33	34	35	36	32	33	30.00
8	6-A AKSI KOLON	140	0	35	34	32	36	35	36	35	34	36	35	32	33	34	32.00
9	2-C AKSI KOLON	140	0	33	36	35	34	35	35	35	34	33	35	32	36	34	32.00

AÇIKLAMALAR:

1. Ortalama Eşdeğer (150x150x150 mm) Küp Mukavemeti: 28.23 N/mm²

2. Standart Sapma :0.52N/mm²

Not 1: N Tipi Prosect İsveç Mah Beton Test Çekici Üzerindeki Tablo Değeri Yaş Faktörü 0.914Güvenlik Kat Sayısı İle Çarpılarak Dayanımları Belirlenmiştir.

Not 2: Deneyler 3260/ Eylül 1978 göre yapılmıştır.

HAZIRLAYAN:

Mesut BOZKURT
İNS. MÜHENDİSİ

ONAYLAYAN:

Nazım AYDIN
Şube Müdürü

Nazım AYDIN

İnş. Müh.
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128



Yeni Mah Çimen Sok. No:24
Bağcılar/İSTANBUL
Tel:(0212) 630 85 40 - 630 44 18
Fax:(0212) 630 36 04

**BETON
TEST ÇEKİCİ
DENEY RAPORU**
(İLKE Form No: DF.25)



Belge No:57



Belge No
12 300 0086

Proje Dayanımı (C)	C-25	Deney Tarihi	27.05.2007
Deneyin Yapıldığı Yer	A7 blok 5.KAT	Laboratuvar Kayıt No	0162-İST
Proje Adı	SELİNKENT	Rapor No	0162 KR
Müteahhit/Müşteri Firma	VATAN YAPI	Rapor Tarihi	29.05.2007

ÖLÇÜM YERİ VE BOYUTLARI

Sıra No	Betonarme Elemanın Adı	Beton Yaşı Gün	Vuruş Açısı (°)	(R) Geri Tepme Sayıları												R _{ort.}	Ortalama Basınç Dayanımı (N/mm ²)
1	1-D AKSI KOLON	120	0	36	35	39	38	36	38	36	35	36	35	36	35	35	34.00
2	1-C AKSI KOLON	120	0	35	36	37	36	35	36	35	36	35	36	35	34	35	34.00
3	3-A AKSI KOLON	120	0	36	35	36	35	34	36	38	36	35	36	35	36	35	34.00
4	4-A AKSI KOLON	120	0	34	35	35	36	35	36	34	33	35	34	36	35	34	32.00
5	9-A AKSI KOLON	120	0	37	36	35	36	35	36	34	36	35	36	33	36	34	32.00
6	9-C AKSI KOLON	120	0	35	36	35	34	36	35	36	32	36	33	35	36	34	32.00
7	9-D AKSI KOLON	120	0	33	35	36	35	36	35	34	36	33	35	36	33	34	32.00
8	8-D AKSI KOLON	120	0	34	35	36	35	36	35	33	35	36	32	36	36	33	30.00
9	6-C AKSI KOLON	120	0	36	35	34	36	35	36	35	34	36	35	34	36	34	32.00

AÇIKLAMALAR:

1. Ortalama Eşdeğer (150x150x150 mm) Küp Mukavemeti: 30.23 N/mm²

2. Standart Sapma :0.66N/mm²

Not 1: N Tipi Prosect İsveç Mah Beton Test Çekici Üzerindeki Tablo Değeri Yaş Faktörü 0.932 Güvenlik Kat Sayısı İle Çarpılarak Dayanımları Belirlenmiştir.

Not 2: Deneyler 3260/ Eylül 1978 göre yapılmıştır.

HAZIRLAYAN:

Mesut BOZKURT
İNŞ.MÜHENDİSİ


ONAYLAYAN:

Nazım AYDIN
İnş. Müh.
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5123



Yeni Mah Çimen Sok. No:24
Bağcılar/İSTANBUL
Tel:(0212) 630 85 40 - 630 44 18
Fax:(0212) 630 36 04

**BETON
TEST ÇEKİCİ
DENEY RAPORU**
(İLKE Form No: DF.25)



Belge No:57



Belge No
12 300 0086

Proje Dayanımı (C)	C-25	Deney Tarihi	27.05.2007
Deneyin Yapıldığı Yer	A 7 blok 6.KAT	Laboratuvar Kayıt No	0162-İST
Proje Adı	SELİNKENT	Rapor No	0162 KR
Müteahhit/Müşteri Firma	VATAN_YAPI	Rapor Tarihi	-29.05.2007 -

ÖLÇÜM YERİ VE BOYUTLARI

Sıra No	Betonarme Elemanın Adı	Beton Yaşı Gün	Vuruş Açısı (°)	(R) Geri Tepme Sayıları												R _{ort}	Ortalama Basınç Dayanımı (N/mm ²)
1	1-D AKSI KOLON	100	0	34	32	35	36	35	33	35	34	35	36	35	34	33	30.00
2	1-A AKSI KOLON	100	0	33	35	36	33	32	35	32	34	35	36	32	32	33	30.00
3	4-D AKSI KOLON	100	0	32	33	35	32	34	32	36	32	32	33	32	30	32	28.00
4	6-D AKSI KOLON	100	0	35	36	30	32	34	36	30	32	35	36	30	32	34	32.00
5	7-C AKSI KOLON	100	0	33	32	34	32	30	32	33	35	34	36	32	33	33	30.00
6	7-A AKSI KOLON	100	0	35	36	32	30	35	34	36	32	30	32	35	36	32	30.00
7	6-A AKSI KOLON	100	0	36	35	32	30	32	35	34	36	33	32	30	33	33	30.00
8	8-A AKSI KOLON	100	0	35	36	35	32	35	33	35	34	32	33	35	36	33	30.00
9	3-A AKSI KOLON	100	0	34	35	32	33	36	35	32	35	36	32	35	36	32	28.00

AÇIKLAMALAR:

1. Ortalama Eşdeğer (150x150x150 mm) Küp Mukavemeti: 28.29N/mm²

2. Standart Sapma :0.66N/mm²

Not 1: N Tipi Prosect İsveç Malı Beton Test Çekici Üzerindeki Tablo Değeri Yaş Faktörü 0.95 Güvenlik Kat Sayısı İle Çarpılarak Dayanımları Belirlenmiştir.

Not 2: Deneyler 3260/ Eylül 1978 göre yapılmıştır.

HAZIRLAYAN:

Meşut BOZKURT
İNŞ. MÜHENDİSİ

ONAYLAYAN:

Nazım AYDIN

Nazım AYDIN
İnş. Müh.
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128