





Yeni Mah. Çimen Sok. No:24
BAĞCILAR İSTANBUL
Tel:0212 630 85 40 - 0 212 630 44 18
Faks:0212 630 36 04

**KAROT NUMUNESİ BASINÇ
DAYANIM RAPORU**
(İLKE Rapor No: DR.11/A)



Belge No:57

Belge No
12 300 0086

Proje Dayanımı (C)	C-25	Karot Alma Tarihi	28.05.2007
Alındığı Yer	A8 BLOK **Pafta 419 Ada 26Parsel B.ÇEKMECE/İSTANBUL	Laboratuvar Kayıt No	0163-İST
Proje Adı	SELİNKENT KOOP	Rapor No	0163(KR)-1
Müteahhit/Müşteri Firma	VATAN YAPI	Rapor Tarihi	30.05.2007
		Denev Tarihi	30.05.2007

SİLİNDİR KAROT NUMUNELERİNE AIT BASINÇ DAYANIMLARI

Karot No	Karot Kırılma Tarihi	Ağır. (gr)	Ort. Karot Çapı (d) (mm)	Başlıklama Sonrası Yükseklik (h)(mm)	Karot Kırılma Yüğü (P) (kN)	Karot Dayanımı f _{Sil.100} (N/mm ²)	Deney Ortalaması (N/mm ²)	Seri Mukavemetinin En Düşük Değeri (N/mm ²)	Num. Alındığı Yer
1	30.05.2007	1039	83	83	138	25.51	30.24	25.5	TEMEL
2	30.05.2007	1058	83	83	171	31.58			
3	30.05.2007	1030	83	82	200	37.04			
4	30.05.2007	1016	83	82	152	28.02			
5	30.05.2007	1051	83	83	140	25.97			
6	30.05.2007	1047	83	82	180	33.33			
1	30.05.2007	1056	83	83	142	26.16	33.65	25.5	BODRUM KAT
2	30.05.2007	1053	83	83	222	41.1			
3	30.05.2007	1029	83	82	186	34.3			
4	30.05.2007	1020	83	82	202	37.28			
5	30.05.2007	1050	83	82	202	37.26			
6	30.05.2007	1024	83	82	140	25.8			
1	30.05.2007	1047	83	82	208	38.36	37.55	25.5	ZEMİN KAT
14	30.05.2007	1054	83	83	230	42.48			
15	30.05.2007	1033	83	82	172	31.82			
16	30.05.2007	1025	83	82	144	26.68	35.87	25.5	1 NORMAL KAT
17	30.05.2007	1013	83	82	193	35.62			
18	30.05.2007	1058	83	83	245	45.32			
19	30.05.2007	1028	83	82	172	31.71	29.43	25.5	2 NORMAL KAT
20	30.05.2007	1025	83	82	137	25.33			
21	30.05.2007	1048	83	83	169	31.26			

ŞARTNAME LİMİTLERİ (TS 10465/Kasım 1992): $f_{Ek}=30 \text{ N/mm}^2$ $f_{Sk}>f_{Ek}+3=33 \text{ N/mm}^2$

AÇIKLAMALAR :

Not 1: Karotta F_{skort} 'nın % 85 'i Alınır.

Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir. Yapının geneli hakkında bir fikir vermez.

Not 3 : Bu Rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz.

Not 4: Alman örneklerin (numunelerin) yüksekliğinin çapına eşit ($h=d$) veya yüksekliğinin çapına göre en fazla + %10 içerisinde olması sağlanmıştır.

Not 5 : Karot Numunelerine ait tüm işlemler ile ilgili TS 10465 ve TS EN 12390-3 Nisan 2003 Standartlarının ön gördüğü kriterler içerisinde yapılmıştır.

Not 6 : Beton Test Çekici Deneyi Yapılmıştır.

DENEYİ YAPAN:

ONAYLAYAN:

Deney Sorumlusu


Mesut BOZKURT
İNŞ. MÜHENDİSİ

Nazım AYDIN
İnş. Müh.
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128



Yeni Mah. Çimen Sok. No:24
BAĞCILAR İSTANBUL
Tel:0212 630 85 40 - 0 212 630 44 18
Faks:0212 630 36 04

**KAROT NUMUNESİ BASINÇ
DAYANIM RAPORU
(İLKE Rapor No: DR.11/A)**



Belge No:57

Belge No
12 300 0086

Proje Dayanımı (C)	C-25	Karot Alma Tarihi	28.05.2007
Alındığı Yer	A8 BLOK	Laboratuvar	0163-İST
	**Pafta 419 Ada 26Parsel	Kavıt No	
	B.ÇEKMECE/İSTANBUL	Rapor No	0163(KR)-1
Proje Adı	SELİNKENT KOOP	Rapor Tarihi	30.05.2007
Müteahhit/Müşteri Firma	VATAN YAPI	Deney Tarihi	30.05.2007

SİLİNDİR KAROT NUMUNELERİNE AIT BASINÇ DAYANIMLARI

Karot No	Karot Kırılma Tarihi	Ağır. (gr)	Ort. Karot Çapı (d) (mm)	Başlıklama Sonrası Yükseklik (h)(mm)	Karot Kırılma Yüğü (P) (kN)	Karot Dayanımı fSil.100 (N/mm ²)	Deney Ortalaması (N/mm ²)	Seri Mukavemetinin En Düşük Değeri (N/mm ²)	Num. Alındığı Yer
1	30.05.2007	1039	83	83	138	25.51	30.24	25.5	TEMEL
2	30.05.2007	1058	83	83	171	31.58			
3	30.05.2007	1030	83	82	200	37.04			
4	30.05.2007	1016	83	82	152	28.02			
5	30.05.2007	1051	83	83	140	25.97			
6	30.05.2007	1047	83	82	180	33.33			
1	30.05.2007	1056	83	83	142	26.16	33.65	25.5	BODRUM KAT
2	30.05.2007	1053	83	83	222	41.1			
3	30.05.2007	1029	83	82	186	34.3			
4	30.05.2007	1020	83	82	202	37.28			
5	30.05.2007	1050	83	82	202	37.26			
6	30.05.2007	1024	83	82	140	25.8			
1	30.05.2007	1047	83	82	208	38.36	37.55	25.5	ZEMİN KAT
14	30.05.2007	1054	83	83	230	42.48			
15	30.05.2007	1033	83	82	172	31.82			
16	30.05.2007	1025	83	82	144	26.68	35.87	25.5	1 NORMAL KAT
17	30.05.2007	1013	83	82	193	35.62			
18	30.05.2007	1058	83	83	245	45.32			
19	30.05.2007	1028	83	82	172	31.71	29.43	25.5	2 NORMAL KAT
20	30.05.2007	1025	83	82	137	25.33			
21	30.05.2007	1048	83	83	169	31.26			

5-6-C Tablye

ŞARTNAME LİMİTLERİ (TS 10465/Kasım 1992): $f_{Ek}=30 \text{ N/mm}^2$ $f_{Sk}>f_{Ek}+3=33 \text{ N/mm}^2$

AÇIKLAMALAR :

Not 1: Karotta F_{skort} 'nın % 85 'i Alınır.

Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir. Yapının geneli hakkında bir fikir vermez.

Not 3 : Bu Rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz,üzerinde değişiklik yapılamaz.

Not 4: Alman örneklerin (numunelerin) yüksekliğinin çapına eşit ($h=d$) veya yüksekliğin çapına göre en fazla + %10 içerisinde olması sağlanmıştır.

Not 5 : Karot Numunelerine ait tüm işlemler ile ilgili TS 10465 ve TS EN 12390-3 Nisan 2003 Standartlarının ön gördüğü kriterler içerisinde yapılmıştır.

Not 6 : Beton Test Çekici Deneyi Yapılmıştır.

DENEYİ YAPAN:

Deney Sorumlusu

Mesut BOZKURT
İNS. MÜHENDİSİ

ONAYLAYAN:

(Signature)


Nazım AYDIN

İnş. Müh.
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128



Yeni Mah. Çimen Sok. No:24
BAĞCILAR İSTANBUL
Tel:0212 630 85 40 - 0 212 630 44 18
Faks:0212 630 36 04

**KAROT NUMUNESİ BASINÇ
DAYANIM RAPORU
(İLKE Rapor No: DR.11/A)**



Belge No:57

Belge No
12 300 0086

Proje Dayanımı (C)	C-25	Karot Alma Tarihi	28.05.2007
Alındığı Yer	A 8 BLOK	Laboratuvar	0163-İST
	** Pafta 419 Ada 26Parsel	Kayıt No	
	B.ÇEKMECE/İSTANBUL	Rapor No	0163(KR)-(2)
Proje Adı	SELİNKENT KOOP	Rapor Tarihi	30.05.2007
Müteahhit/Müşteri Firma	VATANYAPI	Deney Tarihi	30.05.2007

SİLİNDİR KAROT NUMUNELERİNE AİT BASINÇ DAYANIMLARI

Karot No	Karot Kırılma Tarihi	Ağır. (gr)	Ort. Karot Çapı (d) (mm)	Başlıklama Sonrası Yükseklik (h)(mm)	Karot Kırılma Yüğü (P) (kN)	Karot Dayanımı fSil.100 (N/mm ²)	Deney Ortalaması (N/mm ²)	Seri Mukavemetinin En Düşük Değeri (N/mm ²)	Num. Alındığı Yer	
1	30.05.2007	1022	83	82	160	29.52	27.72	25.5	3.KAT	4-A AKSI KOLON
2	30.05.2007	1054	83	83	140	25.94				6-D-C AKSI KİRİŞ
3	30.05.2007	1044	83	83	150	27.69				6-A-B AKSI KİRİŞ
1	30.05.2007	1010	83	83	148	27.37	29.82	25.5	4.KAT	8-D' AKSI PERDE
2	30.05.2007	1029	83	83	149	27.46				3-C AKSI PERDE
3	30.05.2007	1016	83	82	187	34.62				4-D-C AKSI KİRİŞ
1	30.05.2007	1022	83	82	150	27.75	29.34	25.5	5.KAT	5-B-C AKSI PERDE
2	30.05.2007	1046	83	83	182	33.6				4-A AKSI KOLON
3	30.05.2007	1014	83	82	144	26.67				6-A-B AKSI KİRİŞ
1	30.05.2007	1020	83	82	172	31.87	34.22	25.5	6.KAT	8-C AKSI PERDE
2	30.05.2007	1057	83	83	201	37.21				1'-D' ASKI KOLON
3	30.05.2007	1058	83	83	182	33.58				4-6-D' AKSI KİRİŞ
1										
2										
3										
4										

ŞARTNAME LİMİTLERİ (TS 10465/Kasım 1992): $f_{Ek} = 30 \text{ N/mm}^2$ $f_{Sk} > f_{Ek} + 3 = 33 \text{ N/mm}^2$

AÇIKLAMALAR :

Not 1: Karotta F_{skort} 'nın % 85 'i Alınır.

Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir. Yapının geneli hakkında bir fikir vermez.

Not 3 : Bu Rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz.

Not 4: Alınan örneklerin (numunelerin) yüksekliğinin çapına eşit ($h=d$) veya yüksekliğinin çapına göre en fazla + %10 içerisinde olması sağlanmıştır.

Not 5 : Karot Numunelerine ait tüm işlemler ile ilgili TS 10465 ve TS EN 12390-3 Nisan 2003 Standartlarının ön gördüğü kriterler içerisinde yapılmıştır.

Not 6 : Beton Test Çekici Deneyi Yapılmıştır.

DENEYİ YAPAN:

Mesut BOZKURT
İNŞ. MÜHENDİSİ

Deney Sorumlusu

ONAYLAYAN:

Nazım AYDIN

İnş. Müh.
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128




Yeni Mah. Çimen Sok. No:24
BAĞCILAR/İSTANBUL
Tel:0212 630 85 40 - 0 212 630 44 18
Faks:0212 630 36 04

**KAROT NUMUNESİ BASINÇ
DAYANIM RAPORU
(İLKE Rapor No: DR.11/A)**



Belge No:57



Belge No
12 300 0086

Proje Dayanımı (C)	C-25	Karot Alma Tarihi	28.05.2007
Alındığı Yer	A 8 BLOK	Laboratuvar	0163-İST
	** Pafta 419 Ada 26Parsel	Kayıt No	
	B.ÇEKMECE/İSTANBUL	Rapor No	0163(KR)-(2)
Proje Adı	SELİNKENT KOOP	Rapor Tarihi	30.05.2007
Müteahhit/Müşteri Firma	VATAN YAPI	Denev Tarihi	30.05.2007

SİLİNDİR KAROT NUMUNELERİNE AIT BASINÇ DAYANIMLARI

Karot No	Karot Kırılma Tarihi	Ağır. (gr)	Ort. Karot Çapı (d) (mm)	Başlıklama Sonrası Yükseklik (h)(mm)	Karot Kırılma Yüğü (P) (kN)	Karot Dayanımı f _{Sil.100} (N/mm ²)	Deney Ortalaması (N/mm ²)	Seri Mukavemetinin En Düşük Değeri (N/mm ²)	Num. Alındığı Yer
1	30.05.2007	1022	83	82	160	29.52	27.72	25.5	3.KAT
2	30.05.2007	1054	83	83	140	25.94			
3	30.05.2007	1044	83	83	150	27.69			
1	30.05.2007	1010	83	83	148	27.37	29.82	25.5	4.KAT
2	30.05.2007	1029	83	83	149	27.46			
3	30.05.2007	1016	83	82	187	34.62			
1	30.05.2007	1022	83	82	150	27.75	29.34	25.5	5.KAT
2	30.05.2007	1046	83	83	182	33.6			
3	30.05.2007	1014	83	82	144	26.67			
1	30.05.2007	1020	83	82	172	31.87	34.22	25.5	6.KAT
2	30.05.2007	1057	83	83	201	37.21			
3	30.05.2007	1058	83	83	182	33.58			
1									
2									
3									
4									

ŞARTNAME LİMİTLERİ (TS 10465/Kasım 1992): $f_{Ek} = 30 \text{ N/mm}^2$ $f_{Sk} > f_{Ek} + 3 = 33 \text{ N/mm}^2$

AÇIKLAMALAR :

Not 1: Karotta F_{skort} 'nın % 85 'i Alınır.

Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir. Yapının geneli hakkında bir fikir vermez.

Not 3 : Bu Rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz.

Not 4: Alman örneklerin (numunelerin) yüksekliğinin çapına eşit ($h=d$) veya yüksekliğinin çapına göre en fazla + %10 içerisinde olması sağlanmıştır.

Not 5 : Karot Numunelerine ait tüm işlemler ile ilgili TS 10465 ve TS EN 12390-3 Nisan 2003 Standartlarının ön gördüğü kriterler içerisinde yapılmıştır.

Not 6 : Beton Test Çekici Deneyi Yapılmıştır.

DENEYİ YAPAN:

Mesut BOZKURT,
İNŞ. MÜHENDİSİ

Deney Sorumlusu

ONAYLAYAN:

Nazim AYDIN

İnş. Müh.
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128

İLKE ARAŞTIRMA TEST MERKEZİ
İSTANBUL

Basınç Deneyi Raporu

Numune Bilgileri :

Rapor Tarihi : 30.05.2007

Klasör : X:\2007KA~2\KAROT_~1\SELNKE~1\

Yapı Sahibi : SELİNKENT EVLERİ

Adres : YAKUPLU/B.ÇEKMECE

Katki : **

Kullanıldığı Yer: A-8 BLOK TEMEL (LABNO:0163 KR)

Hazır Beton : **


Beton Cinsi : C-25

Numune Ebadi: 83 x 83 Silindir

Deney Sonuçları :

Nr.	Kesit cm2.	Hacim cm3.	Ağırlık gr.	Birim Ağır. kg/dm3	Yaş gün	Alınış Tarihi	Test Tarihi	Kırılma Yüğü kN.	Mukavemet N/mm2	Beton Sıc.
1	54.1	449.03	1039.	2.31		28/05/07	30/05/07	138	25.51	
2	54.1	449.03	1058.	2.36		28/05/07	30/05/07	171	31.58	
3	54.1	449.03	1030.	2.32		28/05/07	30/05/07	200	37.04	
Ortalama:								170	31.38	

Deney Grafiğı

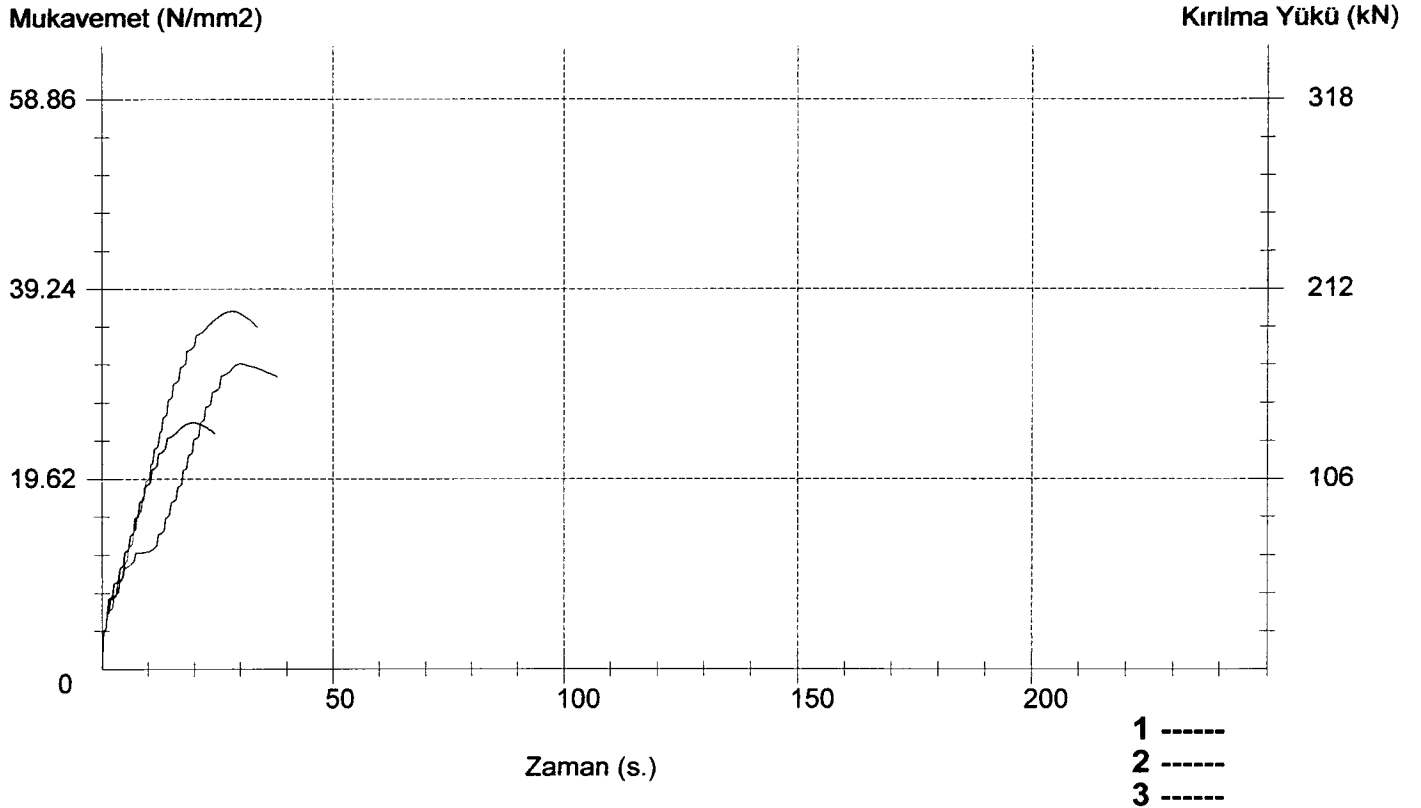

Açıklamalar:

Açıklama :

Deneyi Yapan

Mesut BOZKURT
İNŞ. MUHENDİSİ

Onaylayan

Nazım AYDIN

İNŞ. MÜH.

Laboratuvar Denetçisi

Belge No: 5128

Not 1: Bu rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz, üzerinde değışiklik yapılamaz.

Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir.

İLKE ARAŞTIRMA TEST MERKEZİ
İSTANBUL

Basınç Deneyi Raporu

Numune Bilgileri :

Rapor Tarihi : 30.05.2007

Klasör : X:\2007KA~2\KAROT_~1\SELNKE~1\

Yapı Sahibi : SELİNKENT EVLERİ
Adres : YAKUPLU/B.ÇEKMECE
Katkı : **
Kullanıldığı Yer: A-8 BLOK TEMEL (LABNO:0163 KR)


Hazır Beton : **
Beton Cinsi : C-25

Numune Ebadı: 83 x 83 Silindir

Deney Sonuçları :

Nr.	Kesit cm2.	Hacim cm3.	Ağırlık gr.	Birim Ağır. kg/dm3	Yaş gün	Alınış Tarihi	Test Tarihi	Kırılma Yüğü kN.	Mukavemet N/mm2	Beton Sıc.
4	54.1	449.03	1016.	2.29		28/05/07	30/05/07	152	28.02	
5	54.1	449.03	1051.	2.34		28/05/07	30/05/07	140	25.97	
6	54.1	449.03	1047.	2.36		28/05/07	30/05/07	180	33.33	
Ortalama:								157	29.11	

Deney Grafiği

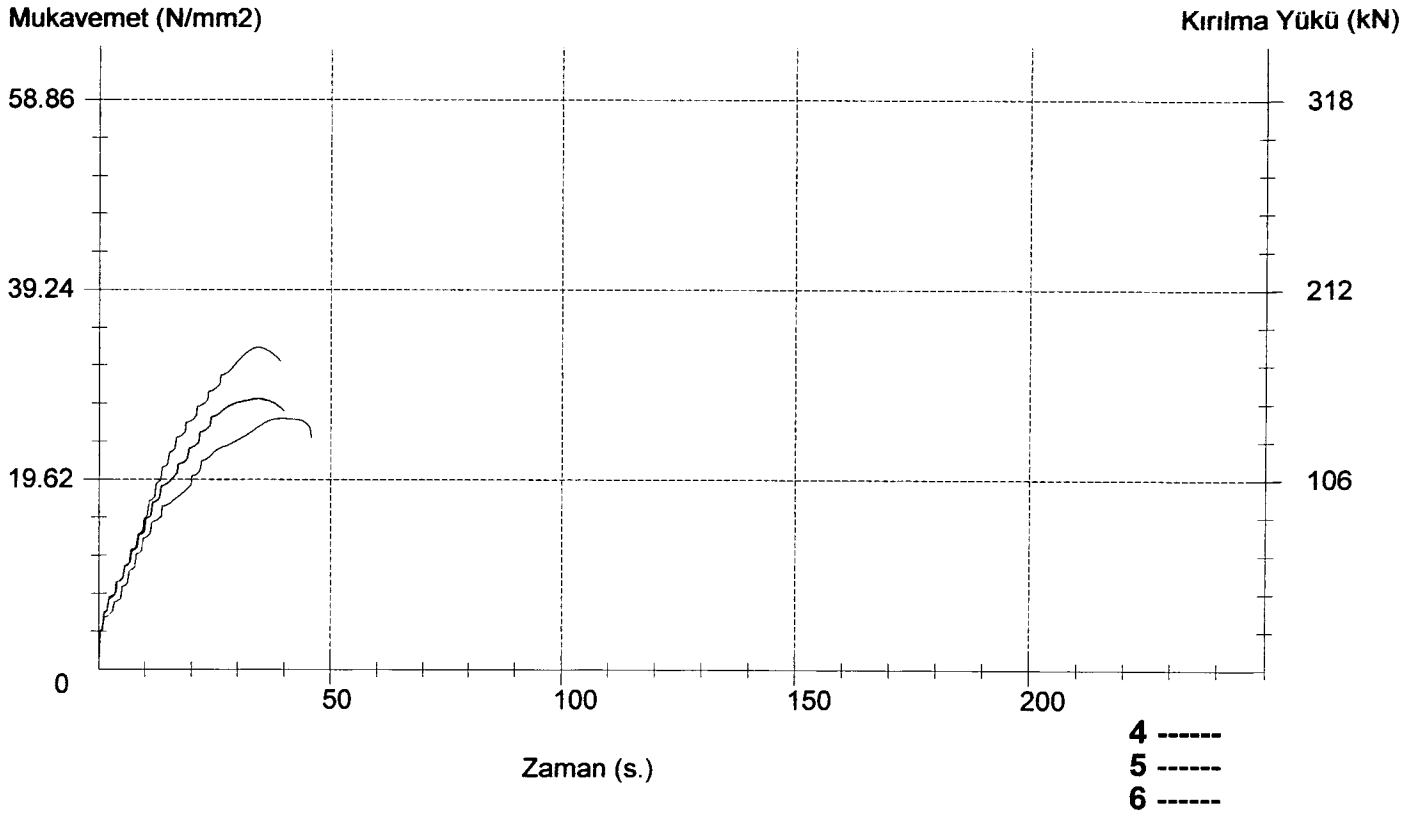

Açıklamalar:

Açıklama :

Deneyi Yapan

Mesut BOZKURT
İNŞ. MÜHENDİSİ

Onaylayan

Nazım AYDIN
İNŞ. MÜH.

Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128

Not 1: Bu rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz.
Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir.

İLKE ARAŞTIRMA TEST MERKEZİ
İSTANBUL

Basınç Deneyi Raporu

Numune Bilgileri :

Rapor Tarihi : 29.05.2007

Klasör : Y:\2007KA~2\KAROT_~1\SELNKE~1\

Yapı Sahibi : SELİNKENT EVLERİ

Adres : YAKUPLU/B.ÇEKMECE

Katkı : **

Kullanıldığı Yer: A-8 BLOK BODRUM KAT SEVİYE (LABNO:0163 KR)

Numune Ebadi: 83 x 83 Silindir


Hazır Beton : **

Beton Cinsi : C-25

Deney Sonuçları :

Nr.	Kesit cm2.	Hacim cm3.	Ağırlık gr.	Birim Ağır. kg/dm3	Yaş gün	Alınış Tarihi	Test Tarihi	Kırılma Yüğü kN.	Mukavemet N/mm2	Beton Sıc.
1	54.1	449.03	1056.	2.35		28/05/07	30/05/07	142	26.16	
2	54.1	449.03	1053.	2.35		28/05/07	30/05/07	222	41.1	
3	54.1	449.03	1029.	2.32		28/05/07	30/05/07	186	34.3	
Ortalama:								183	33.86	

Deney Grafiği

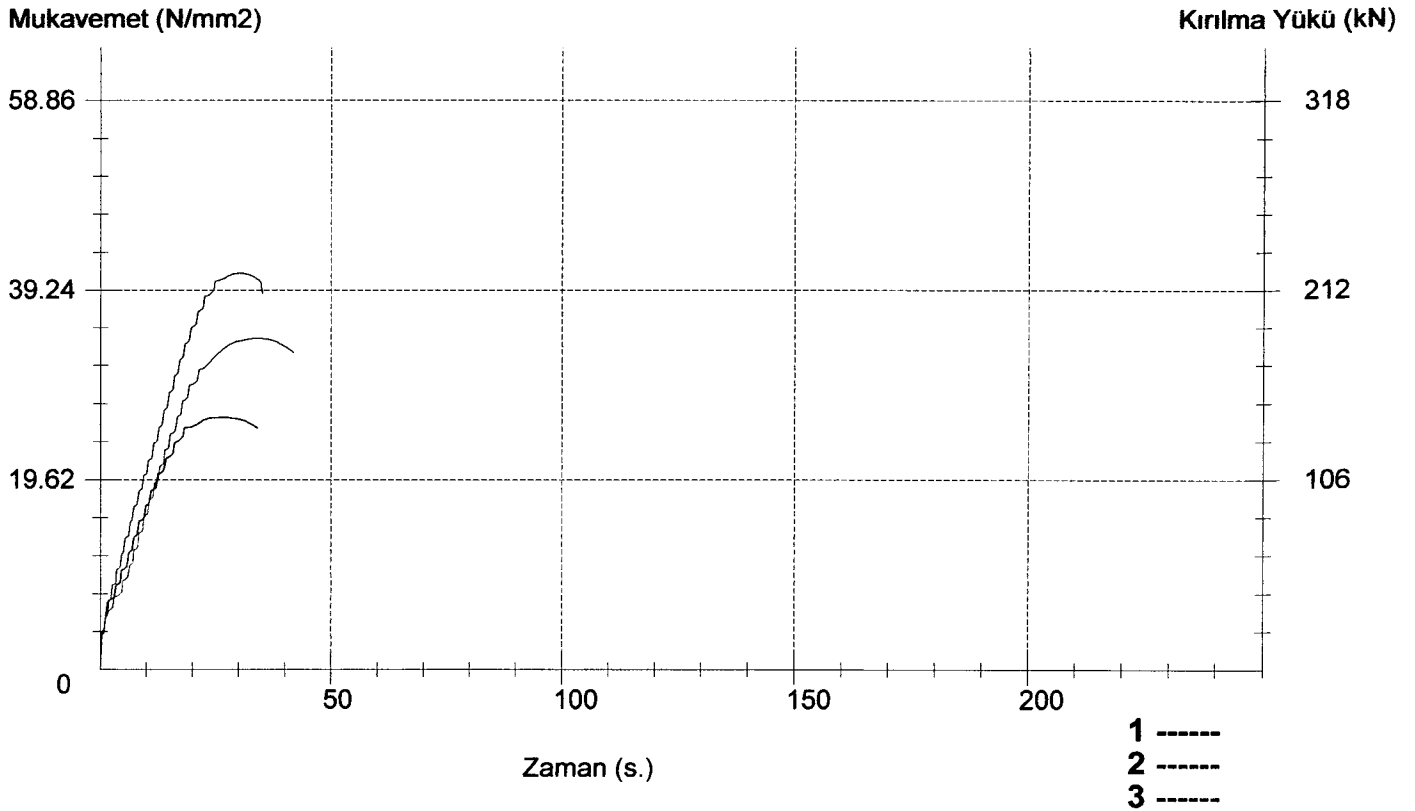

Açıklamalar:

Açıklama :

Deneyi Yapan

Mesut BOZKURT
İNŞ. MÜHENDİSİ

Onaylayan

Nazım AYDIN

İNŞ. MÜH.

Laboratuvar Denetçisi:

Belge No: 5128

Not 1: Bu rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz.

Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir.

İLKE ARAŞTIRMA TEST MERKEZİ
İSTANBUL

Basınç Deneyi Raporu

Numune Bilgileri :

Rapor Tarihi : 30.05.2007

Klasör : Y:\2007KA~2\KAROT_~1\SELNKE~1\

Yapı Sahibi : SELİNKENT EVLERİ

Adres : YAKUPLU/B.ÇEKMECE

Katkı : **

Kullanıldığı Yer: A-8 BLOK BODRUM KAT SEVİYE (LABNO:0163 KR)

Numune Ebadi: 83 x 83 Silindir


Hazır Beton : **

Beton Cinsi : C-25

Deney Sonuçları :

Nr.	Kesit cm2.	Hacim cm3.	Ağırlık gr.	Birim Ağır. kg/dm3	Yaş gün	Alınış Tarihi	Test Tarihi	Kırılma Yüğü kN.	Mukavemet N/mm2	Beton Sıc.
4	54.1	449.03	1020.	2.3		28/05/07	30/05/07	202	37.28	
5	54.1	449.03	1050.	2.34		28/05/07	30/05/07	202	37.26	
6	54.1	449.03	1024.	2.31		28/05/07	30/05/07	140	25.8	
Ortalama:								181	33.44	

Deney Grafiği

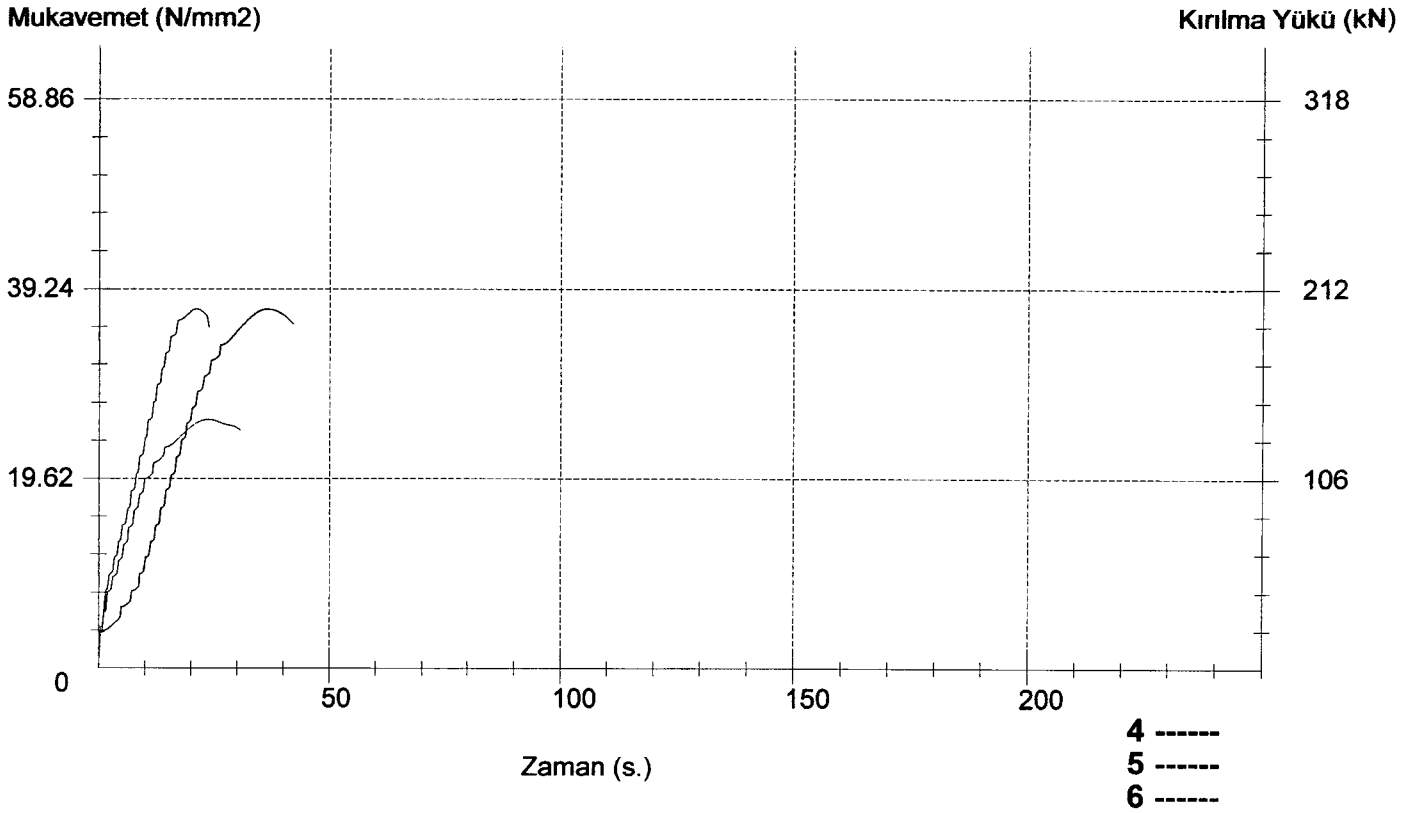

Açıklamalar:

Açıklama :

Deneyi Yapan

Mesut BOZKURT
İNŞ. MÜHENDİSİ

Onaylayan

Nazım AYDIN

İNŞ. MÜH.
Laboratuvar Denetçisi:
Belge No: 5128

Not 1: Bu rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz.

Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir.

İLKE ARAŞTIRMA TEST MERKEZİ
İSTANBUL

Basınç Deneyi Raporu

Numune Bilgileri :

Rapor Tarihi : 30.05.2007

Klasör : X:\2007KA~2\KAROT_~1\SELNKE~1\

Yapı Sahibi : SELİNKENT EVLERİ
Adres : YAKUPLU/B.ÇEKMECE
Katki : **

Hazır Beton : **
Beton Cinsi : C-25


Kullanıldığı Yer: A-8 BLOK ZEMİN KAT SEVİYE (LABNO:0163 KR)

Numune Ebadi: 83 x 82 Silindir

Deney Sonuçları :

Nr.	Kesit cm ² .	Hacim cm ³ .	Ağırlık gr.	Birim Ağır. kg/dm ³	Yaş gün	Alınış Tarihi	Test Tarihi	Kırılma Yüğü kN.	Mukavemet N/mm ²	Beton Sıc.
1	54.1	443.67	1047.	2.36		28/05/07	30/05/07	208	38.36	
2	54.1	443.67	1054.	2.35		28/05/07	30/05/07	230	42.48	
3	54.1	443.67	1033.	2.33		28/05/07	30/05/07	172	31.82	
Ortalama:								203	37.55	

Deney Grafiği

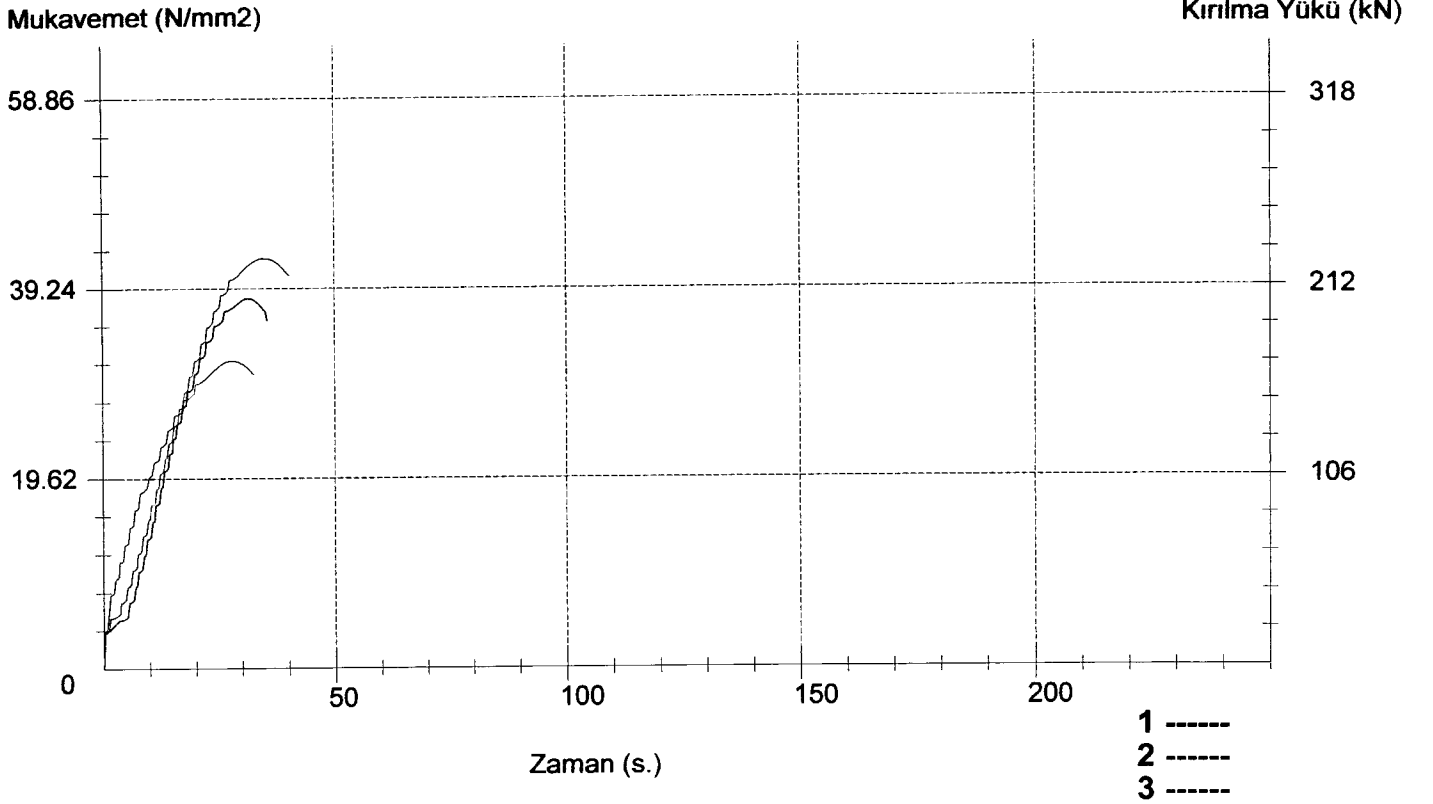

Açıklamalar:

Açıklama :

Deneyi Yapan

Mesut BOZKURT
İNŞ. MÜHENDİSİ

Onaylayan

Nazım AYDIN

İNŞ. MÜH.

Laboratuvar Denetçisi

Belge No: 5128

Not 1: Bu rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz.
Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir.

İLKE ARAŞTIRMA TEST MERKEZİ
İSTANBUL

Basınç Deneyi Raporu

Numune Bilgileri :

Rapor Tarihi : 30.05.2007

Klasör : Y:\2007KA~2\KAROT_~1\SELNKE~1\

Yapı Sahibi : SELİNKENT EVLERİ
Adres : YAKUPLU/B.ÇEKMECE
Katkı : **

Hazır Beton : **
Beton Cinsi : C-25


Kullanıldığı Yer: A-8 BLOK 1.NORMAL KAT SEVİYE (LABNO:0163 KR)

Numune Ebadı: 83 x 82 Silindir

Deney Sonuçları :

Nr.	Kesit cm2.	Hacim cm3.	Ağırlık gr.	Birim Ağır. kg/dm3	Yaş gün	Alınış Tarihi	Test Tarihi	Kırılma Yüğü kN.	Mukavemet N/mm2	Beton Sıc.
1	54.1	443.67	1025.	2.31		28/05/07	30/05/07	144	26.68	
2	54.1	443.67	1013.	2.28		28/05/07	30/05/07	193	35.62	
3	54.1	443.67	1058.	2.36		28/05/07	30/05/07	245	45.32	
Ortalama:								194	35.87	

Deney Grafiği

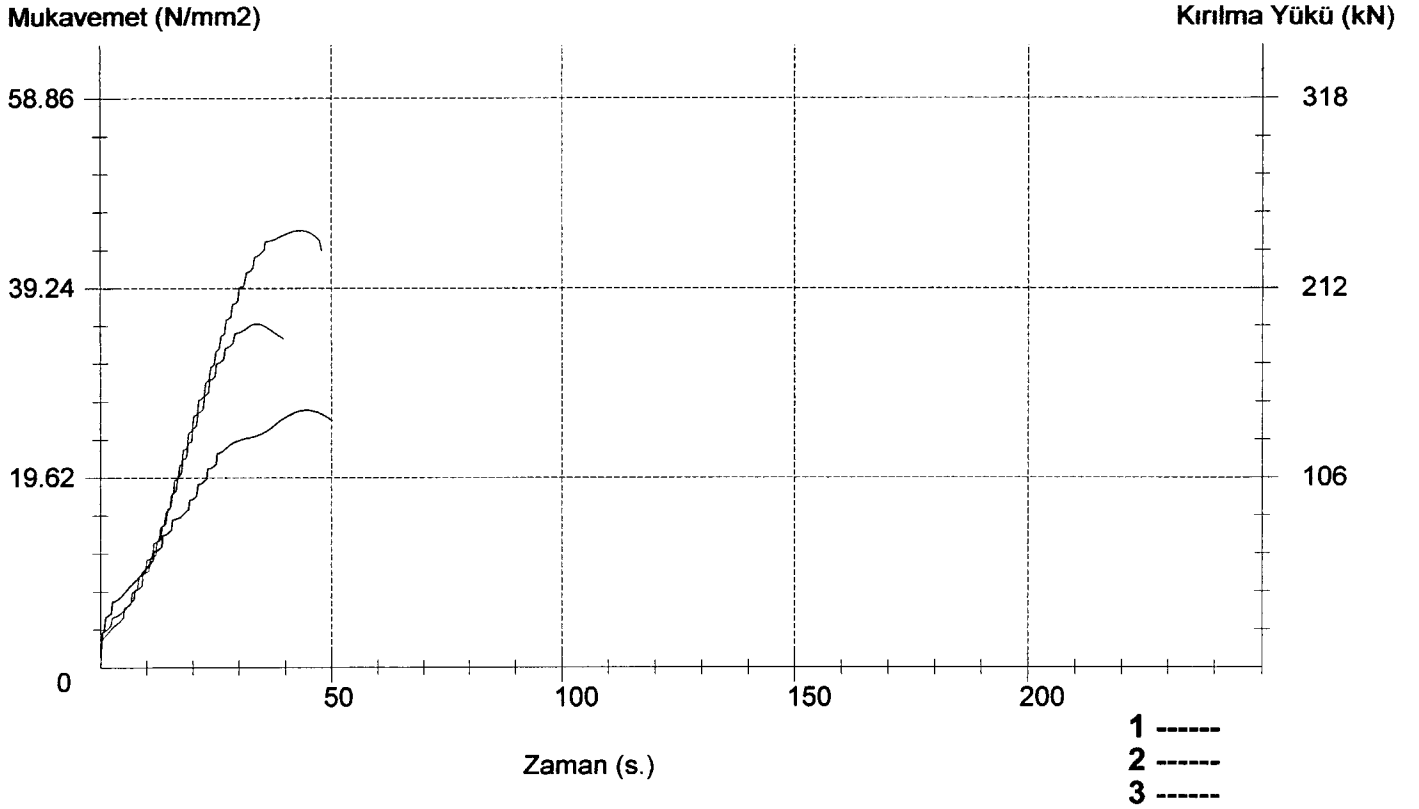

Açıklamalar:

Deneyi Yapan

Mesut BOZKURT
İNŞ.MÜHENDİSİ

Onaylayan

Nazım AYDIN
İNŞ. MÜH.

Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128

Not 1: Bu rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz.
Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir.⁴¹

İLKE ARAŞTIRMA TEST MERKEZİ
İSTANBUL
Basınç Deneyi Raporu

Numune Bilgileri :

Rapor Tarihi : 30.05.2007

Klasör : Y:\2007KA~2\KAROT_~1\SELNKE~1\

Yapı Sahibi : SELİNKENT EVLERİ
Adres : YAKUPLU/B.ÇEKMECE

Hazır Beton : **
Beton Cinsi : C-25


Katkı : **
Kullanıldığı Yer: A-8 BLOK 2.NORMAL KAT SEVİYE (LABNO:0163 KR)

Numune Ebadi: 83 x 82 Silindir

Deney Sonuçları :

Nr.	Kesit cm2.	Hacim cm3.	Ağırlık gr.	Birim Ağır. kg/dm3	Yaş gün	Alınış Tarihi	Test Tarihi	Kırılma Yüğü kN.	Mukavemet N/mm2	Beton Sıc.
1	54.1	443.67	1028.	2.32		28/05/07	30/05/07	172	31.71	
2	54.1	443.67	1025.	2.31		28/05/07	30/05/07	137	25.33	
3	54.1	443.67	1048.	2.33		28/05/07	30/05/07	169	31.26	
Ortalama:								159	29.43	

Deney Grafiği

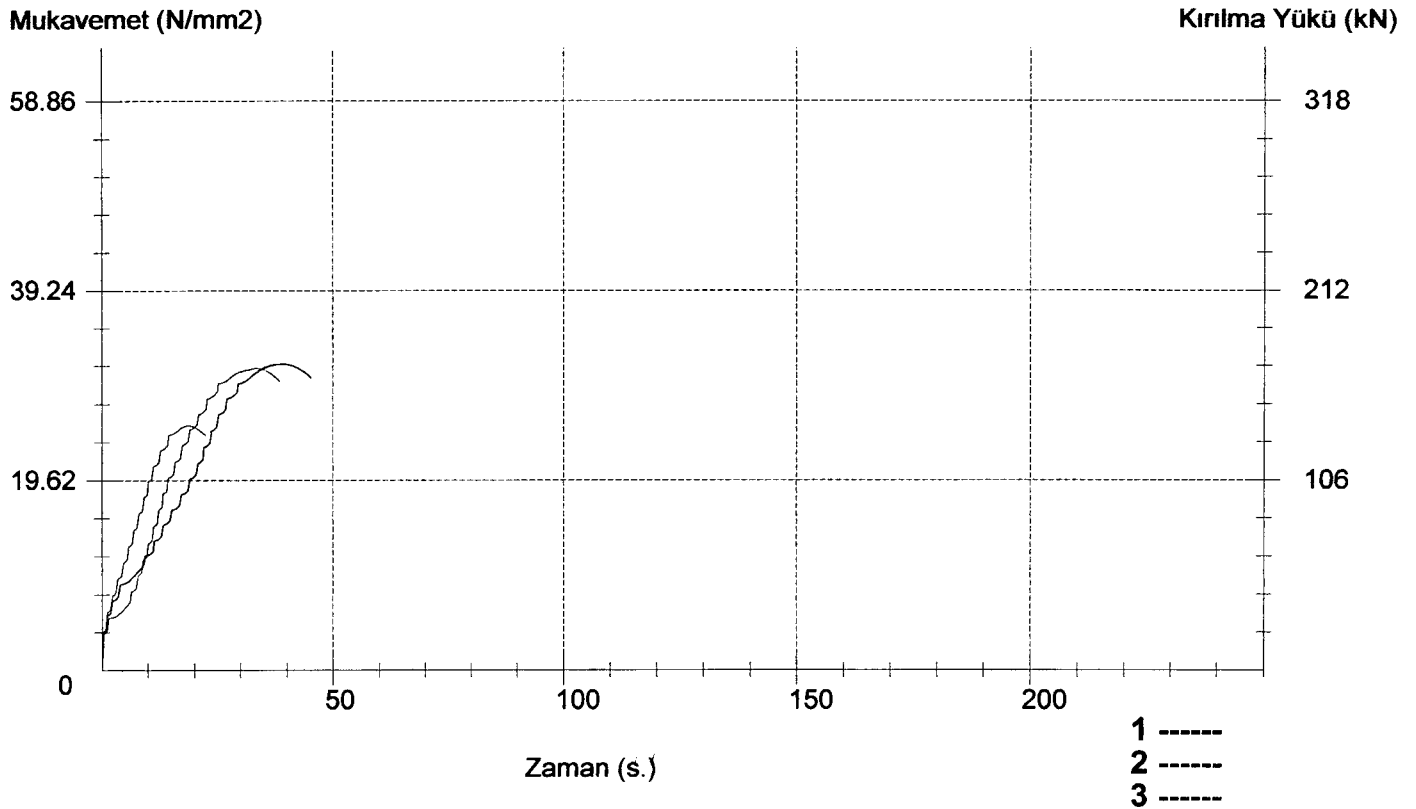

Açıklamalar:

Açıklama :

Deneyi Yapan

Mesut BOZKURT
İNŞ. MUHENDİSİ

Onaylayan

Nazım AYDIN
İNŞ. Müh.

Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128

Not 1: Bu rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz.

Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir.

İLKE ARAŞTIRMA TEST MERKEZİ
İSTANBUL

Basınç Deneyi Raporu

Numune Bilgileri :

Rapor Tarihi : 30.05.2007

Klasör : Y:\2007KA~2\KAROT_~1\SELNKE~1\

Yapı Sahibi : SELİNKENT EVLERİ

Adres : YAKUPLU /B.ÇEKMECE

Katki : **

Kullanıldığı Yer: A-8 3.NORMAL KAT SEVİYE (LABNO:0163 KR)

Hazır Beton : **


Beton Cinsi : C-25

Numune Ebadi: 83 x 82 Silindir

Deney Sonuçları :

Nr.	Kesit cm2.	Hacim cm3.	Ağırlık gr.	Birim Ağır. kg/dm3	Yaş gün	Alınış Tarihi	Test Tarihi	Kırılma Yüğü kN.	Mukavemet N/mm2	Beton Sıc.
1	54.1	443.62	1022.	2.3		28/05/07	30/05/07	160	29.52	
2	54.1	443.67	1054.	2.35		28/05/07	30/05/07	140	25.94	
3	54.1	443.67	1044.	2.33		28/05/07	30/05/07	150	27.69	
Ortalama:								150	27.72	

Deney Grafiği

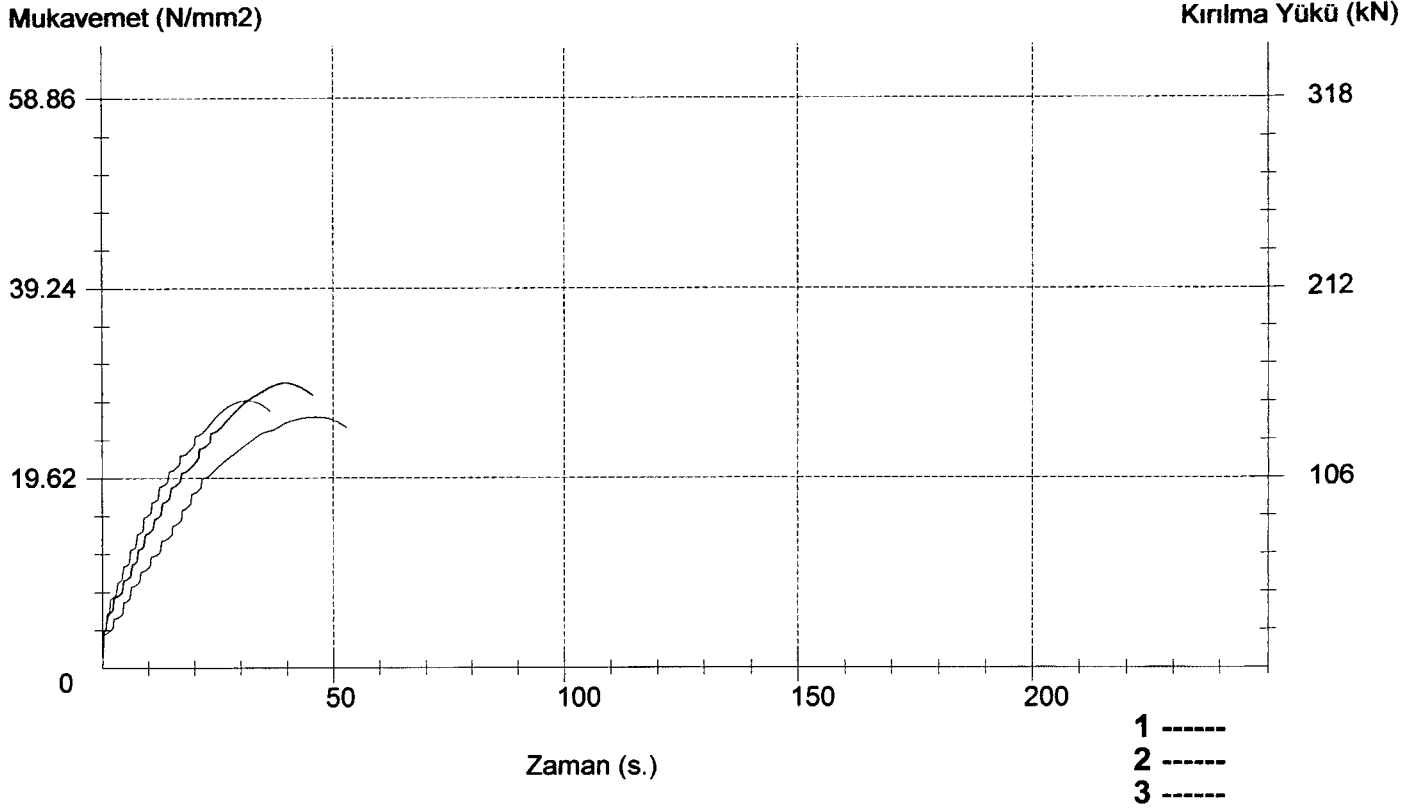

Açıklamalar:

Açıklama :

Deneyi Yapan

Mesut BOZKURT
İNŞ. MÜHENDİSİ

Onaylayan

Nazım AYDIN

İNŞ. MÜH.

Laboratuvar Denetçisi

Belge No: 5128

Not 1: Bu rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz.

Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir.

İLKE ARAŞTIRMA TEST MERKEZİ
İSTANBUL

Basınç Deneyi Raporu

Numune Bilgileri :

Rapor Tarihi : 30.05.2007

Klasör : X:\2007KA~2\KAROT_~1\SELNKE~1\

Yapı Sahibi : SELİNKENT EVLERİ

Adres : YAKUPLU/B.ÇEKMECE

Katkı : **

Kullanıldığı Yer: A-8 BLOK 4.NORMAL KAT SEVİYE (LABNO:0163 KR)

Hazır Beton : **


Beton Cinsi : C-25

Numune Ebadi: 83 x 82 Silindir

Deney Sonuçları :

Nr.	Kesit cm2.	Hacim cm3.	Ağırlık gr.	Birim Ağır. kg/dm3	Yaş gün	Alınış Tarihi	Test Tarihi	Kırılma Yüğü kN.	Mukavemet N/mm2	Beton Sıc.
1	54.1	443.67	1010.	2.28		28/05/07	30/05/07	148	27.37	
2	54.1	443.67	1029.	2.32		28/05/07	30/05/07	149	27.46	
3	54.1	443.67	1016.	2.29		28/05/07	30/05/07	187	34.62	
Ortalama:								161	29.82	

Deney Grafiği

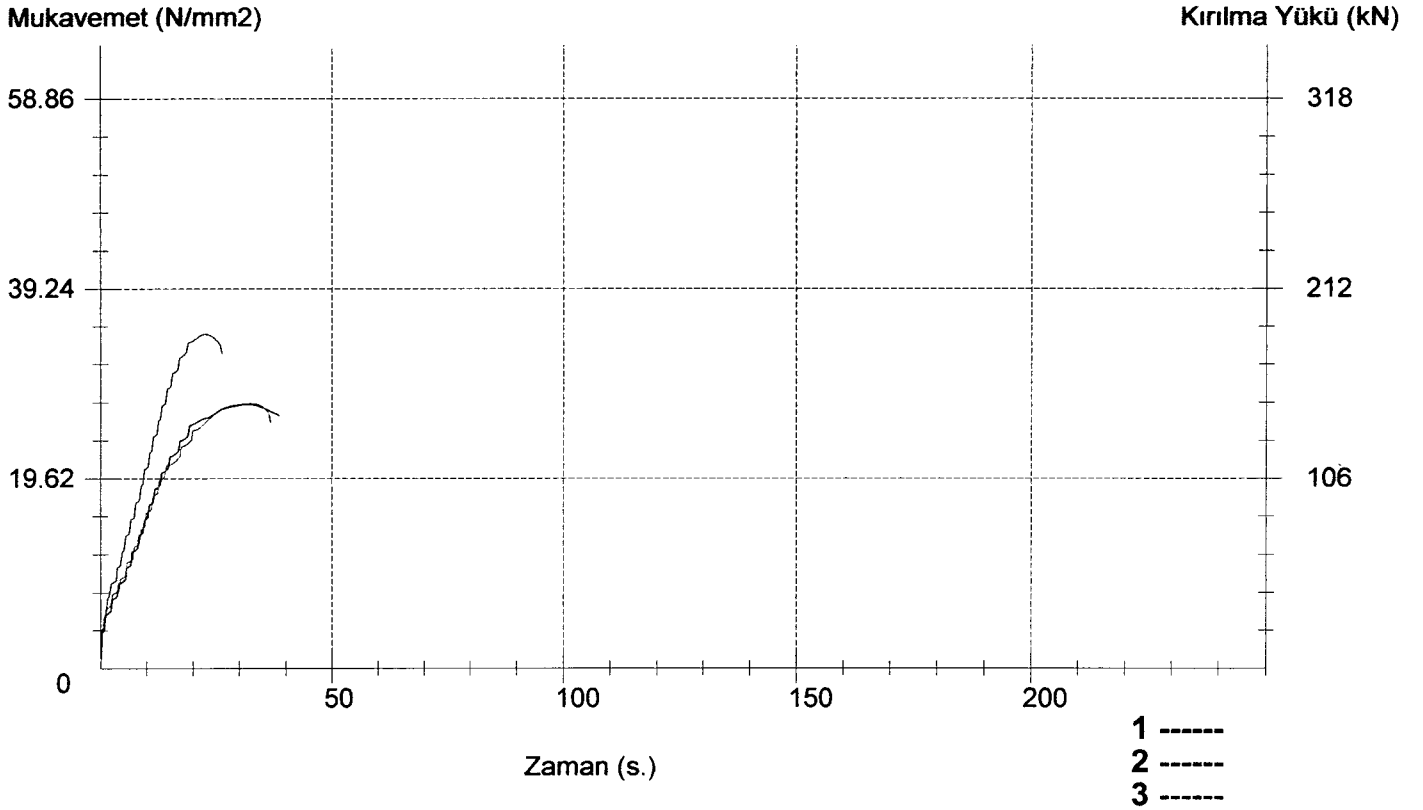

Açıklamalar:

Açıklama :

Deneyi Yapan

Mesut BOZKURT
İNŞ. MÜHENDİSİ

Onaylayan

Nazım AYDIN
İNŞ. MÜH.

Laboratuvar Denetçis.
Belge No: 5128

Not 1: Bu rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz.
Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir.

İLKE ARAŞTIRMA TEST MERKEZİ
İSTANBUL

Basınç Deneyi Raporu

Numune Bilgileri :

Rapor Tarihi : 30.05.2007

Klasör : X:\2007KA~2\KAROT_~1\SELNKE~1\

Yapı Sahibi : SELİNKENT EVLERİ

Adres : YAKUPLU/B.ÇEKMECE

Katkı : **

Kullanıldığı Yer: A-8 BLOK 5.NORMAL KAT SEVİYE (LABNO:0163 KR)

Hazır Beton : **


Beton Cinsi : C-25

Numune Ebadı: 83 x 82 Silindir

Deney Sonuçları :

Nr.	Kesit cm2.	Hacim cm3.	Ağırlık gr.	Birim Ağır. kg/dm3	Yaş gün	Alınış Tarihi	Test Tarihi	Kırılma Yüğü kN.	Mukavemet N/mm2	Beton Sıc.
1	54.1	443.62	1022.	2.3		28/05/07	30/05/07	150	27.75	
2	54.1	449.08	1046.	2.33		28/05/07	30/05/07	182	33.6	
3	54.1	449.08	1014.	2.29		28/05/07	30/05/07	144	26.67	
Ortalama:								159	29.34	

Deney Grafiğı

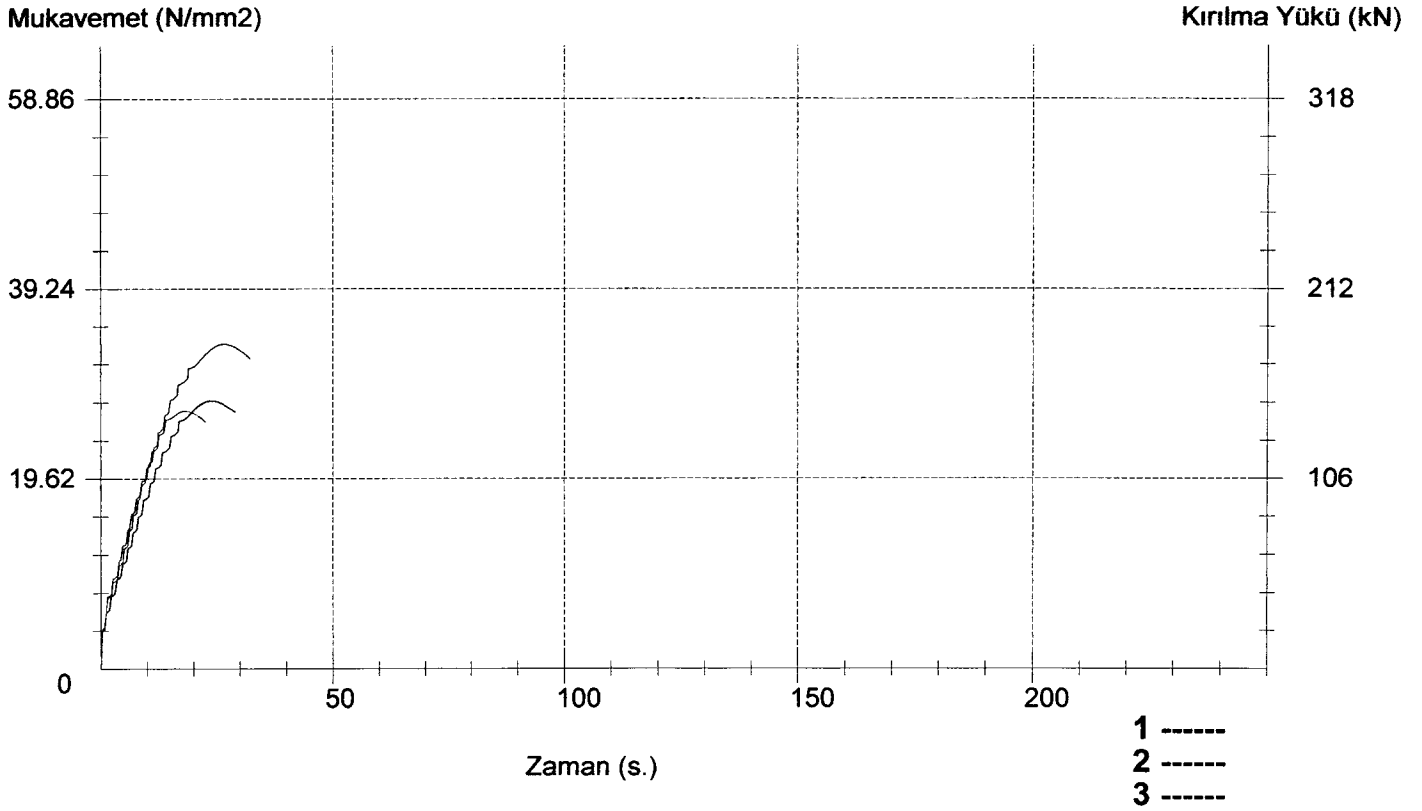

Açıklamalar:

Açıklama :

Deneyi Yapan

Mesut BOZKURT
İNŞ. MÜHENDİSİ

Onaylayan

Nazım AYDIN

İNŞ. MÜH.

Laboratuvar Denetçisi

Belge No: 5128

Not 1: Bu rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz, üzerinde değışiklik yapılamaz.

Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir.

İLKE ARAŞTIRMA TEST MERKEZİ
İSTANBUL

Basınç Deneyi Raporu

Numune Bilgileri :

Rapor Tarihi : 30.05.2007

Klasör : X:\2007KA~2\KAROT_~1\SELNKE~1\

Yapı Sahibi : SELİNKENT EVLERİ
Adres : YAKUPLU/B.ÇEKMECE
Katkı : **
Kullanıldığı Yer: A-8 BLOK 6.NORMAL KAT SEVİYE (LABNO:0163 KR)


Hazır Beton : **
Beton Cinsi : C-25

Numune Ebadı: 83 x 82 Silindir

Deney Sonuçları :

Nr.	Kesit cm2.	Hacim cm3.	Ağırlık gr.	Birim Ağır. kg/dm3	Yaş gün	Alınış Tarihi	Test Tarihi	Kırılma Yüğü kN.	Mukavemet N/mm2	Beton Sıc.
1	54.1	443.67	1020.	2.3		28/05/07	30/05/07	172	31.87	
2	54.1	443.67	1057.	2.35		28/05/07	30/05/07	201	37.21	
3	54.1	443.67	1053.	2.35		28/05/07	30/05/07	182	33.58	
Ortalama:								185	34.22	

Deney Grafiği

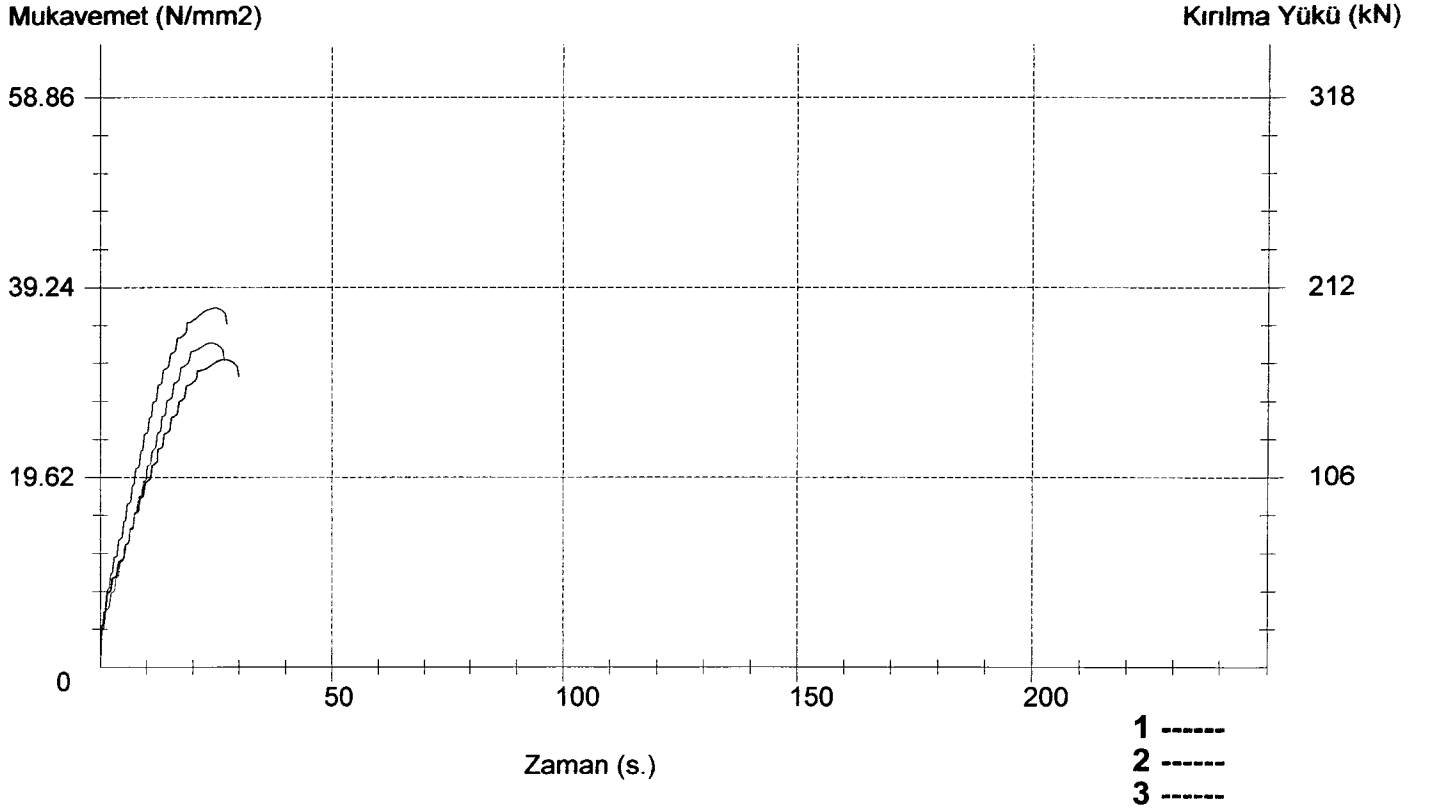

Açıklamalar:

Açıklama :

Deneyi Yapan

Mesut BOZKURT
İNŞ. MÜHENDİSİ

Onaylayan

Nazım AYDIN

İNŞ. MÜH.

Laboratuvar Denetçisi

Belge No: 5128

Not 1: Bu rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz.
Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir.




Yeni Mah Çimen Sok. No:24
Bağcılar/İSTANBUL
Tel:(0212) 630 85 40 - 630 44 18
Fax:(0212) 630 36 04

**BETON
TEST ÇEKİCİ
DENEY RAPORU
(İLKE Form No: DF.25)**



Belge No:57



Belge No
12 300 0086

Proje Dayanımı (C)	C-25	Deney Tarihi	28.05.2007
Deneyin Yapıldığı Yer	A8 BLOK TEMEL	Laboratuvar Kayıt No	0163-İST
Proje Adı	SELİNKENT EVLERİ	Rapor No	0163 KR
Müteahhit/Müşteri Firma	VATAN YAPI	Rapor Tarihi	30.05.2007

ÖLÇÜM YERİ VE BOYUTLARI

Sıra No	Betonarme Elemanın Adı	Beton Yaşı Gün	Vuruş Açısı (°)	(R) Geri Tepme Sayıları												R _{ort.}	Ortalama Basınç Dayanımı (N/mm ²)
1	1-2-a-b aksı temel	350	0	39	40	39	38	39	38	40	39	38	39	40	39	38	39.00
2	3-4-a-b aksı temel	350	0	40	39	38	39	37	40	39	38	39	40	39	38	38	39.00
3	1-2-c-d aksı temel	350	0	40	41	42	39	38	39	38	36	38	39	38	37	38	39.00
4	8-9-b-c aksı temel	350	0	39	38	37	39	38	40	39	41	40	41	39	40	39	41.00
5	4-5-a-b aksı temel	350	0	40	39	38	40	41	39	38	39	40	41	39	38	38	39.00
6	1-2-b-c aksı temel	350	0	39	38	39	40	39	38	41	40	39	38	39	40	38	39.00
7	6-7-c-d aksı temel	350	0	40	42	41	40	39	38	39	38	40	42	41	40	39	41.00
8	5-6-b-c aksı temel	350	0	39	38	40	39	38	40	41	39	38	40	39	38	38	39.00
9	6-7-b-c aksı temel	350	0	40	39	38	40	41	43	39	38	39	40	39	40	39	41.00

AÇIKLAMALAR:

1. Ortalama Eşdeğer (150x150x150 mm) Küp Mukavemeti: 30.14 N/mm²

2. Standart Sapma :0.5N/mm²

Not 1: N Tipi Prosect İsveç Malı Beton Test Çekici Üzerindeki Tablo Değeri Yaş Faktörü 0.76 Güvenlik Kat Sayısı İle Çarpılarak Dayanımları Belirlenmiştir.

Not 2: Deneyler 3260/ Eylül 1978 göre yapılmıştır.

HAZIRLAYAN:

Mesut BOZKURT
İNŞ. MÜHENDİSİ

ONAYLAYAN:

Nazım AYDIN
İnş. Müh.
Laboratuvar Denetçisi:
Belge No: 5128




Yeni Mah Çimen Sok. No:24
Bağcılar/İSTANBUL
Tel:(0212) 630 85 40 - 630 44 18
Fax:(0212) 630 36 04

**BETON
TEST ÇEKİCİ
DENEY RAPORU**
(İLKE Form No: DF.25)



Belge No:57



Belge No
12 300 0086

Proje Dayanımı (C)	C-25	Deney Tarihi	28.05.2007
Deneyin Yapıldığı Yer	A8 BLOK BODRUM KAT	Laboratuvar Kayıt No	0163-İST
Proje Adı	SELİNKENT	Rapor No	0163 KR
Müteahhit/Müşteri Firma	VATAN YAPI	Rapor Tarihi	30.05.2007

ÖLÇÜM YERİ VE BOYUTLARI

Sıra No	Betonarme Elemanın Adı	Beton Yaşı Gün	Vuruş Açısı (°)	(R) Geri Tepme Sayıları												R _{ort}	Ortalama Basınç Dayanımı (N/mm ²)
1	1-A AKSI PERDE	300	0	39	40	39	40	45	42	41	42	41	40	39	40	40	43.00
2	2-A AKSI PERDE	300	0	41	42	40	42	39	42	39	41	41	42	43	39	40	43.00
3	9-A AKSI PERDE	300	0	44	42	43	41	42	43	40	42	43	41	41	42	41	44.00
4	9-B AKSI PERDE	300	0	43	42	41	40	43	42	41	42	43	41	42	40	41	44.00
5	9-D AKSI PERDE	300	0	42	43	41	40	42	43	42	41	42	43	42	44	42	46.00
6	1-D AKSI PERDE	300	0	40	42	40	41	40	41	40	41	41	44	42	41	40	43.00
7	2-D AKSI KOLON	300	0	41	42	40	42	41	39	40	39	41	40	39	40	40	43.00
8	9-D AKSI KOLON	300	0	40	42	41	43	41	40	40	39	39	40	42	41	40	43.00
9	8-C AKSI KOLON	300	0	39	40	41	42	40	42	41	40	39	38	41	40	39	41.00

AÇIKLAMALAR:

1. Ortalama Eşdeğer (150x150x150 mm) Küp Mukavemeti: 33.7 N/mm²

2. Standart Sapma :0.86N/mm²

Not 1: N Tipi Prosect İsveç Malı Beton Test Çekici Üzerindeki Tablo Değeri Yaş Faktörü 0.780 Güvenlik Kat Sayısı İle Çarpılarak Dayanımları Belirlenmiştir.

Not 2: Deneyler 3260/ Eylül 1978 göre yapılmıştır.

HAZIRLAYAN:

Mesut BOZKURT
İNG. MÜHENDİSİ

ONAYLAYAN:

Nazım AYDIN
Şube Müdürü
Nazım AYDIN
İng. Müh
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128



Yeni Mah Çimen Sok. No:24
Bağcılar/İSTANBUL
Tel:(0212) 630 85 40 - 630 44 18
Fax:(0212) 630 36 04

**BETON
TEST ÇEKİCİ
DENEY RAPORU**
(İLKE Form No: DF.25)



Belge No:57



Belge No
12 300 0086

Proje Dayanımı (C)	C-25	Deney Tarihi	28.05.2007
Deneyin Yapıldığı Yer	A8 BLOK ZEMİN KAT	Laboratuvar Kayıt No	163KR
Proje Adı	SELİNKENT	Rapor No	0163 KR
Müteahhit/Müşteri Firma	VATAN YAPI	Rapor Tarihi	30.05.2007

ÖLÇÜM YERİ VE BOYUTLARI

Sıra No	Betonarme Elemanın Adı	Beton Yaşı Gün	Vuruş Açısı (°)	(R) Geri Tepme Sayıları												R _{ort.}	Ortalama Basınç Dayanımı (N/mm ²)
1	1-A AKSI KOLON	250	0	42	41	42	43	41	42	43	41	42	41	43	42	41	44.00
2	2-A AKSI KOLON	250	0	43	42	41	42	43	41	42	43	41	42	41	40	41	44.00
3	6-A AKSI KOLON	250	0	42	41	42	41	43	42	41	42	43	41	40	41	41	44.00
4	9-B AKSI KOLON	250	0	41	42	42	43	41	42	41	40	43	42	40	41	42	46.00
5	9-C AKSI KOLON	250	0	40	42	43	42	41	42	41	40	42	41	42	41	41	44.00
6	4-D AKSI KOLON	250	0	41	42	40	43	42	41	40	42	41	40	42	41	42	46.00
7	2-D AKSI KOLON	250	0	40	42	41	40	43	41	42	40	42	41	40	42	41	44.00
8	8-D AKSI KOLON	250	0	41	42	41	40	43	42	41	40	41	40	39	38	41	44.00
9	6-C AKSI KOLON	250	0	40	39	40	40	41	40	42	41	40	39	38	40	40	43.00

AÇIKLAMALAR:

1. Ortalama Eşdeğer (150x150x150 mm) Küp Mukavemeti: 36.35 N/mm²

2. Standart Sapma :0.6N/mm²

Not 1: N Tipi Prosect İsveç Malı Beton Test Çekici Üzerindeki Tablo Değeri Yaş Faktörü 0.820 Güvenlik Kat Sayısı İle Çarpılarak Dayanımları Belirlenmiştir.

Not 2: Deneyler 3260/ Eylül 1978 göre yapılmıştır.

HAZIRLAYAN:

Mesut BOZKURT
İNŞ. MÜHENDİSİ

ONAYLAYAN:

Nazım AYDIN
İnş. Müh.
Laboratuvar Denetçisi:
Belge No 5128



Yeni Mah Çimen Sok. No:24
Bağcılar/İSTANBUL
Tel:(0212) 630 85 40 - 630 44 18
Fax:(0212) 630 36 04

**BETON
TEST ÇEKİCİ
DENEY RAPORU
(İLKE Form No: DF.25)**



Belge No:57



Belge No
12 300 0086

Proje Dayanımı (C)	C-25	Deney Tarihi	28.05.2007
Deneyin Yapıldığı Yer	A8 BLOK 1.KAT	Laboratuvar Kayıt No	0163-İST
Proje Adı	SELİNKENT KOOP	Rapor No	0163 KR
Müteahhit/Müşteri Firma	VATAN YAPI	Rapor Tarihi	30.05.2007

ÖLÇÜM YERİ VE BOYUTLARI

Sıra No	Betonarme Elemanın Adı	Beton Yaşı Gün	Vuruş Açısı (°)	(R) Geri Tepme Sayıları												R _{ort}	Ortalama Basınç Dayanımı (N/mm ²)
1	1-A AKSI KOLON	200	0	41	40	39	38	41	39	40	39	40	39	38	38	39	41.00
2	3-A AKSI KOLON	200	0	38	41	40	39	41	40	41	39	41	40	39	40	39	41.00
3	7-A AKSI KOLON	200	0	40	42	41	40	39	40	39	38	39	40	41	40	40	43.00
4	9-A AKSI KOLON	200	0	40	42	41	40	39	38	39	40	41	39	40	39	39	41.00
5	8-A AKSI KOLON	200	0	39	38	39	40	41	42	39	40	39	38	40	39	40	43.00
6	7-C AKSI KOLON	200	0	40	38	41	39	40	40	41	38	40	39	38	39	39	41.00
7	1-C AKSI KOLON	200	0	39	40	39	38	40	39	40	41	42	40	39	38	40	43.00
8	4-D AKSI KOLON	200	0	40	41	40	39	38	41	40	39	38	39	40	41	39	41.00
9	9-D AKSI KOLON	200	0	41	40	39	38	39	41	40	39	38	41	40	39	39	41.00

AÇIKLAMALAR:

1. Ortalama Eşdeğer (150x150x150 mm) Küp Mukavemeti: 35.8N/mm²

2. Standart Sapma :0.5N/mm²

Not 1: N Tipi Prosect İsveç Mah Beton Test Çekici Üzerindeki Tablo Değeri Yaş Faktörü 0.860 Güvenlik Kat Sayısı İle Çarpılarak Dayanımları Belirlenmiştir.

Not 2: Deneyler 3260/ Eylül 1978 göre yapılmıştır.

HAZIRLAYAN:

Mesut BOZKURT
İNŞ. MÜHENDİSİ

ONAYLAYAN:

Nazım AYDIN

İnş. Müh.
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128



İLKE
ARASTIRMA & TEST MERKEZİ

Yeni Mah Çimen Sok. No:24
Bağcılar/İSTANBUL
Tel:(0212) 630 85 40 - 630 44 18
Fax:(0212) 630 36 04

**BETON
TEST ÇEKİCİ
DENEY RAPORU
(İLKE Form No: DF.25)**



Belge No:57



Belge No
12 300 0086

Proje Dayanımı (C)	C-25	Deney Tarihi	28.05.2007
Deneyin Yapıldığı Yer	A8 BLOK 2.KAT	Laboratuvar Kayıt No	0163-İST
Proje Adı	SELİNKENT	Rapor No	0163 KR
Müteahhit/Müşteri Firma	VATAN YAPI	Rapor Tarihi	30.05.2007

ÖLÇÜM YERİ VE BOYUTLARI

Sıra No	Betonarme Elemanın Adı	Beton Yaşı Gün	Vuruş Açısı (°)	(R) Geri Tepme Sayıları												R _{ort.}	Ortalama Basınç Dayanımı (N/mm ²)
1	2-A AKSI KOLON	180	0	33	34	35	36	35	36	35	36	34	35	36	38	35	34.00
2	8-C AKSI KOLON	180	0	34	36	35	38	36	35	34	36	38	36	35	36	35	34.00
3	1-C AKSI KOLON	180	0	36	38	37	36	35	38	36	35	36	35	34	36	35	34.00
4	1-D AKSI KOLON	180	0	33	35	36	38	36	35	36	34	36	35	36	35	35	34.00
5	2-D AKSI KOLON	180	0	33	35	36	38	36	35	36	34	36	35	36	32	35	34.00
6	8-D AKSI KOLON	180	0	33	30	32	35	36	32	30	32	33	32	34	32	33	30.00
7	6-D AKSI KOLON	180	0	33	32	34	32	33	32	35	32	33	32	30	32	32	28.00
8	4-D AKSI KOLON	180	0	32	32	35	33	32	30	32	33	32	31	33	32	32	28.00
9	8-A AKSI KOLON	180	0	33	35	32	30	32	35	35	32	33	32	31	30	33	30.00

AÇIKLAMALAR:

1. Ortalama Eşdeğer (150x150x150 mm) Küp Mukavemeti: 27.9N/mm²

2. Standart Sapma :1.36N/mm²

Not 1: N Tipi Prosect İsveç Mah Beton Test Çekici Üzerindeki Tablo Değeri Yaş Faktörü 0.878 Güvenlik Kat Sayısı İle Çarpılarak Dayanımları Belirlenmiştir.

Not 2: Deneyler 3260/ Eylül 1978 göre yapılmıştır.

HAZIRLAYAN:

Mesut BOZKURT
İNS. MÜHENDİSİ

ONAYLAYAN:


Nazım AYDIN

İnş. Müh.
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128



Yeni Mah Çimen Sok. No:24
Bağcılar/İSTANBUL
Tel:(0212) 630 85 40 - 630 44 18
Fax:(0212) 630 36 04

**BETON
TEST ÇEKİCİ
DENEY RAPORU**
(İLKE Form No: DF.25)



Belge No:57



Belge No
12 300 0086

Proje Dayanımı (C)	C-25	Deney Tarihi	28.05.2007
Deneyin Yapıldığı Yer	A8 BLOK 3.KAT	Laboratuvar Kayıt No	0163-İST
Proje Adı	SELİNKENT	Rapor No	0163 KR
Müteahhit/Müşteri Firma	VATAN YAPI	Rapor Tarihi	30.05.2007

ÖLÇÜM YERİ VE BOYUTLARI

Sıra No	Betonarme Elemanın Adı	Beton Yaşı Gün	Vuruş Açısı (°)	(R) Geri Tepme Sayıları												R _{ort.}	Ortalama Basınç Dayanımı (N/mm ²)
1	3-A AKSI KOLON	160	0	34	35	36	32	35	32	33	35	35	34	35	32	33	30.00
2	8-A AKSI KOLON	160	0	33	32	35	32	31	33	32	35	34	35	32	33	32	28.00
3	9-A AKSI KOLON	160	0	34	35	36	35	33	35	34	36	35	36	35	35	33	30.00
4	8-C AKSI KOLON	160	0	33	35	34	36	32	35	32	35	33	35	34	32	33	30.00
5	2-D AKSI KOLON	160	0	32	35	36	35	32	34	35	36	32	36	33	35	33	30.00
6	6-D AKSI KOLON	160	0	33	32	35	32	34	35	32	33	35	36	32	35	33	30.00
7	9-D AKSI KOLON	160	0	32	31	32	32	30	33	32	35	32	35	36	33	32	28.00
8	8-D AKSI KOLON	160	0	32	33	32	33	32	35	32	36	35	32	32	33	32	28.00
9	6-A AKSI KOLON	160	0	33	32	35	32	35	32	33	32	30	32	35	35	33	30.00

AÇIKLAMALAR:

1. Ortalama Eşdeğer (150x150x150 mm) Küp Mukavemeti: 26.25N/mm²

2. Standart Sapma :0.5N/mm²

Not 1: N Tipi Prosect İsveç Mah Beton Test Çekici Üzerindeki Tablo Değeri Yaş Faktörü 0.895 Güvenlik Kat Sayısı İle Çarpılarak Dayanımları Belirlenmiştir.

Not 2: Deneyler 3260/ Eylül 1978 göre yapılmıştır.

HAZIRLAYAN:

Mesut BOZKUPT
İNS. MÜHENDİSİ

ONAYLAYAN:


Nazım AYDIN

İnş. Müh
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128



Yeni Mah Çimen Sok. No:24
Bağcılar/İSTANBUL
Tel:(0212) 630 85 40 - 630 44 18
Fax:(0212) 630 36 04

**BETON
TEST ÇEKİCİ
DENEY RAPORU**
(İLKE Form No: DF.25)



Belge No:57



Belge No
12 300 0086

Proje Dayanımı (C)	C-25	Deney Tarihi	28.05.2007
Deneyin Yapıldığı Yer	A8 blok 4.KAT	Laboratuvar Kayıt No	0163-İST
Proje Adı	SELİNKENT	Rapor No	0163 KR
Müteahhit/Müşteri Firma	VaTAN YAPI	Rapor Tarihi	30.05.2007

ÖLÇÜM YERİ VE BOYUTLARI

Sıra No	Betonarme Elemanın Adı	Beton Yaşı Gün	Vuruş Açısı (°)	(R) Geri Tepme Sayıları												R _{ort.}	Ortalama Basınç Dayanımı (N/mm ²)
1	1-A AKSI KOLON	140	0	33	32	34	35	36	35	32	33	35	32	34	33	33	30.00
2	1-C AKSI KOLON	140	0	32	35	32	33	35	32	34	33	35	36	35	34	34	32.00
3	3-C AKSI KOLON	140	0	33	35	36	32	35	34	35	36	35	36	35	32	33	30.00
4	9-A AKSI KOLON	140	0	34	35	36	32	35	36	35	32	33	35	32	36	34	32.00
5	9-C AKSI KOLON	140	0	33	32	35	32	34	32	33	35	32	33	34	35	33	30.00
6	9-D AKSI KOLON	140	0	34	32	33	35	32	32	36	32	34	36	35	32	34	32.00
7	8-C AKSI KOLON	140	0	33	32	34	35	36	32	35	32	34	32	33	35	33	30.00
8	6-D AKSI KOLON	140	0	32	33	32	35	32	35	36	32	35	32	33	35	33	30.00
9	8-A AKSI KOLON	140	0	35	32	34	32	35	36	32	35	36	35	32	34	33	30.00

AÇIKLAMALAR:

1. Ortalama Eşdeğer (150x150x150 mm) Küp Mukavemeti: 28.03 N/mm²

2. Standart Sapma :0.5N/mm²

Not 1: N Tipi Prosect İsveç Malı Beton Test Çekici Üzerindeki Tablo Değeri Yaş Faktörü 0.914 Güvenlik Kat Sayısı İle Çarpılarak Dayanımları Belirlenmiştir.

Not 2: Deneyler 3260/ Eylül 1978 göre yapılmıştır.

HAZIRLAYAN:

Mesut BOZKURT
İNŞ.MÜHENDİSİ

ONAYLAYAN:

Nazım AYDIN
Şube Müdürü

Nazım AYDIN

İnş. Müh.
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128



Yeni Mah Çimen Sok. No:24
Bağcılar/İSTANBUL
Tel:(0212) 630 85 40 - 630 44 18
Fax:(0212) 630 36 04

**BETON
TEST ÇEKİCİ
DENEY RAPORU**
(İLKE Form No: DF.25)



Belge No:57



Belge No
12 300 0086

Proje Dayanımı (C)	C-25	Deney Tarihi	28.05.2007
Deneyin Yapıldığı Yer	A8 blok 5.KAT	Laboratuvar Kayıt No	0163-İST
Proje Adı	SELİNKENT	Rapor No	0163 KR
Müteahhit/Müşteri Firma	VATAN YAPI	Rapor Tarihi	30.05.2007

ÖLÇÜM YERİ VE BOYUTLARI

Sıra No	Betonarme Elemanın Adı	Beton Yaşı Gün	Vuruş Açısı (°)	(R) Geri Tepme Sayıları												R _{ort}	Ortalama Basınç Dayanımı (N/mm ²)
1	1-A AKSI KOLON	120	0	34	33	32	35	32	34	35	36	32	33	32	35	33	30.00
2	6-A AKSI KOLON	120	0	32	32	33	35	32	35	32	35	32	33	32	33	32	28.00
3	9-A AKSI KOLON	120	0	34	32	35	36	32	35	32	36	32	35	32	36	33	30.00
4	9-B AKSI KOLON	120	0	33	32	32	33	32	31	32	33	34	32	33	35	33	30.00
5	8-C AKSI KOLON	120	0	35	32	33	35	32	35	32	33	34	32	35	32	32	28.00
6	6-D AKSI KOLON	120	0	34	35	32	35	33	33	32	35	31	32	31	30	33	30.00
7	4-D AKSI KOLON	120	0	32	33	32	35	32	30	33	32	31	33	35	32	32	28.00
8	1-C AKSI KOLON	120	0	33	36	35	32	35	35	33	36	35	32	33	36	34	32.00
9	3-C AKSI KOLON	120	0	32	33	35	32	31	32	33	32	31	32	33	35	32	28.00

AÇIKLAMALAR:

1. Ortalama Eşdeğer (150x150x150 mm) Küp Mukavemeti: 27.33 N/mm²

2. Standart Sapma :0.707N/mm²

Not 1: N Tipi Prosect İsveç Malı Beton Test Çekici Üzerindeki Tablo Değeri Yaş Faktörü 0.932 Güvenlik Kat Sayısı İle Çarpılarak Dayanımları Belirlenmiştir.

Not 2: Deneyler 3260/ Eylül 1978 göre yapılmıştır.

HAZIRLAYAN:

Mesut BOZKURT
İNS. MÜHENDİSİ

ONAYLAYAN:

(Signature)

Nazım AYDIN

İnş. Müh.
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128



İLKE
ARASTIRMA & TEST MERKEZİ

Yeni Mah Çimen Sok. No:24
Bağcılar/İSTANBUL
Tel:(0212) 630 85 40 - 630 44 18
Fax:(0212) 630 36 04

**BETON
TEST ÇEKİCİ
DENEY RAPORU
(İLKE Form No: DF.25)**



Belge No:57



Belge No
12 300 0086

Proje Dayanımı (C)	C-25	Deney Tarihi	28.05.2007
Deneyin Yapıldığı Yer	A8 blok 6.KAT	Laboratuvar Kayıt No	0163-İST
Proje Adı	SELİNKENT	Rapor No	0163 KR
Müteahhit/Müşteri Firma	VATAN YAPI	Rapor Tarihi	30.05.2007

ÖLÇÜM YERİ VE BOYUTLARI

Sıra No	Betonarme Elemanın Adı	Beton Yaşı Gün	Vuruş Açısı (°)	(R) Geri Tepme Sayıları												R _{ort}	Ortalama Basınç Dayanımı (N/mm ²)
1	1-A AKSI KOLON	100	0	36	35	36	35	36	38	36	38	36	38	37	39	35	34.00
2	9-D AKSI KOLON	100	0	36	35	36	38	36	35	36	35	36	38	36	35	35	34.00
3	8-D AKSI KOLON	100	0	35	34	36	35	34	35	36	35	34	36	35	36	34	32.00
4	4-C AKSI KOLON	100	0	35	36	34	35	36	35	34	33	35	36	35	36	34	32.00
5	6-C AKSI KOLON	100	0	34	35	36	35	34	36	35	33	35	36	34	36	34	32.00
6	2-D AKSI KOLON	100	0	33	35	36	34	35	33	35	34	35	33	35	34	33	30.00
7	2-A AKSI KOLON	100	0	34	35	36	35	33	35	32	35	36	34	35	36	34	32.00
8	4-5-B AKSI PERDE	100	0	32	33	35	32	35	36	35	32	35	33	34	36	33	30.00
9	1-D AKSI KOLON	100	0	35	32	33	35	34	35	36	32	35	33	34	35	34	32.00

AÇIKLAMALAR:

1. Ortalama Eşdeğer (150x150x150 mm) Küp Mukavemeti: 30 N/mm²

2. Standart Sapma :0.707N/mm²

Not 1: N Tipi Prosect İsveç Malı Beton Test Çekici Üzerindeki Tablo Değeri Yaş Faktörü 0.95 Güvenlik Kat Sayısı İle Çarpılarak Dayanımları Belirlenmiştir.

Not 2: Deneyler 3260/ Eylül 1978 göre yapılmıştır.

HAZIRLAYAN:

Mesut BOZKUPT
İNS. MÜHENDİSİ

ONAYLAYAN:


Nazım AYDI

İnş. Müh.
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128

Date / Time: 2007-05-30 12:21:55

SSN: 19205009


[mm]

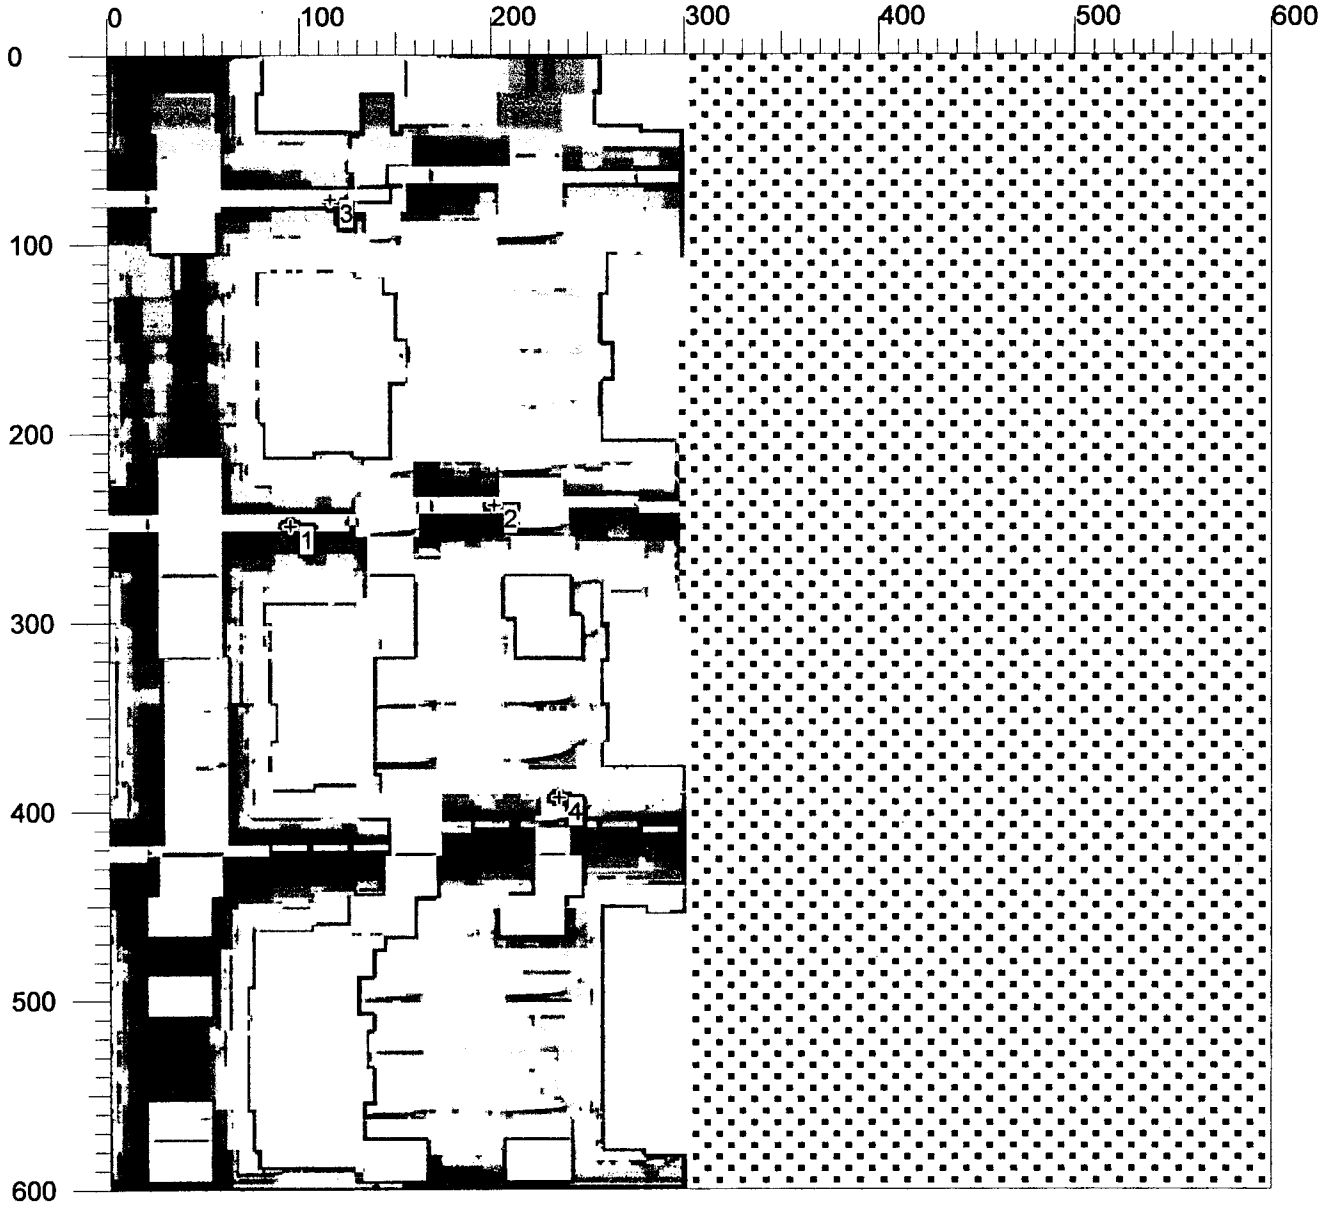


Customer: SELİNEVLER/VATAN YAPI

Location: A8 BLOK BODRUM KAT 4-F AKSI KOLON'ator:

Comment:



Ayhan BOZKURT
İnşaat Teknikeri



Nazım AYDIN
İnş. Müh.
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128

Imagescan:

FS001933.XFF

Point:	x: [mm]	y: [mm]	Cov.: [mm]	Bar:	Orientation:	Usage:
1	96	251	57	10mm	Horizontal	Measurement
2	203	240	56	10mm	Horizontal	Measurement
3	117	77	60	10mm	Horizontal	Measurement
4	236	396	68	16mm	Vertical	Measurement


Aynur BULUT KURT
İnşaat Teknikeri


Nazım AYDIN
İnş. Müh.
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128

Date / Time: 2007-05-30 12:21:19

SSN: 19205009


[mm]




Customer: SELİNEVLER/VATAN YAPI

Location: A8 BLOK BODRUM KAT 4-F AKSI KOLONator:

Comment:



Aynur BOZKURT
İnşaat Teknikeri



Nazım AYDIN
İnş. Müh.
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128

File Storage: C:\Documents and Settings\reyhan\Desktop\selin evleri\selin evleri\FS001932.XFF


Project: SELİNEVLER

Imagescan:

FS001932.XFF

Point:	x: [mm]	y: [mm]	Cov.: [mm]	Bar:	Orientation:	Usage:
1	42	181	31	16mm	Vertical	Measurement
2	343	181	36	16mm	Vertical	Measurement
3	567	69	37	10mm	Horizontal	Measurement
4	508	417	35	16mm	Vertical	Measurement


Aynur BOZKURT
İnşaat Teknikeri


Nazım AYDIN
İnş. Müh.
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128

Date / Time: 2007-05-30 12:22:43

SSN: 19205009


[mm]




Customer: SELİNEVLER/VATAN YAPI

Location: A8 BLOK ZEMİN KAT 4-G AKSI KOLONberator:

Comment:


Aynur BUZKURT
İnşaat Teknikeri



Nazım AYDIN


İnş. Müh.
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128

Imagescan:

FS001934.XFF

Point:	x: [mm]	y: [mm]	Cov.: [mm]	Bar:	Orientation:	Usage:
1	246	585	15	10mm	Horizontal	Measurement
2	196	267	31	16mm	Vertical	Measurement
3	383	224	34	16mm	Vertical	Measurement


Aynur BOZKURT
İnşaat Teknikeri


Nazım AYDIN
İnş. Müh.
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128


File Storage: C:\Documents and Settings\reyhan\Desktop\selin evleri\selin evleri\FS001934.XFF

Project: SELİNEVLER/VATAN YAPI

Date / Time: 2007-05-30 12:37:52

SSN: 19205009

[mm]

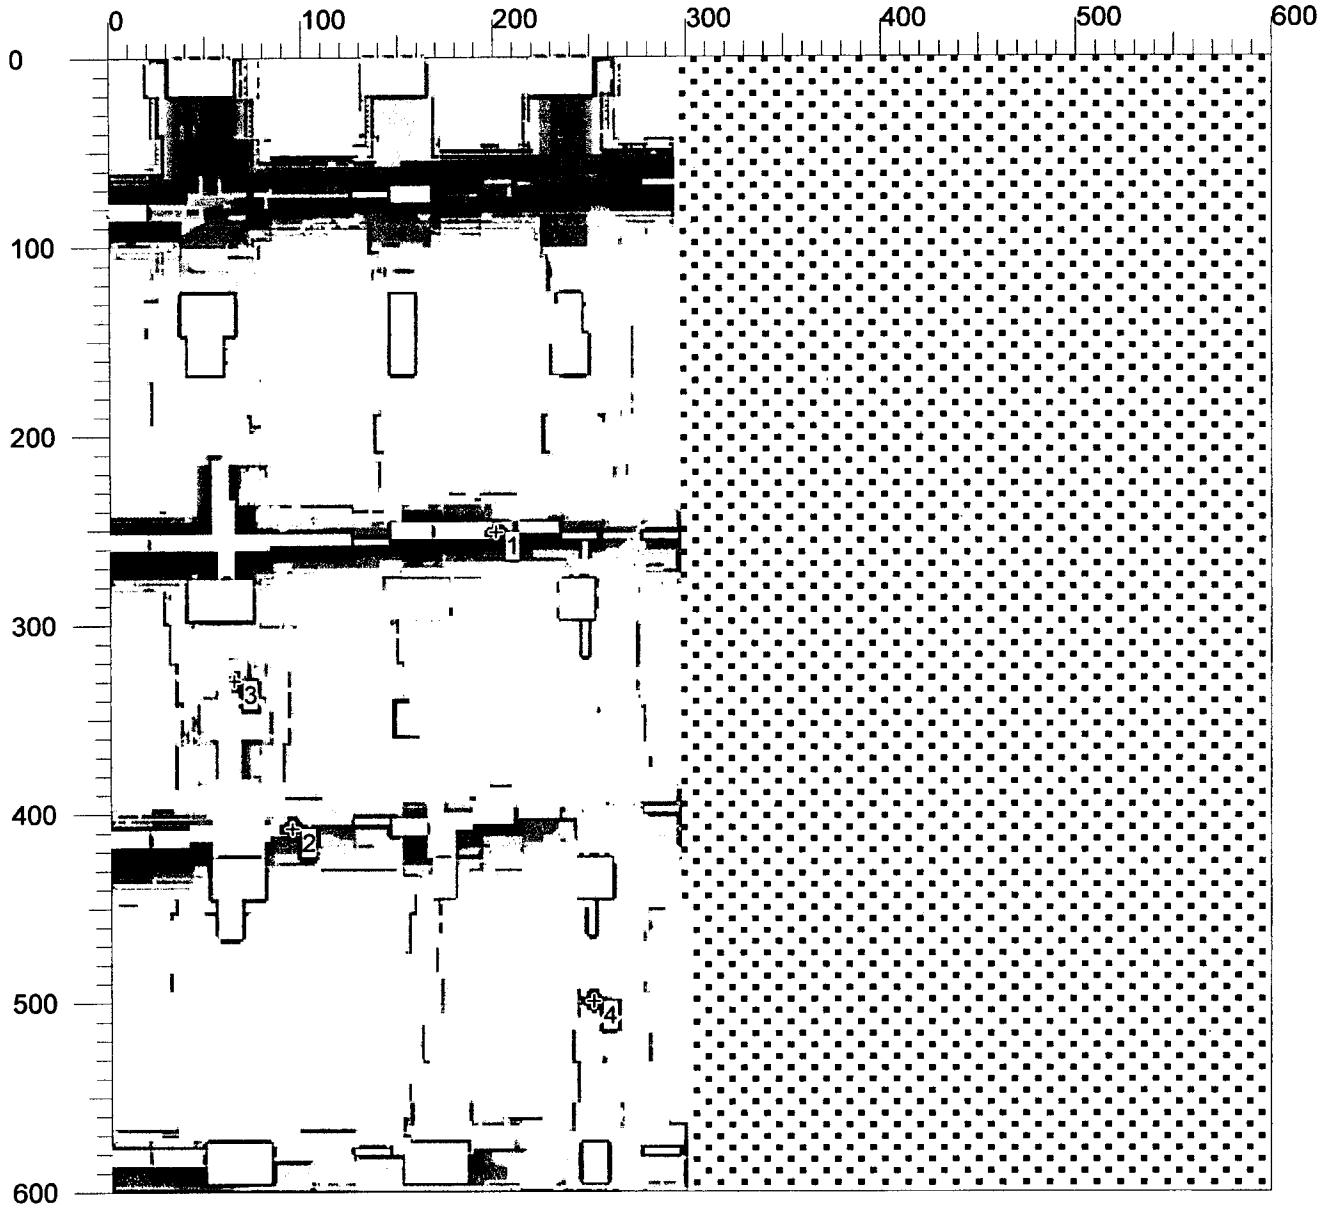

Customer: SELİNEVLER/VATAN YAPI

Location: A8 BLOK ZEMİN KAT 4-G AKSI KOLON


Comment:


Aynur BOZKURT
İnşaat Teknikeri
Nazım AYDIN
İnş. Müh.
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128

Imagescan:

FS001946.XFF

Point:	x: [mm]	y: [mm]	Cov.: [mm]	Bar:	Orientation:	Usage:
1	203	253	25	10mm	Horizontal	Measurement
2	96	411	28	10mm	Horizontal	Measurement
3	66	331	31	16mm	Vertical	Measurement
4	253	503	45	16mm	Vertical	Measurement


Aynur BÖKÜRT
İnşaat Teknikeri



Nazım AYDIN
İnş. Müh.
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128


File Storage: C:\Documents and Settings\reyhan\Desktop\selin evleri\selin evleri\FS001946.XFF

Project: SELİNEVLER

Date / Time: 2007-05-30 15:09:27

SSN: 19205009


[mm]

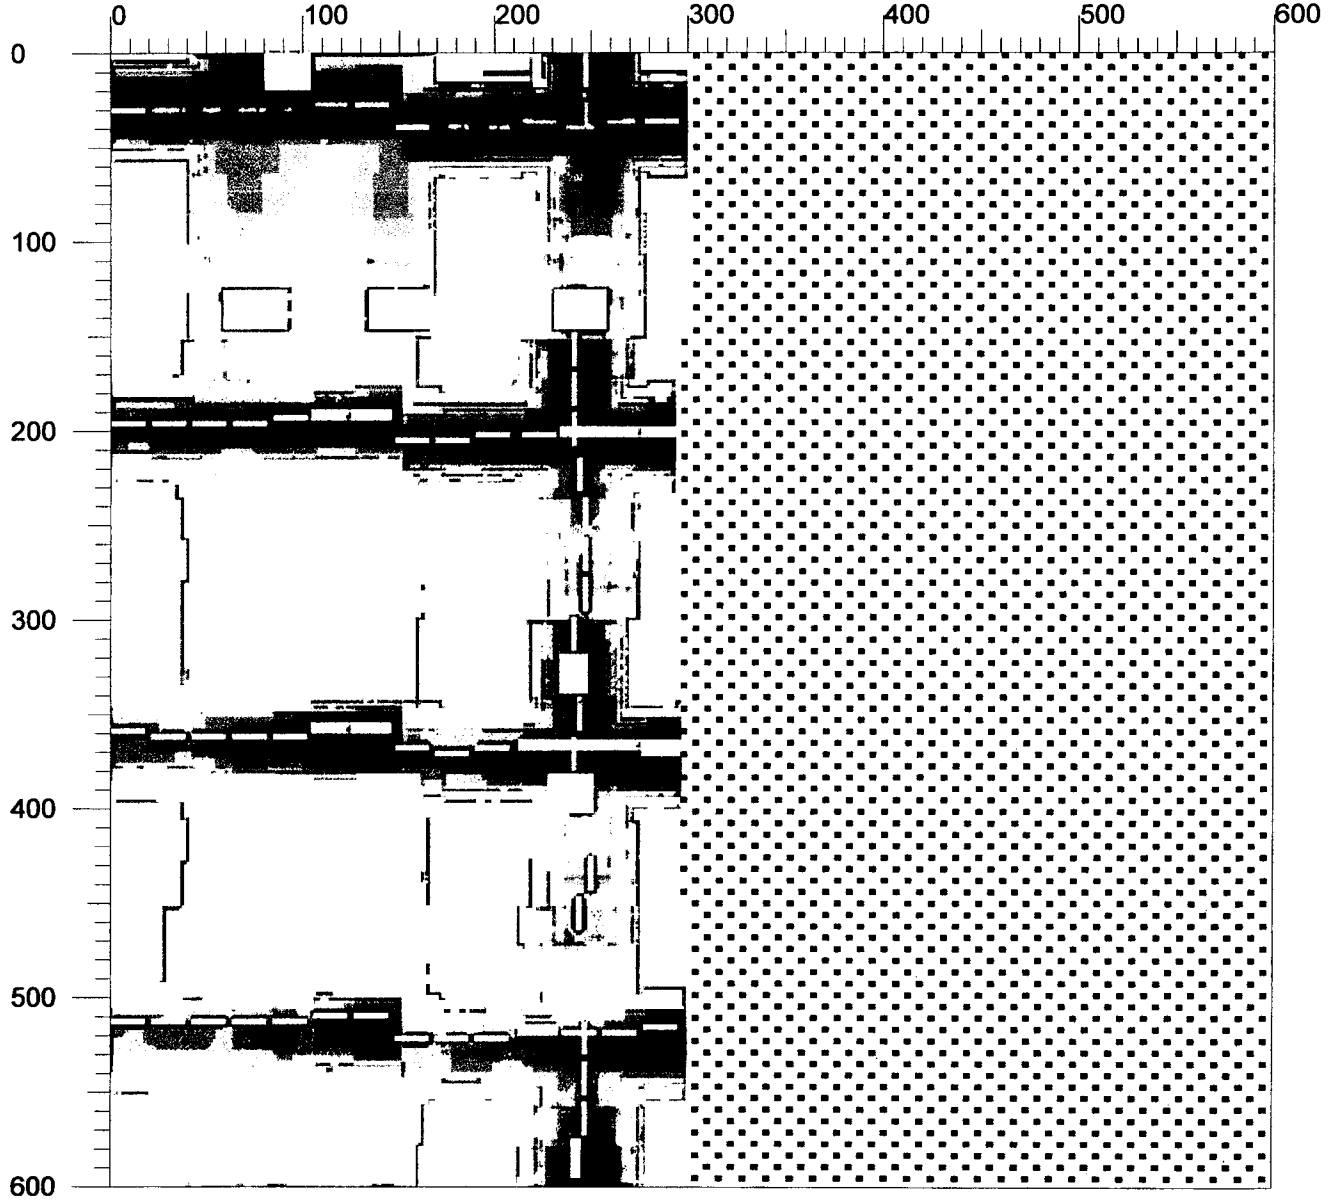


Customer: SELİNEVLER/VATAN YAPI

Location: A8 BLOK 1,KAT 4-A AKSI PERDE KOLONrator: ---

Comment:



Aynur BOZKURT
İnşaat Teknikeri




Nazım AYDIN

İnş. Müh.
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128

Date / Time: 2007-05-30 12:45:40

SSN: 19205009

[mm]

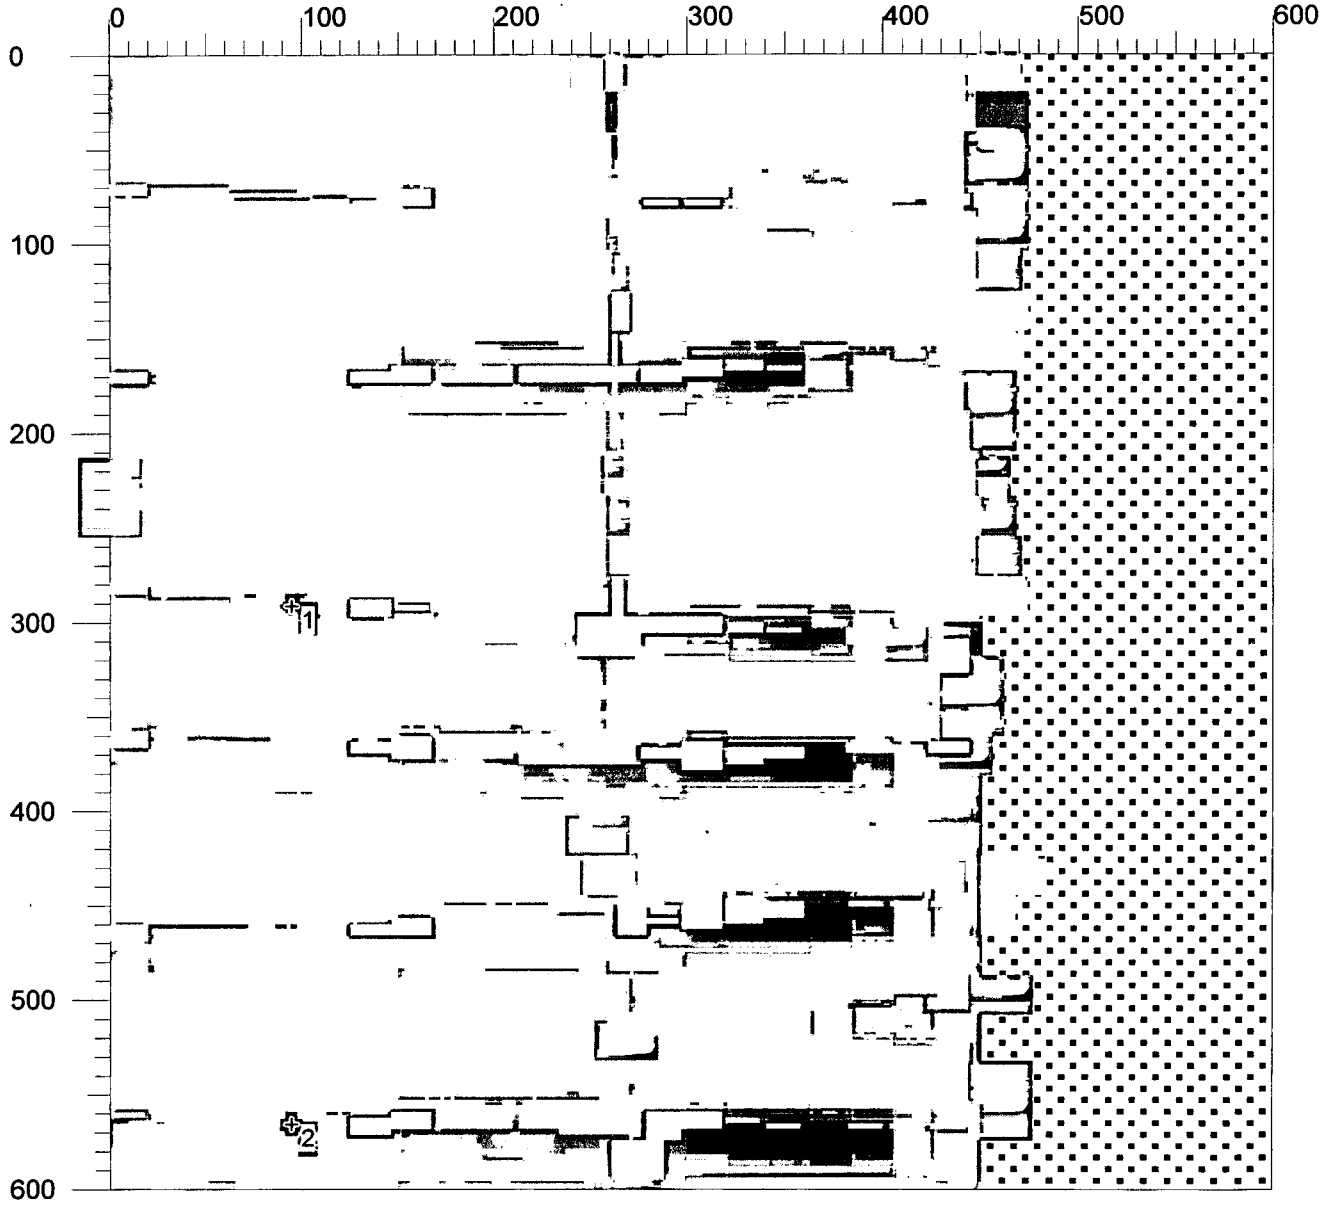


Customer: SELINEVLER/VATAN YAPI

Location: A8 BLOK 1,KAT 4-E AKSI PERDE KOLONrator: ---

Comment:



Ayupur BOZKURT
Inşaat Teknikeri


Nazım AYDIN
İnş. Müh.
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128

imagescan:

FS001952.XFF

Point:	x: [mm]	y: [mm]	Cov.: [mm]	Bar:	Orientation:	Usage:
1	96	293	33	10mm	Horizontal	Measurement
2	96	569	26	10mm	Horizontal	Measurement



Aynur BOZKURT
İnşaat Teknikeri




Nazım AYDIN
İnş. Müh.

Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128

Date / Time: 2007-05-30 12:43:39

SSN: 19205009


[mm]

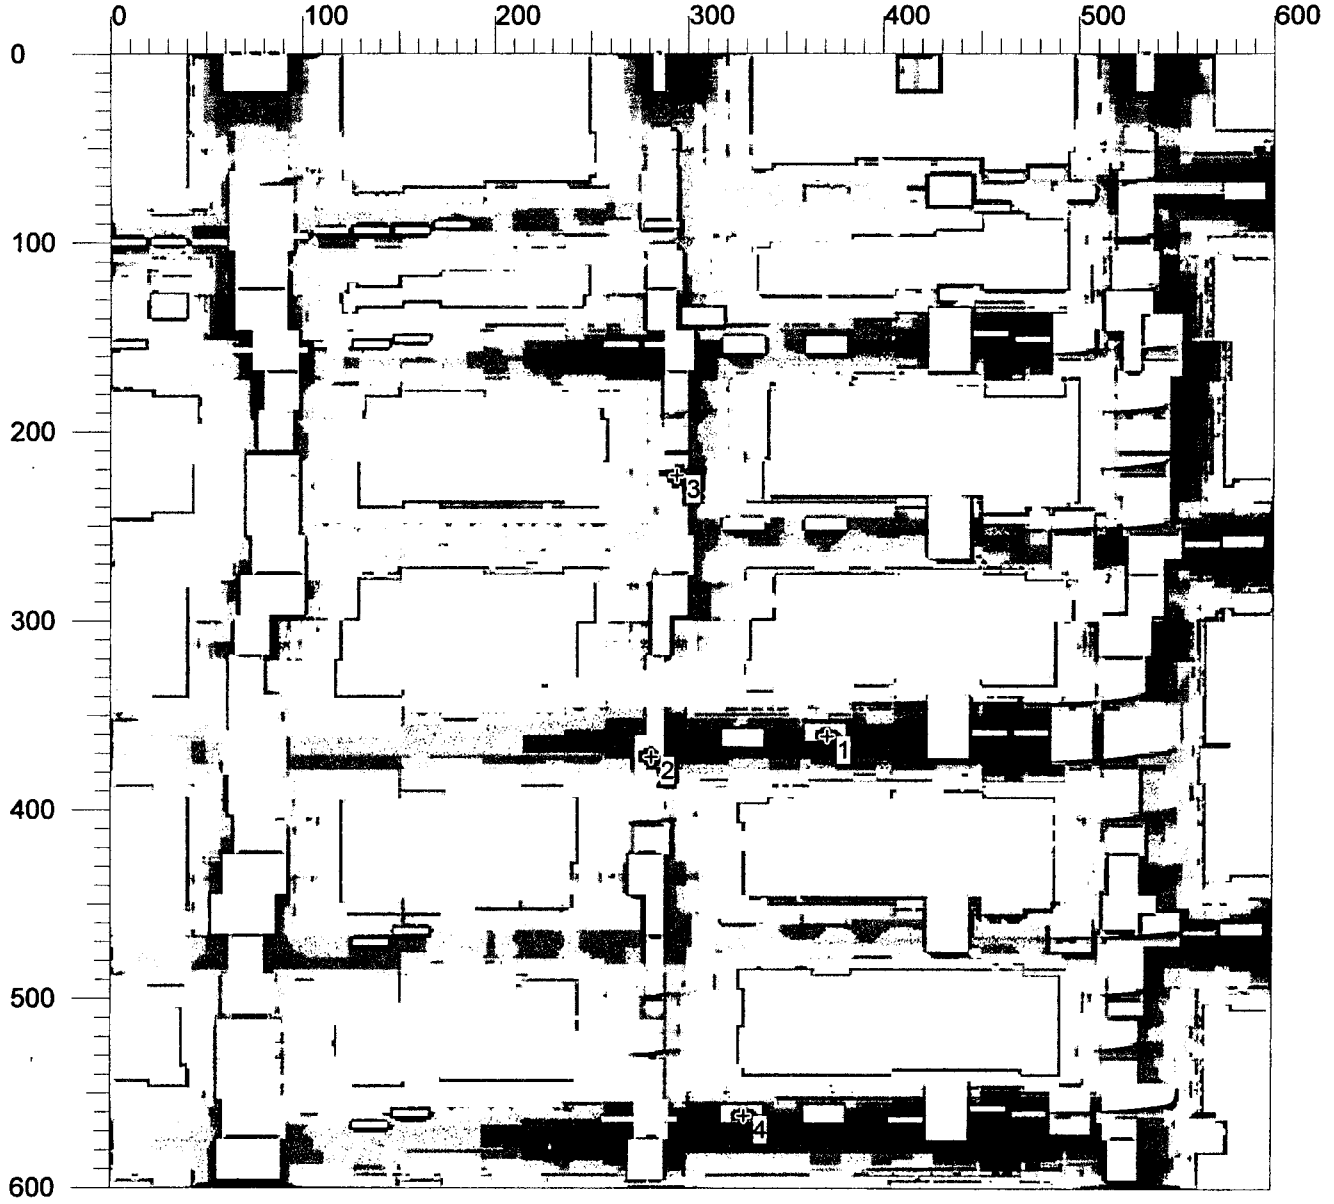


Customer: SELİNEVLER

Location: A8 BLOK 1,KAT 4-E AKSI PERDE KOLONrator: ---

Comment:


Aynur BOZKURT
İnşaat Teknikeri


Nazım AYDIN
İnş. Müh.


File Storage: C:\Documents and Settings\reyhan\Desktop\selin evleri\selin evleri\FS001950.XFF

Project: SELİNEVLER/VATAN YAPI

Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128

Point:	x: [mm]	y: [mm]	Cov.: [mm]	Bar:	Orientation:	Usage:
1	374	364	47	10mm	Horizontal	Measurement
2	283	374	59	16mm	Vertical	Measurement
3	297	224	57	16mm	Vertical	Measurement
4	331	565	47	10mm	Horizontal	Measurement



Ayhan BOZKURT
İnşaat Teknikeri


Nazım AYDIN
İnş. Müh.
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128

Date / Time: 2007-05-30 14:53:12

SSN: 19205009

[mm]

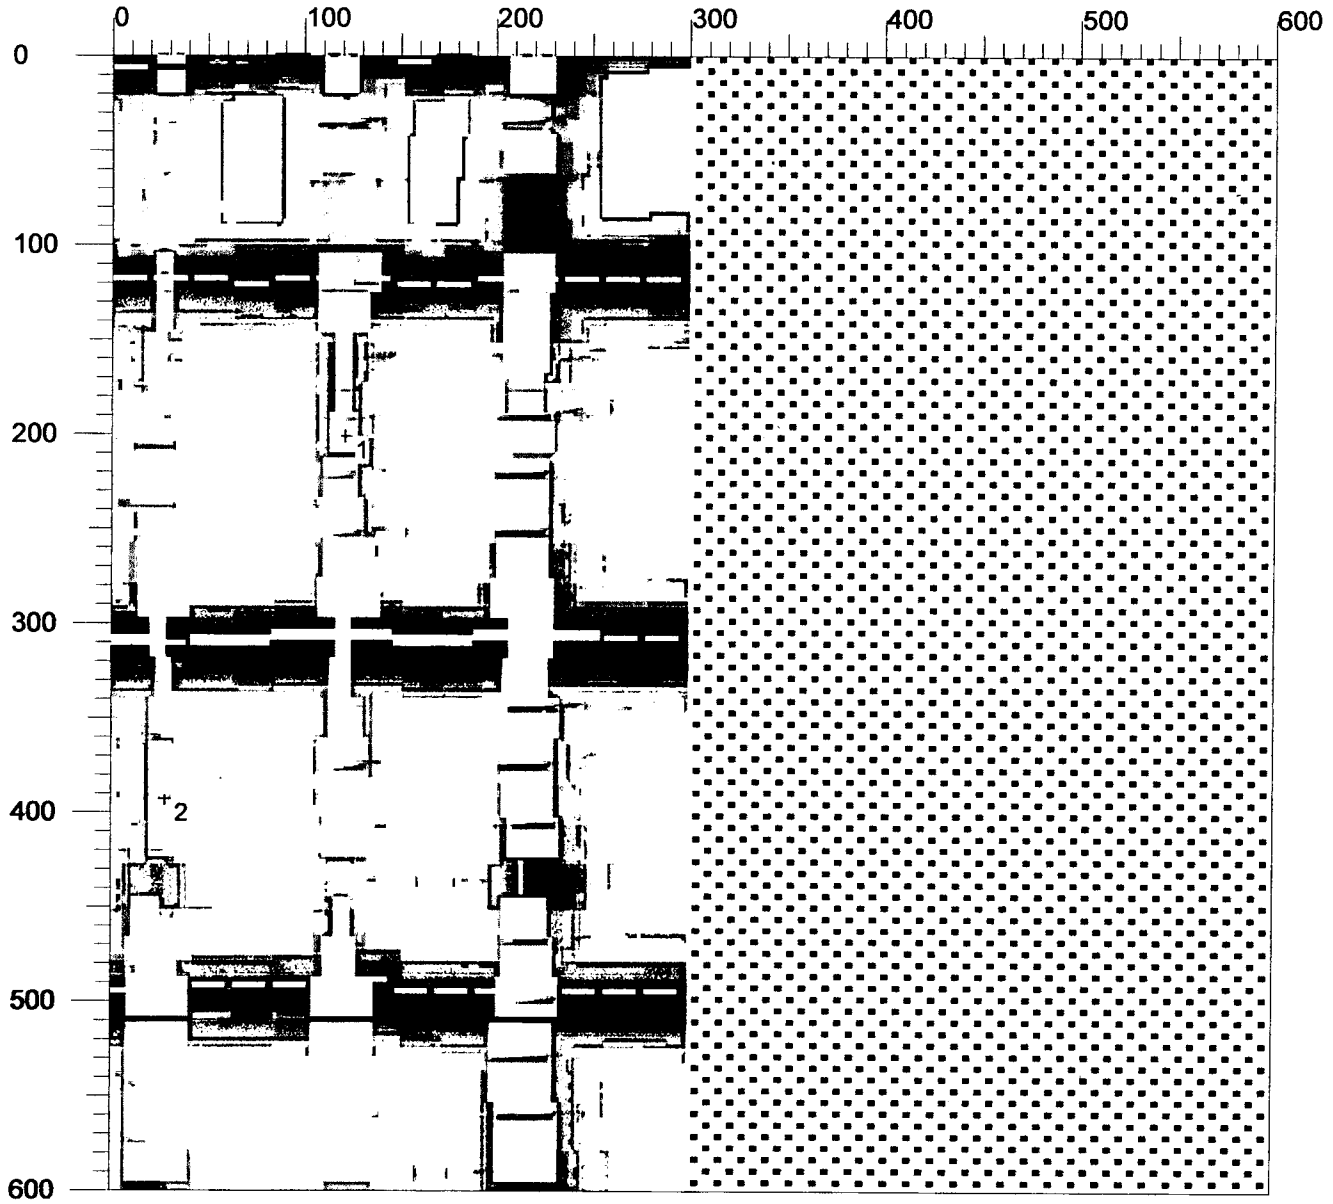

Customer: SELİNEVLER

Location: A8 BLOK 2,KAT 10-F AKSI KOLON

Operator: ---

Comment:


Aynur BOZKURT
İnşaat TeknikeriNazım AYDIN
İnş. Müh.
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128

Imagescan:

FS001989.XFF

Point:	x: [mm]	y: [mm]	Cov.: [mm]	Bar:	Orientation:	Usage:
1	123	203	62	16mm	Vertical	Measurement
2	29	396	66	16mm	Vertical	Measurement


Aynur BÖLKURT
İnşaat Teknikeri



Nazım AYDIN
İnş. Müh.
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128


File Storage: C:\Documents and Settings\treyhan\Desktop\selin evleri\selin evleri\FS001989.XFF

Project: SELİNEVLER

Date / Time: 2007-05-30 15:47:52

SSN: 19205009

[mm]

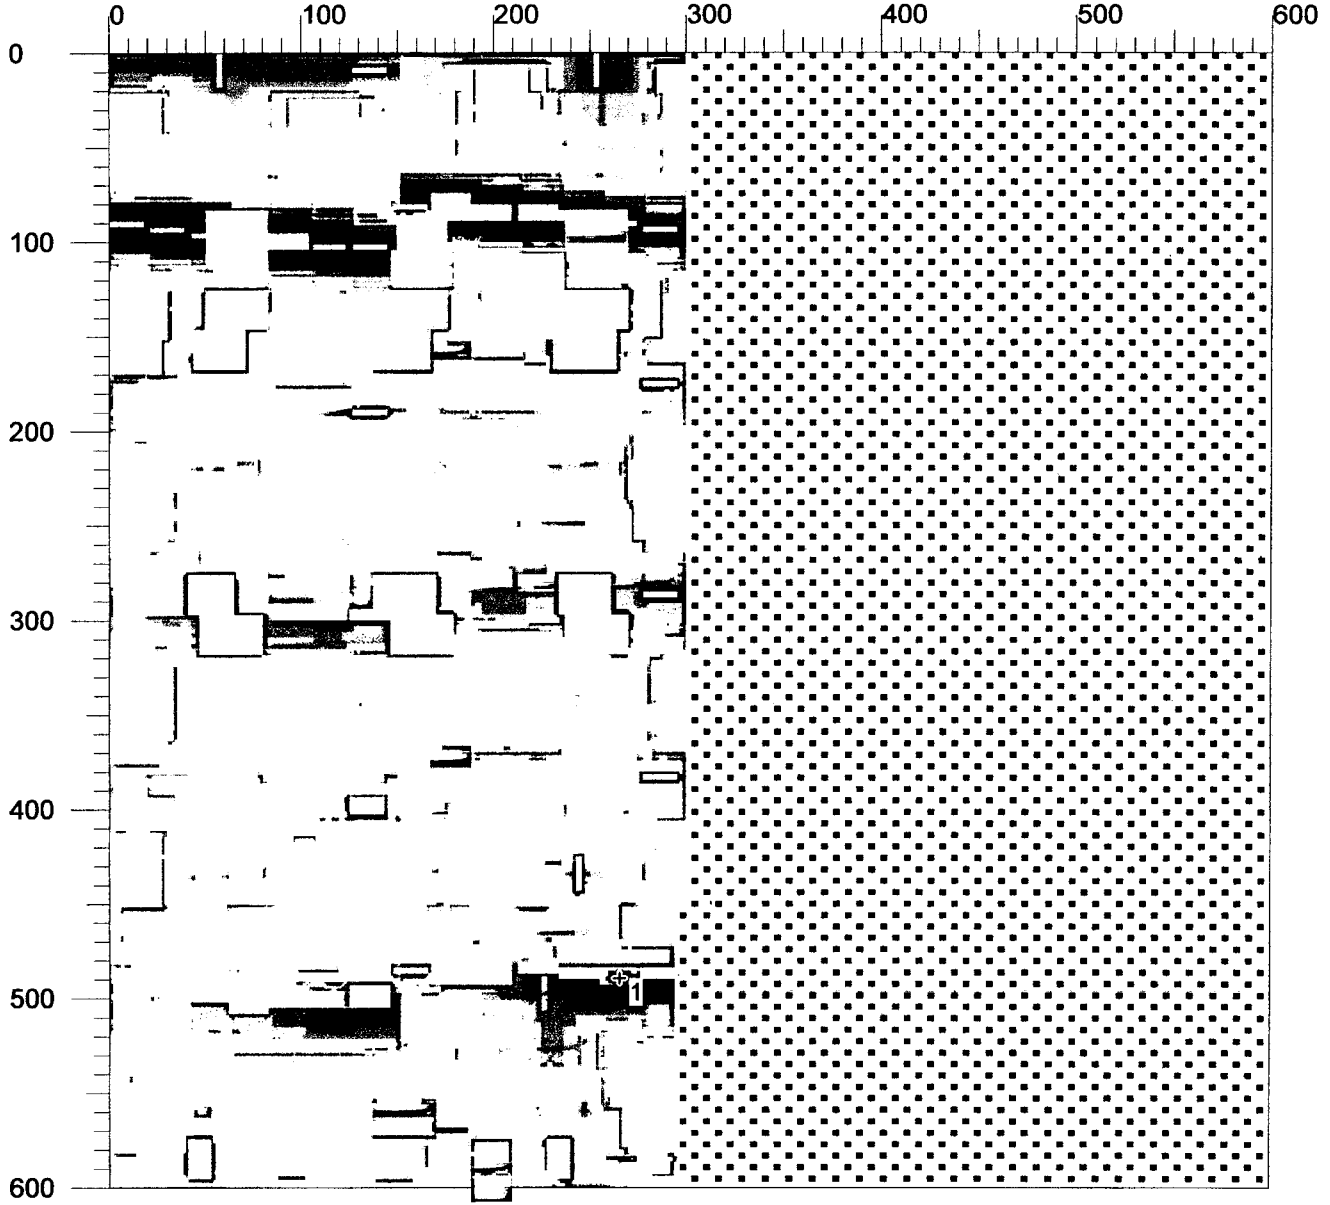


Customer: SELINEVLER

Location: A8 BLOK 2,KAT 10-F AKSI KOLON Operator:

Comment:



Aynur BOZKURT
İnşaat Teknikeri



Nazım AYDIN
İnş. Müh.


Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128

Imagescan: FS002034.XFF

Point:	x: [mm]	y: [mm]	Cov.: [mm]	Bar:	Orientation:	Usage:
1	267	492	31	10mm	Horizontal	Measurement



Aynur BOZKURT
İnşaat Teknikeri




Nazım AYDIN
İnş. Müh.
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128

Date / Time: 2007-05-30 14:51:23

SSN: 19205009


[mm]

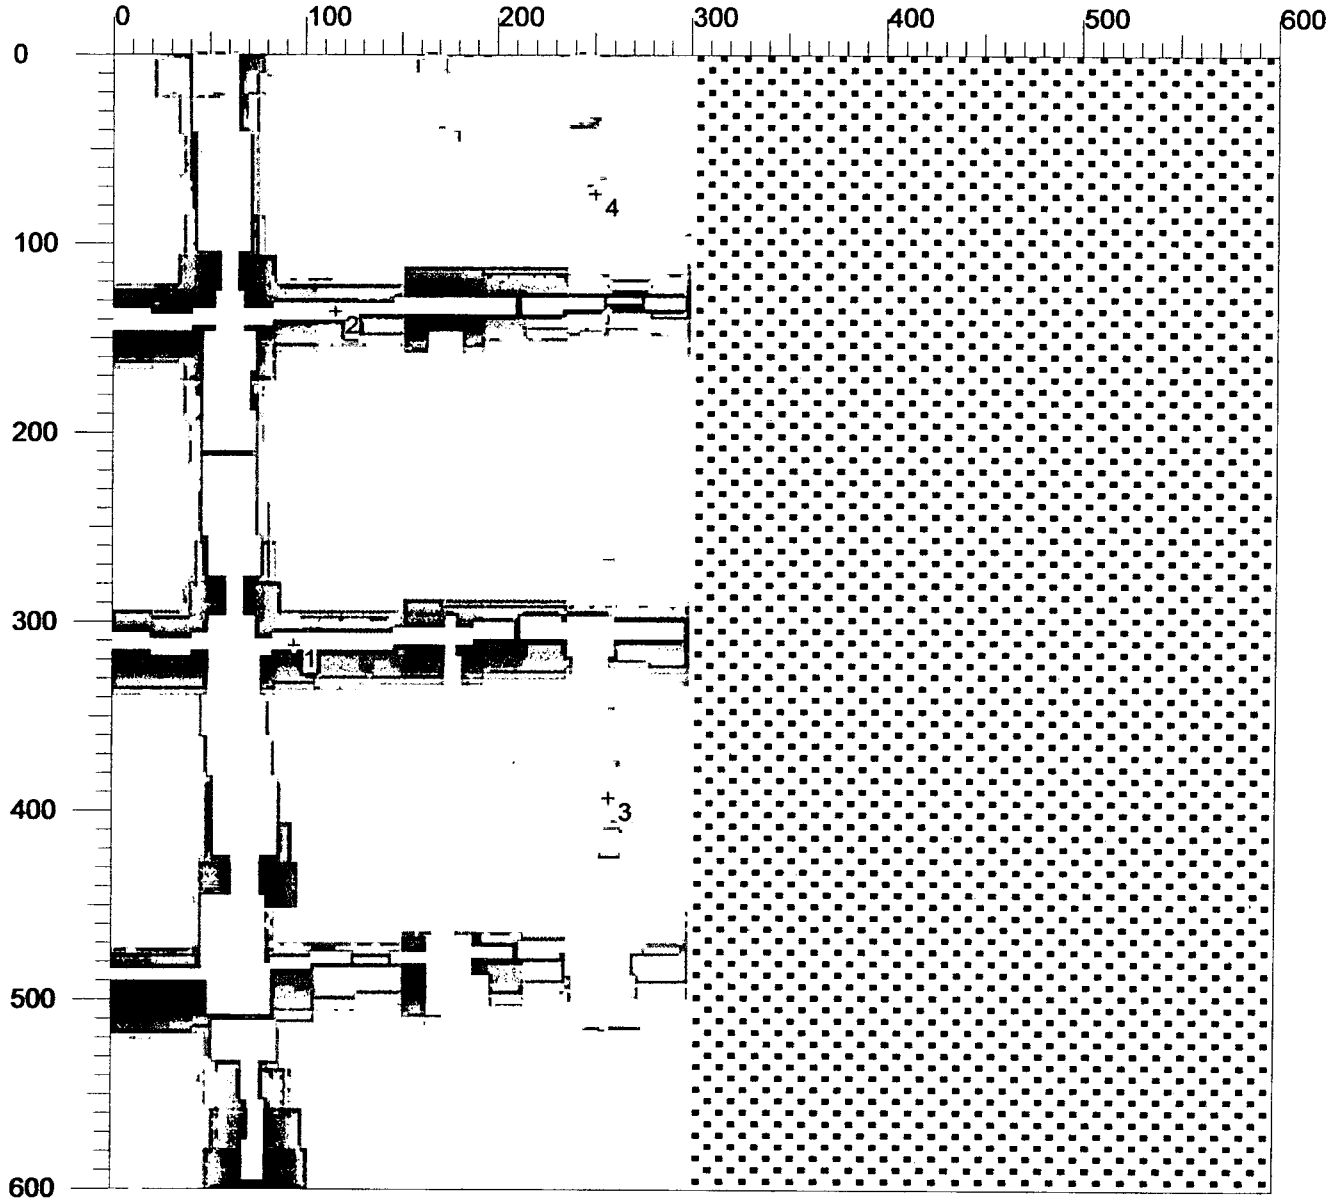

Customer: SELİNEVLER

Location: A-8 BLOK 3,KAT 6-B AKSI PERDE KOLONATOR:


Comment:


Aynur BOZKURT
İnşaat Teknikeri


Nazım AYDIN
İnş. Müh.
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128

Point:	x: [mm]	y: [mm]	Cov.: [mm]	Bar:	Orientation:	Usage:
1	96	315	47	10mm	Horizontal	Measurement
2	117	137	49	10mm	Horizontal	Measurement
3	260	396	66	14mm	Vertical	Measurement
4	252	74	67	14mm	Vertical	Measurement



Aynur BOZKURT
İnşaat Teknikeri


Nazım AYDIN
İnş. Müh.
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128

Date / Time: 2007-05-30 14:46:52

SSN: 19205009


[mm]

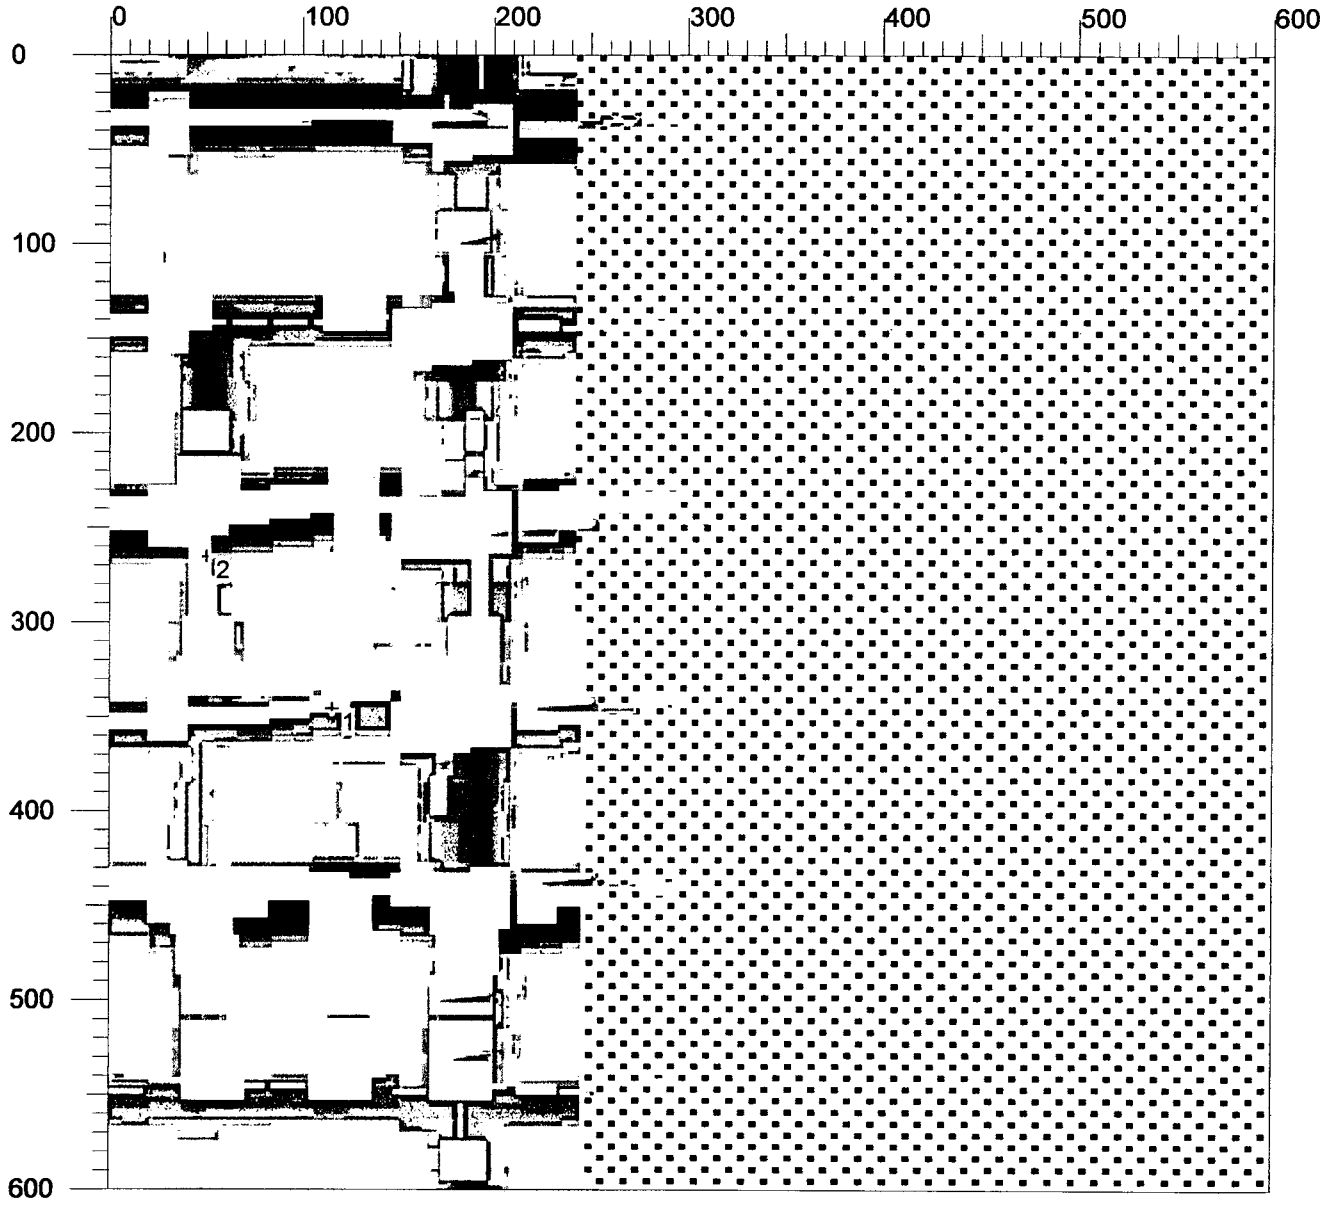

Customer: SELİNEVLER

Location: A8 BLOK 3,KAT 6-B AKSI PERDE KOLONrator:

Comment:


Ayhan BOZDAĞ
İnşaat Teknikeri



Nazim AYDIN

İnş. Müh.


Laboratuvar Denetçisi

Belge No: 5128

Imagescan:

FS001982.XFF

Point:	x: [mm]	y: [mm]	Cov.: [mm]	Bar:	Orientation:	Usage:
1	117	348	42	10mm	Horizontal	Measurement
2	51	267	52	14mm	Vertical	Measurement


Ayhan BUZKURT
İnşaat Teknikeri


Nazım AYDIN
İnş. Müh.
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128

File Storage: C:\DOCUME~1\reyhan\Desktop\SELINE~1\SELINE~1\FS001982.XFF

Project: SELİNEVLER

Date / Time: 2007-05-30 14:18:49

SSN: 19205009


[mm]



Customer: SELİN EVLER

Location: A 8 BLOK 3, KAT 6-B AKSI PERDE KOLONATOR:

Comment:


Aynur BOYKURT
İnşaat Teknikeri



Nazım AYDIN
İnş. Müh.


Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128

Imagescan:

FS001968.XFF


Point:	x: [mm]	y: [mm]	Cov.: [mm]	Bar:	Orientation:	Usage:
1	350	374	58	14mm	Vertical	Measurement
2	74	313	51	10mm	Horizontal	Measurement
3	592	353	59	14mm	Vertical	Measurement


Aynur BOZKURT
İnşaat Teknikeri


Nazım AYDIN
İnş. Müh.
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128

File Storage: C:\DOCUME~1\reyhan\Desktop\SELINE~1\SELINE~1\FS001968.XFF

Project: SELİN EVLER/VATAN YAPI

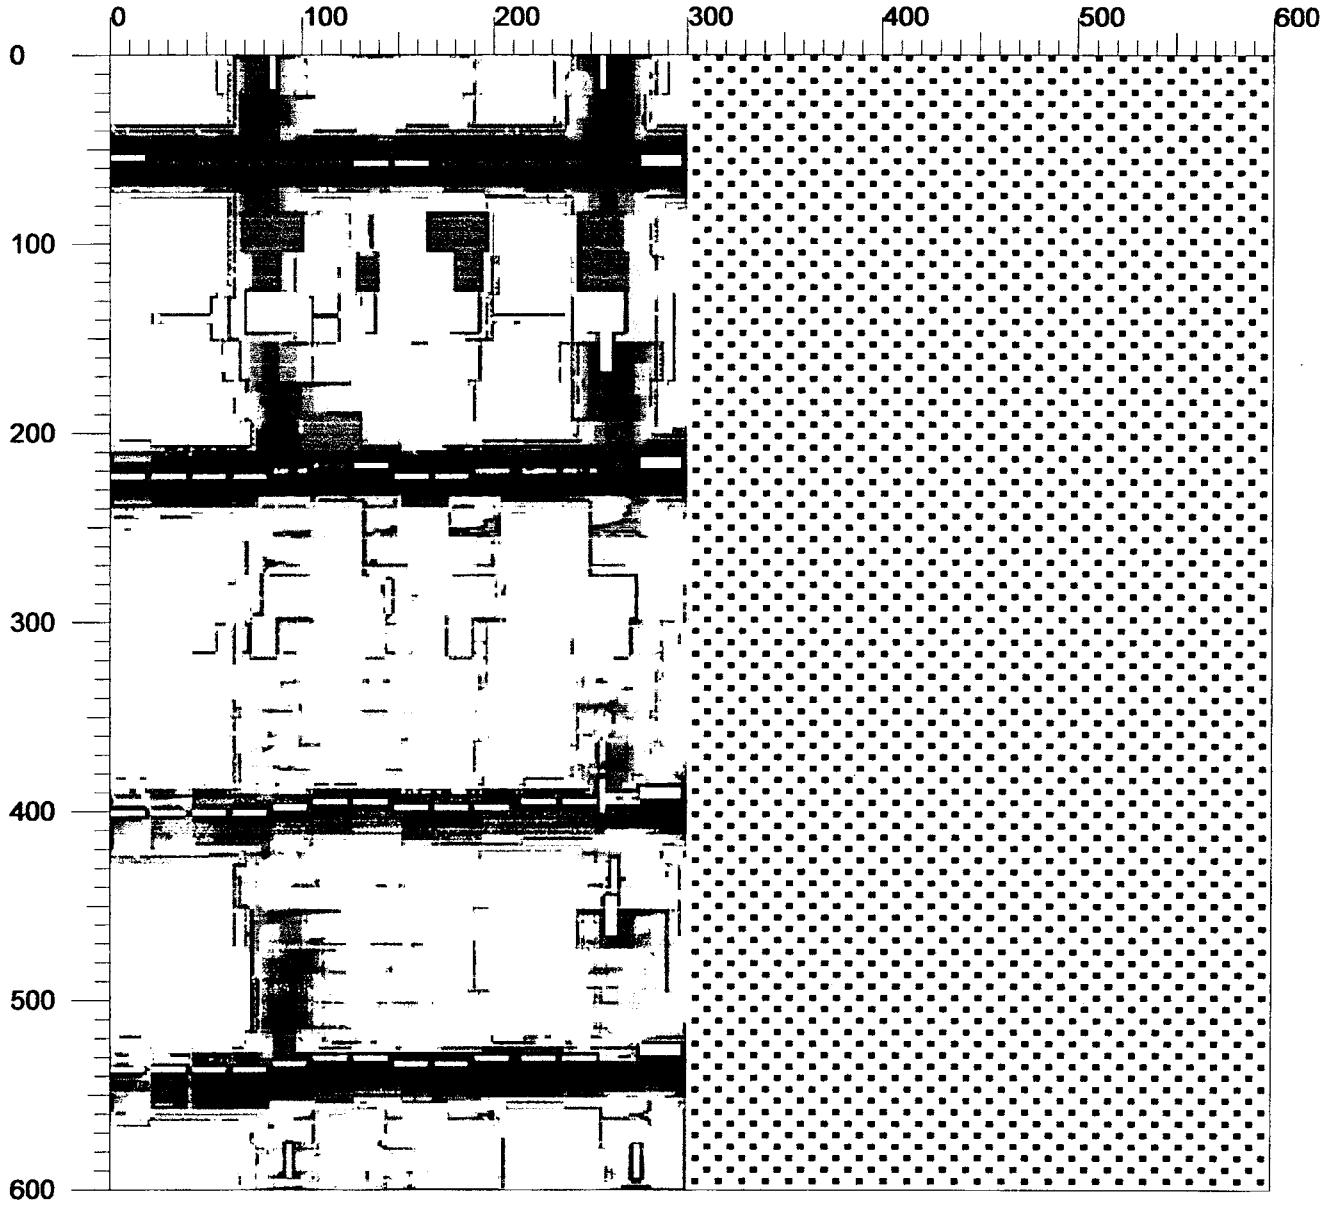


Customer: SELİNEVLER

Location: A-8 BLOK 4,KAT 8-B AKSI PERDE KOLONator: ---

Comment:



Aynur BOZKURT
İnşaat Teknikeri


Nazım AYDIN
İnş. Müh.
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128

Date / Time: 2007-05-30 15:18:29

SSN: 19205009

[mm]

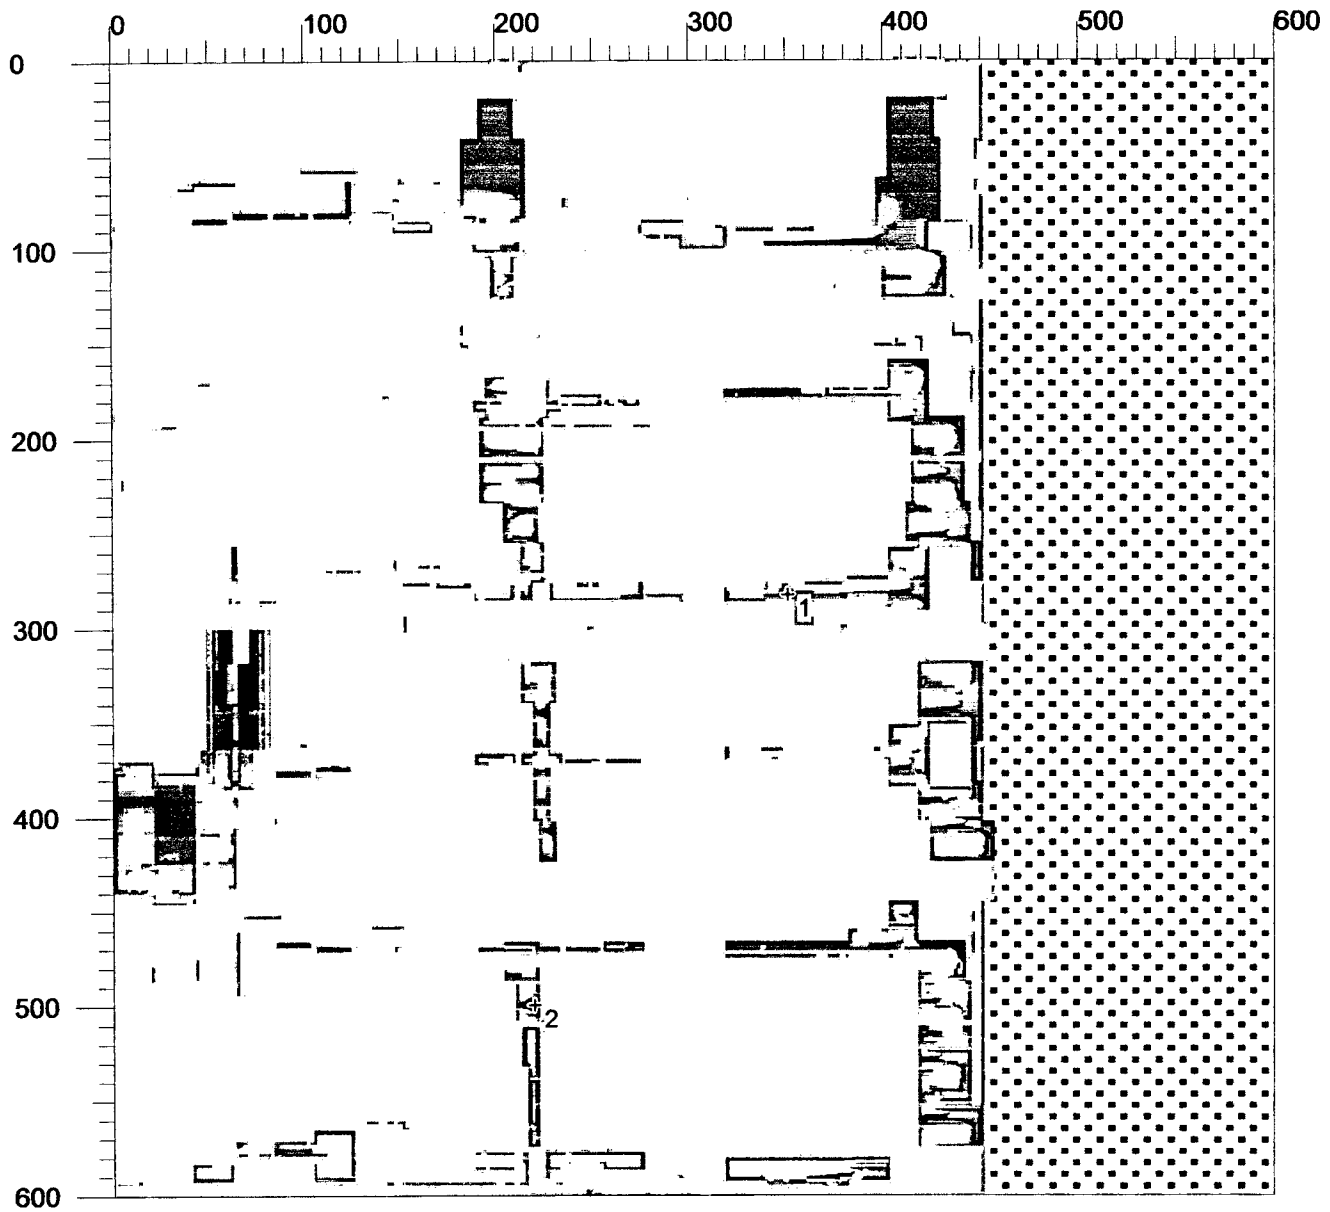

Customer: SELİNEVLER


Location: A8 BLOK 4,KAT 8-B AKSI PERDE KOLONrator:

Comment

Aynur BOZKURT
İnşaat Teknikeri


Nazım AYDIN
İnş. Müh.
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128

Point:	x: [mm]	y: [mm]	Cov.: [mm]	Bar:	Orientation:	Usage:
1	353	284	34	10mm	Horizontal	Measurement
2	221	503	51	14mm	Vertical	Measurement



Aynur BOZKURT
İnşaat Teknikeri


Nazım AYDIN
İnş. Müh.

Date / Time: 2007-05-30 15:12:21

SSN: 19205009


[mm]

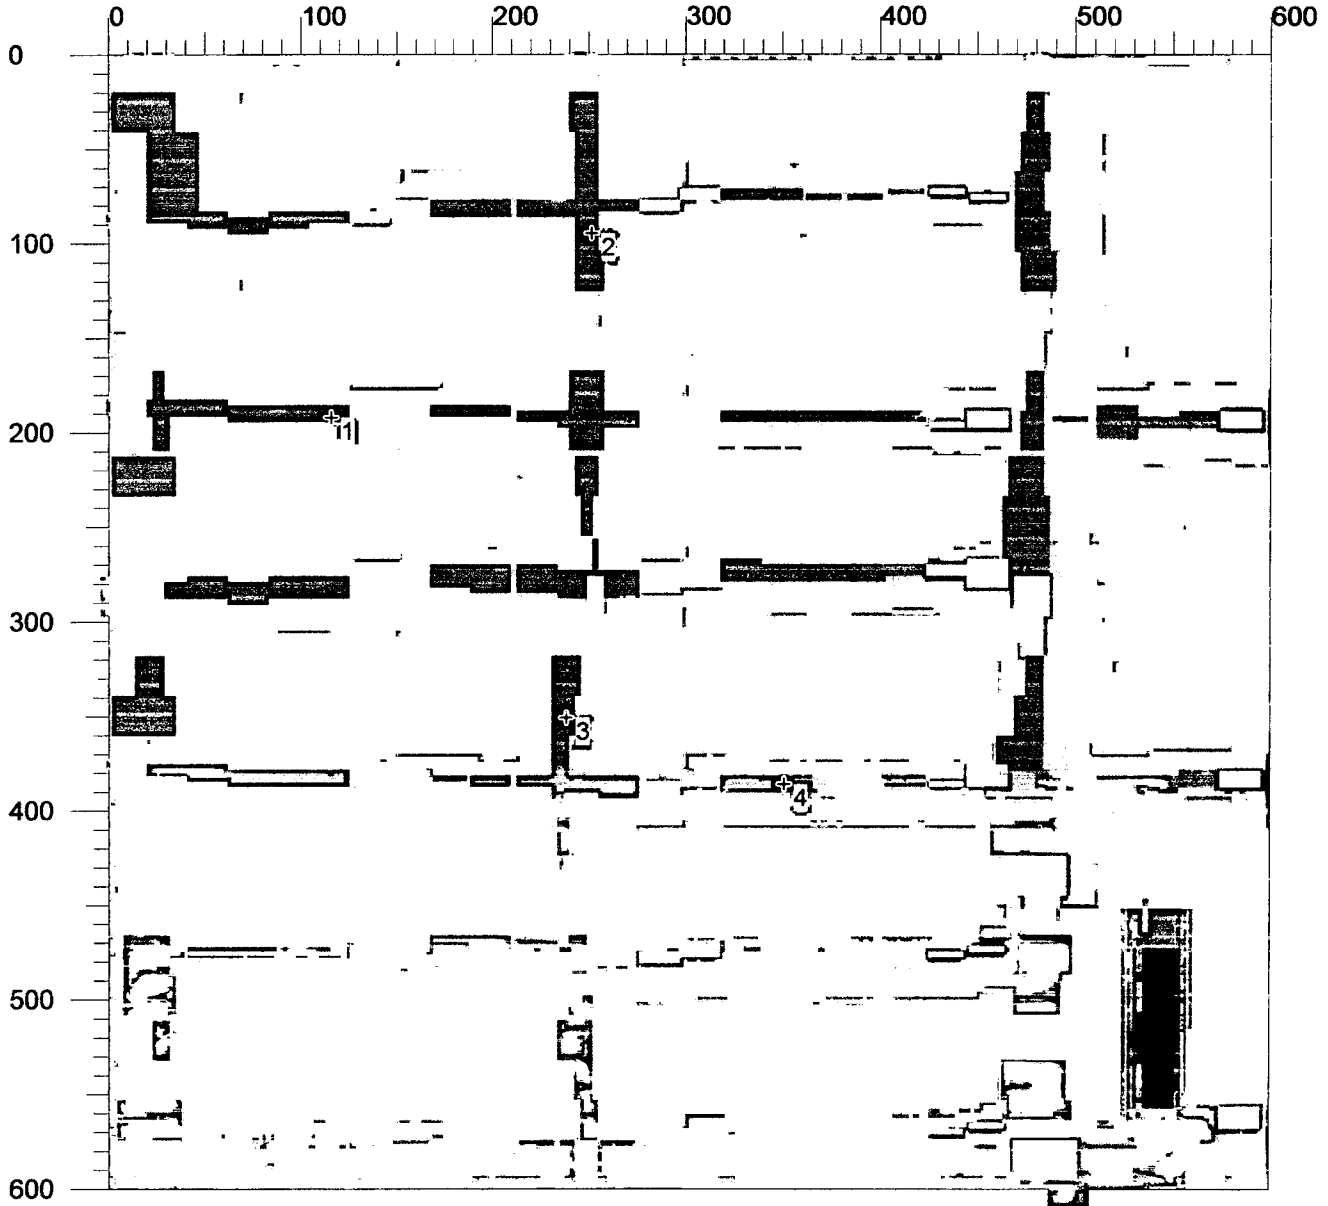

Customer: SELİNEVLER

Location: A8 BLOK 4KAT 8-B AKSI PERDE KOLONrator:

Comment:



Aynur BOZKURT
İnşaat Teknikeri



Nazım AYDIN
İnş. Müh.
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128

File Storage: C:\DOCUME~1\reyhan\Desktop\SELİNE~1\SELİNE~1\FS002003.XFF

Project: SELİNEVLER/VATAN YAPI


Imagescan:

FS002003.XFF

Point:	x: [mm]	y: [mm]	Cov.: [mm]	Bar:	Orientation:	Usage:
1	117	193	49	10mm	Horizontal	Measurement
2	253	96	49	14mm	Vertical	Measurement
3	240	353	48	14mm	Vertical	Measurement
4	353	388	38	10mm	Horizontal	Measurement



Aynur BOZKURT
İnşaat Teknikeri




Nazım AYDIN
İnş. Müh.

Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128

Date / Time: 2007-05-30 16:04:19

SSN: 19205009

[mm]

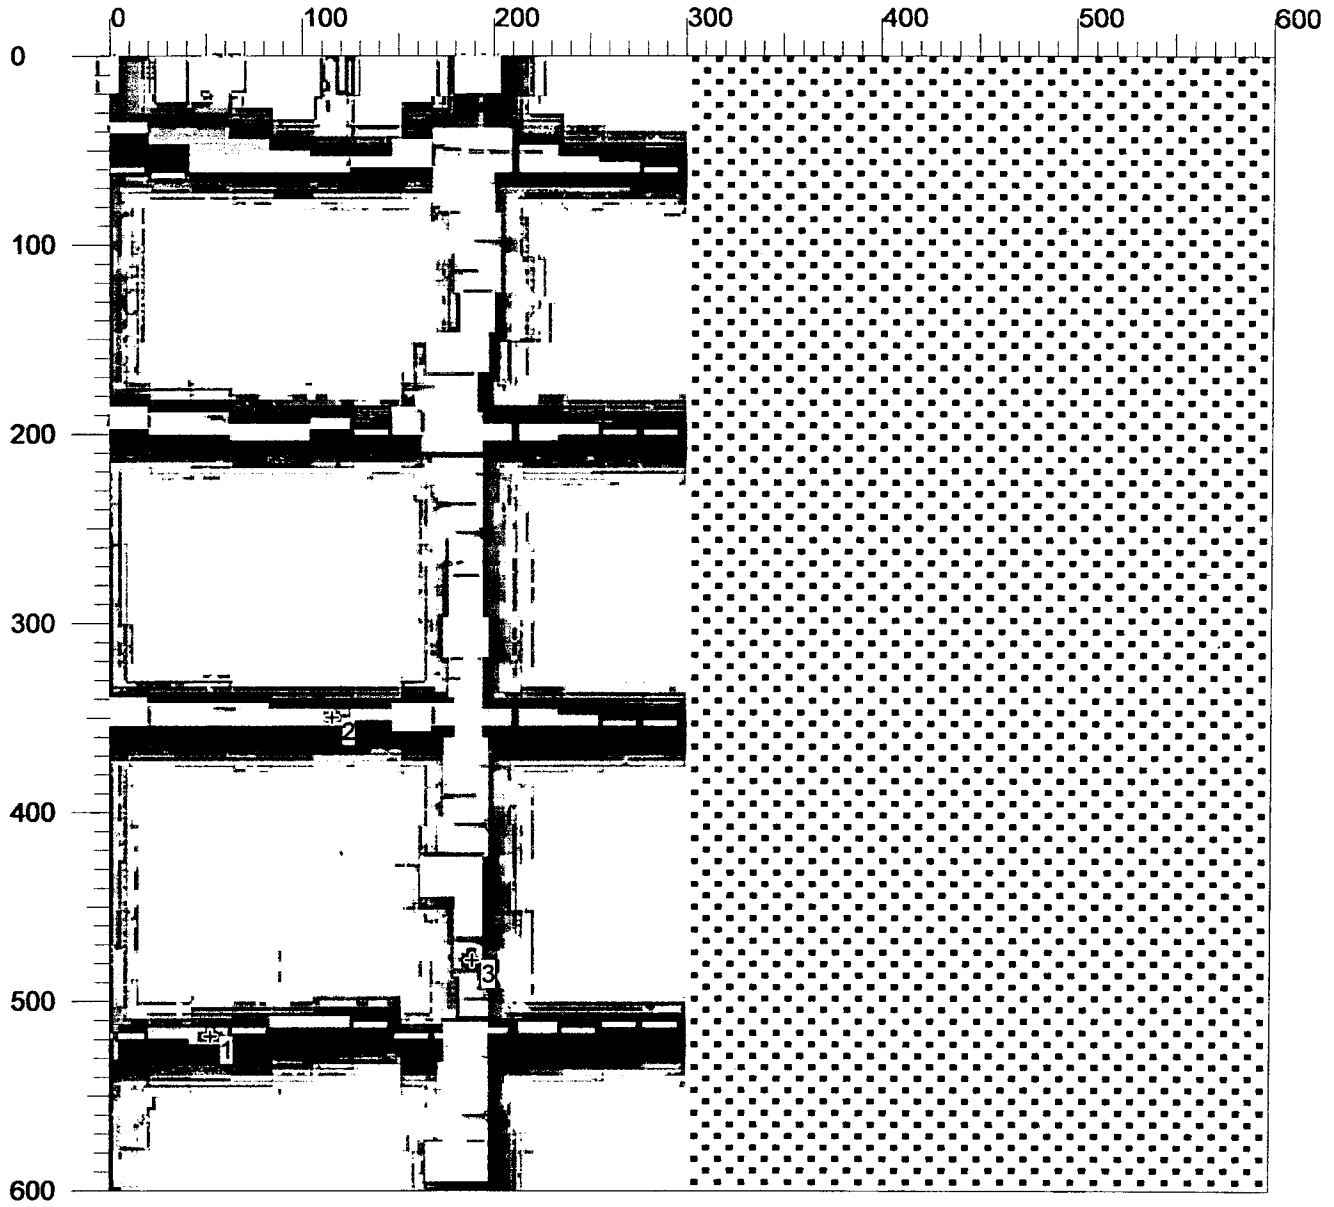

Customer: SELİNEVLER

Location: A8 BLOK 5,KAT 10-F AKSI KOLON

Operator:


Comment:


Aynur BOZKURT
İnşaat TeknikeriNazım AYDIN
İnş. Müh.
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128

Imagescan:

FS002049.XFF

Point:	x: [mm]	y: [mm]	Cov.: [mm]	Bar:	Orientation:	Usage:
1	53	521	23	10mm	Horizontal	Measurement
2	117	352	23	10mm	Horizontal	Measurement
3	191	481	35	16mm	Vertical	Measurement


Aynur BOZKURT
İnşaat Teknikeri


Nazım AYDIN
İnş. Müh.
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128

File Storage: C:\DOCUME~1\reyhan\Desktop\SELINE~1\SELINE~1\FS002049.XFF


Project: SELİNEVLER

Date / Time

2007-05-30 16:03:43

GGN 19205009

Image 1

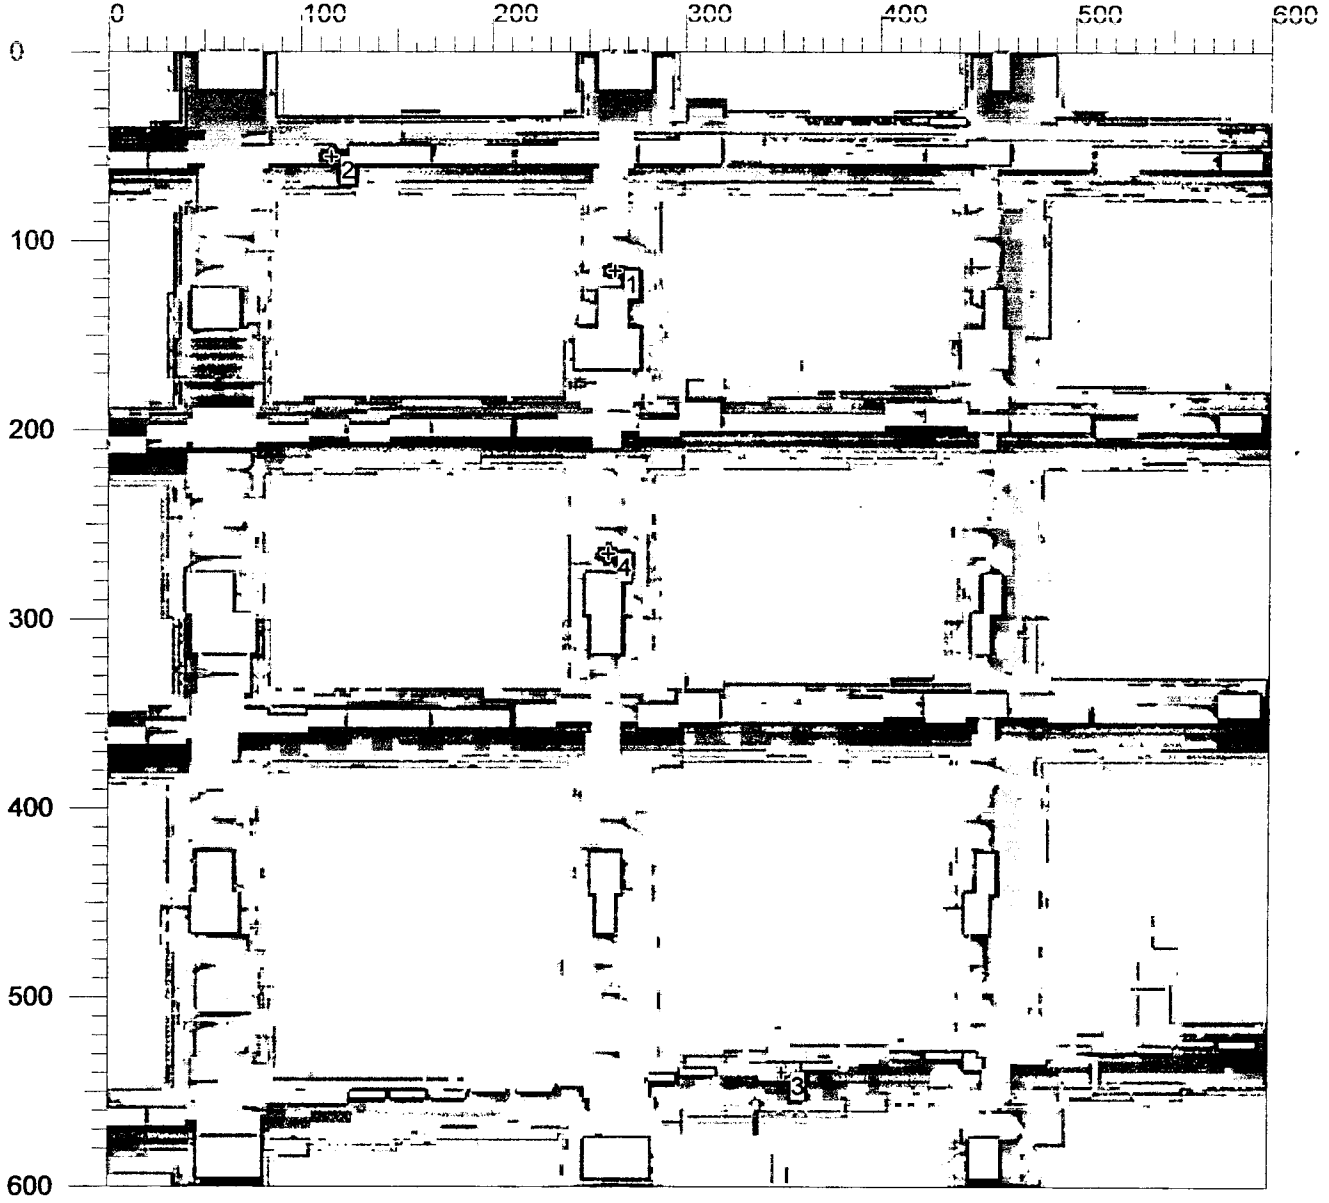

Customer: SELİNEVLER

Location: A8 BLOK 5,KAT 10-F AKSI KOLON

Operator:

Comment:

Aynur DOZKURU
İnşaat Teknikeri


Nazım AYDIN

İnş. Müh.


Laboratuvar Denetçisi

Belge No: 5128

Point	x (mm)	y (mm)	Cov. (mm)	Bar	Orientation	Usage
1	265	117	31	16mm	Vertical	Measurement
2	117	56	22	10mm	Horizontal	Measurement
3	353	543	23	10mm	Horizontal	Measurement
4	262	267	33	16mm	Vertical	Measurement



Nazım AYDIN
İnş. Müh.
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128




Aynur BOŞKURT
İnşaat Teknikeri

Date / Time: 2007-05-30 16:04:56

SSN: 19205009

[mm]

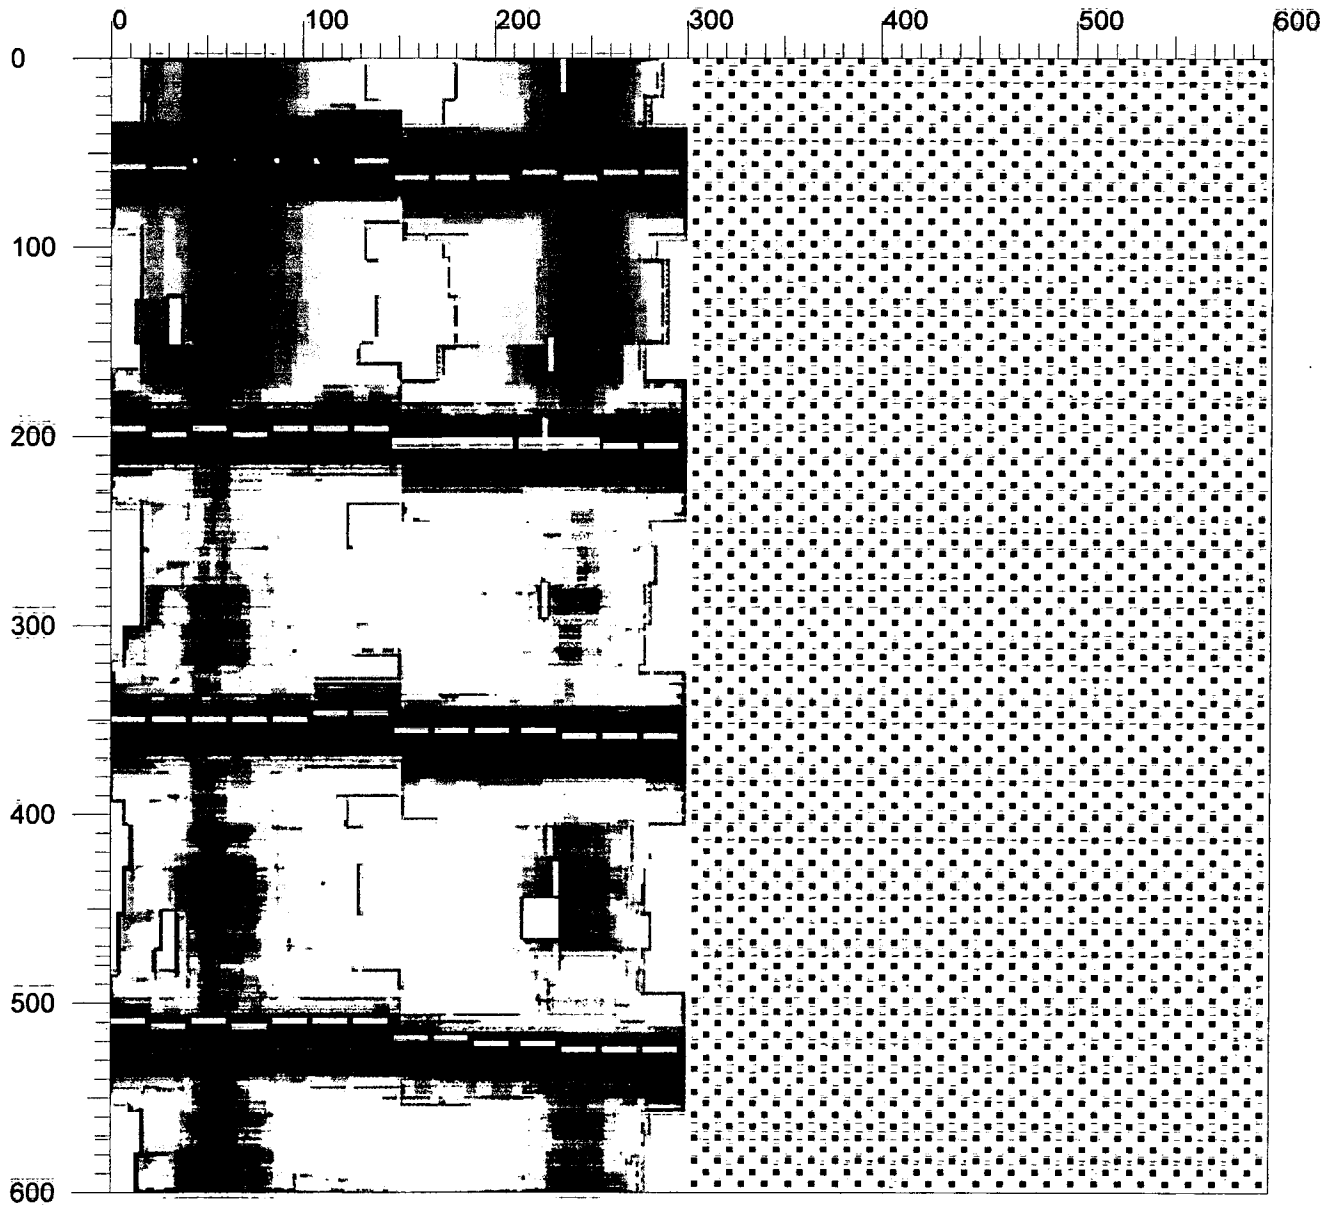

Customer: SELİNEVLER


Location: A8 BLOK 6 KAT 4-F AKSI KOLON

Operator:

Comment:

Aynur BOZKURT
İnşaat Teknikeri


Nazım AYDIN
İnş. Müh.
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128

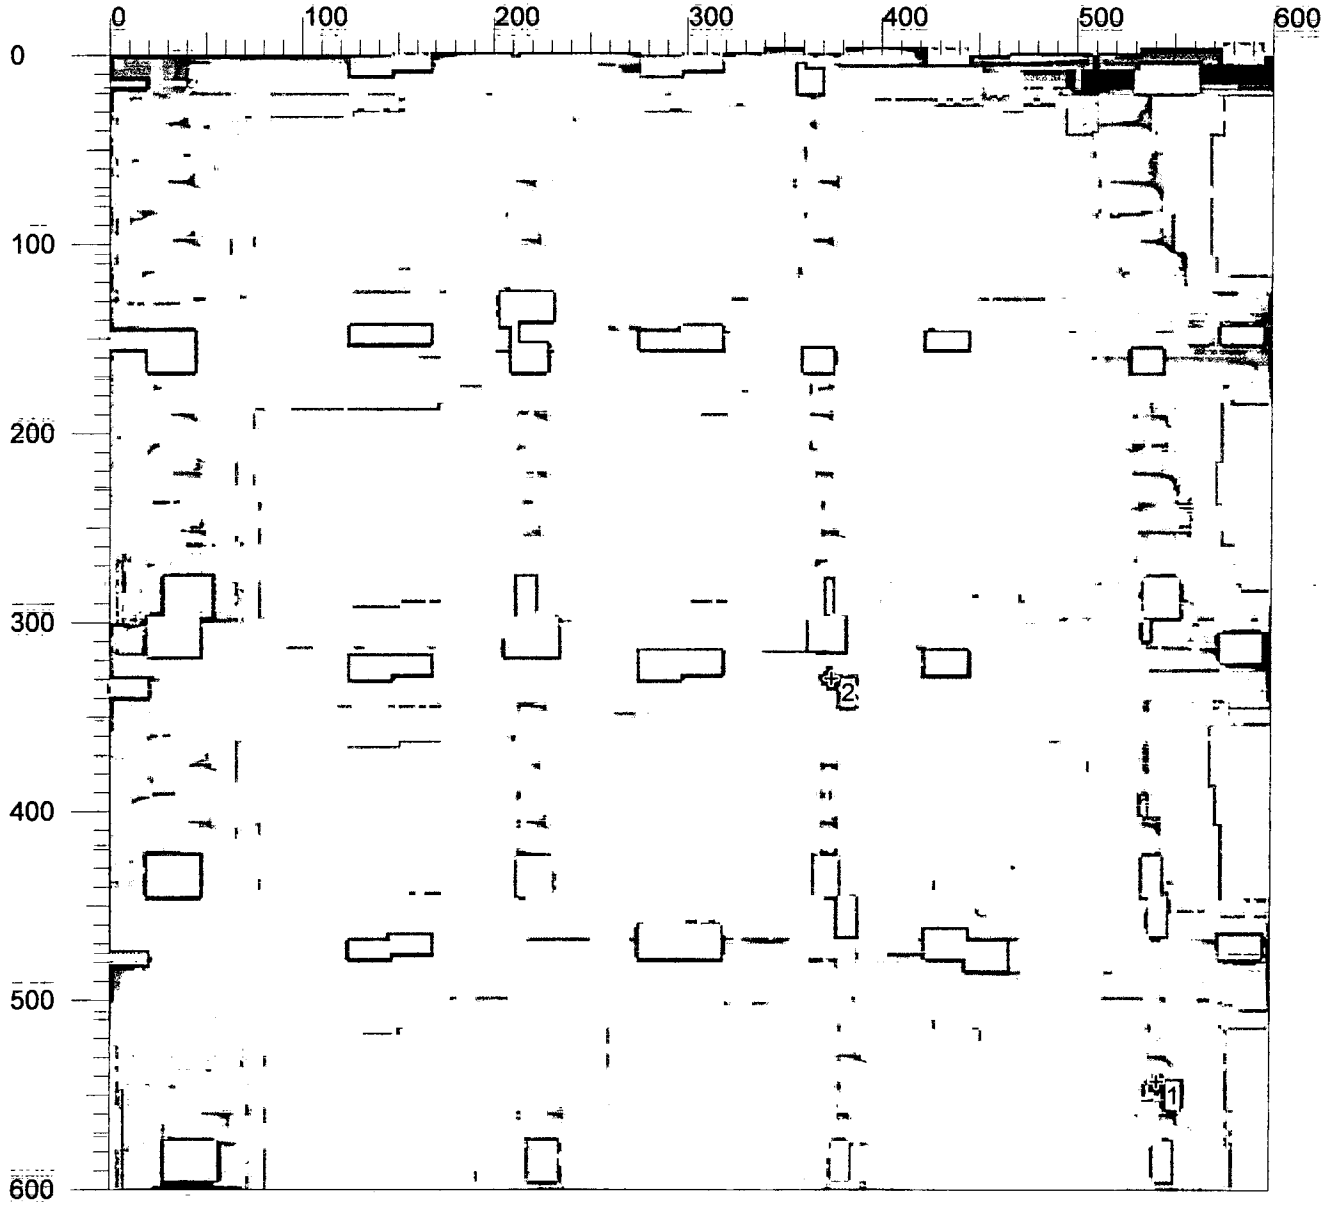

Customer: SELİNEVLER

Location: A8 BLOK 6,KAT 3-F AKSI KOLON

Operator:

Aynur BOZKURT
İnşaat Teknikeri

Comment:

Nazım AYDIN
İnş. Müh.
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128

Point:	x: [mm]	y: [mm]	Cov.: [mm]	Bar:	Orientation:	Usage:
1	546	546	57	16mm	Vertical	Measurement
2	377	331	57	16mm	Vertical	Measurement


Aynur BOZKURT
İnşaat Teknikeri


Nazım AYDIN
İnş. Müh.
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128